


15

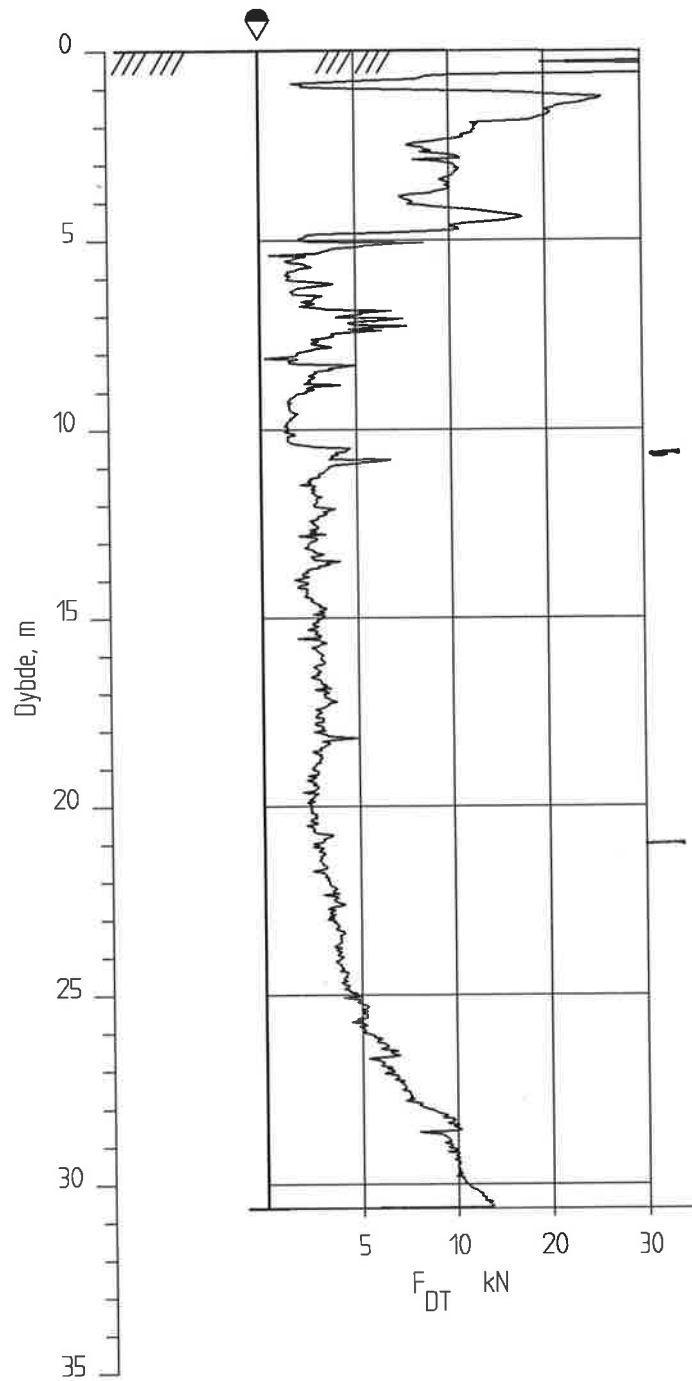

## KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Rapport nr.  
990001-2Figur nr.  
16Kartblad 1714-2 Kongsberg  
Dreietrykksondering  
Borhull 15  
M = 1 : 200

Tegner

Dato:  
20.04.99

Kontrollert

P.V.

Godkjent

2

