


10

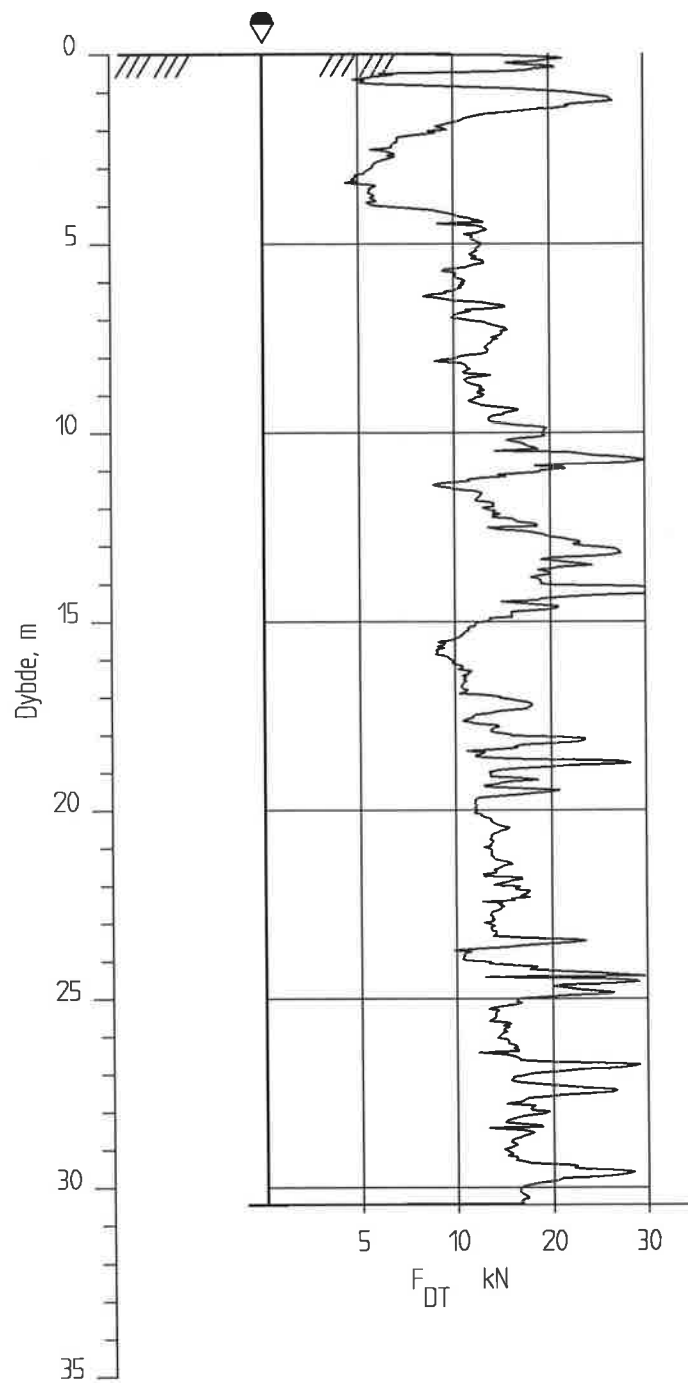

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Rapport nr.
990001-2Figur nr.
//Kartblad 1714-2 Kongsberg
Dreietrykksondring
Borhull 10
M = 1 : 200

Tegner

Dato
20.04.99

Kontrollert

Godkjent

