


53

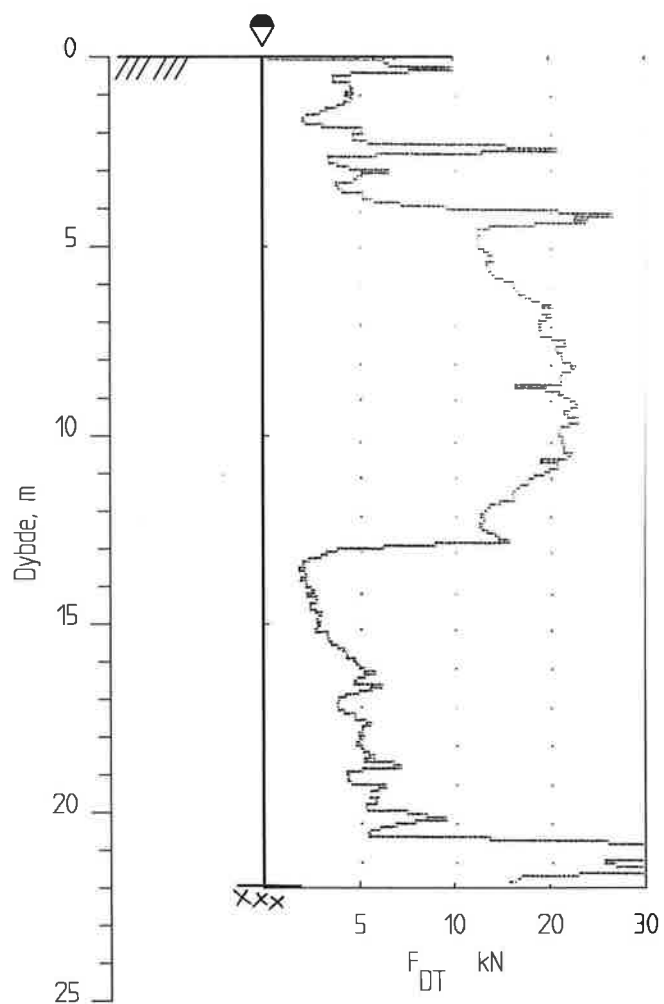

## KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Rapport nr.  
990001-2Figur nr.  
57Kartblad 1714-2 Kongsberg  
Dreietrykksondring  
Borhull 53  
M = 1 : 200

Tegner

Dato:  
21.10.99

Kontrollert

Godkjent

