


11

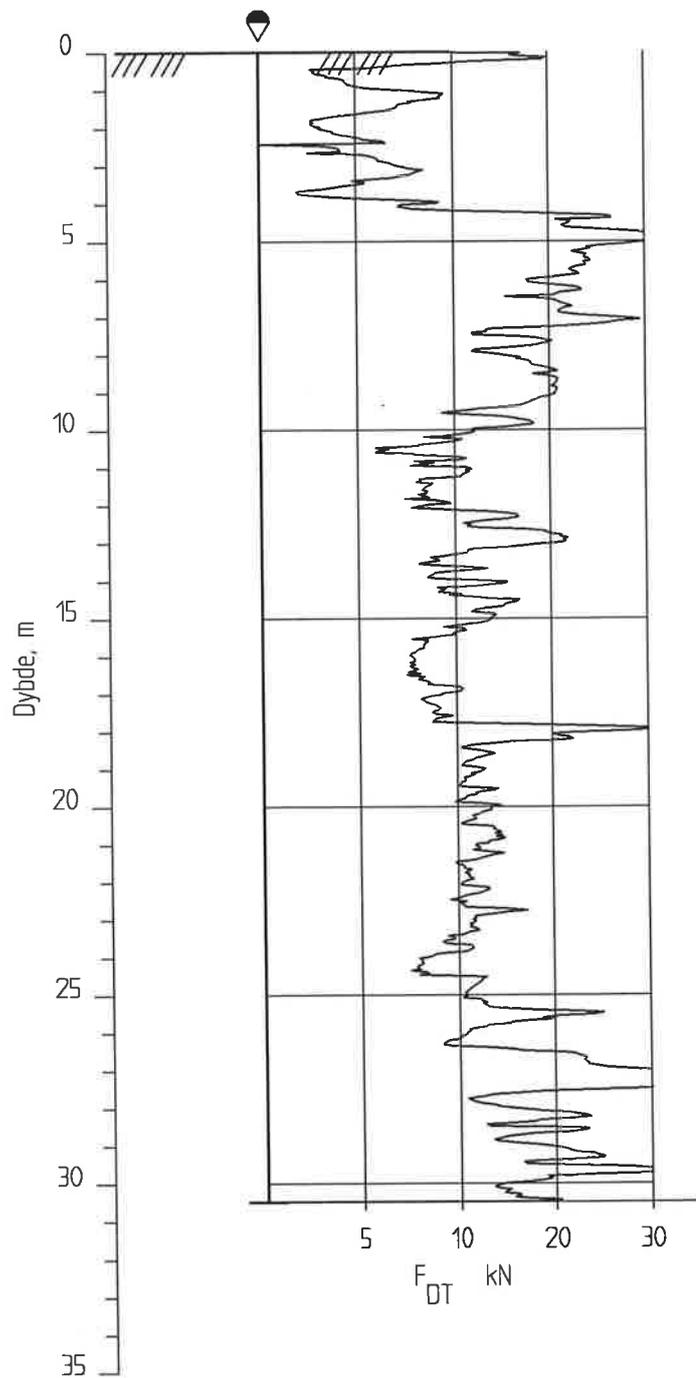

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Kartblad 1714-2 Kongsberg
 Dreietrykkssondering
 Borhull 11
 M = 1 : 200

Rapport nr.
990001-2

Figur nr.
12

Tegner

Dato:
20.04.99

Kontrolleret:

P.V.

Godkjent

S

