

Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred

Kartbladet Oslo, M = 1:50 000

900003-1

6 november 1995

Oppdragsgiver: Statens naturskadefond

Kontaktperson:
Kontraktreferanse:


For Norges Geotekniske Institutt

Prosjektleder:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Odd Gregersen'.

Odd Gregersen

Rapport utarbeidet av:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Per Tuft'.

Per Tuft

Kontrollert av:

Odd Gregersen

Arbeid også utført av:

Reidar Otter

Sammendrag og konklusjoner

OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED ER AV-MERKET MED SKRAVUR PÅ KART I MÅLESTOKK 1:50 000 OG 1:20 000, KFR VEDLAGTE KARTBLAD I VEDLEGG A. HVERT AV DISSE OMRÅDENE OMTALES SEPARAT I RAPPORTEN. SKRAVERTE AREALER UTGJØR TIL SAMMEN OMKRING 4100 MÅL FORDELT PÅ 7 OMRÅDER. INNEN SKRAVERTE OMRÅDER FORUTSETTES DET, FORUT FOR ENHVER BYGNINGSMESSIG VIRKSOMHET, AT DET TAS KONTAKT MED TEKNISK SAKKYNDIG FOR VURDERING AV BEHOVET FOR DETALJERTE GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER OG/ELLER STABILISERENDE TILTAK.

Rapporten bygger på studier av geologiske og topografiske forhold samt vurdering av resultater av enkle grunnundersøkelser. Resultater fra grunnundersøkelsene er samlet i egen datarapport, kfr NGI-rapport 900003-2. Forutsetninger og kriterier for arbeidet er gjort nærmere rede for i vedlegg B.

Områder som etter de oppsatte kriteriene er klassifisert som potensielt skredfarlige kvikkleireområder er avmerket med svart skravur på vedlagte kvartærgeologiske kart, målestokk 1:50 000 og ekvidistanse 20 m, kfr kartbilag nr. 1 i vedlegg A. Hver sone angir det antatt maksimale areal hvor et større kvikkleireskred kan inntreffe. Det er ikke foretatt noen vurdering av skredmassers utløpsdistanse og skadeomfang i forbindelse med det foreliggende prosjektet.

For en mer nøyaktig angivelse av hvert enkelt områdes antatt maksimale begrensning, er områdene også inntegnet på kart i målestokk 1:20 000, ekvidistanse 5 m. Med hensyn til kartbladinndeling, kfr fig A1 og A2 i vedlegg A. Følgende kartblad fra økonomisk kartverk er benyttet: Lillestrøm og Skedsmokorset, kfr kartbilag 2 og 3 i vedlegg A.

Det skal påpekes at kartleggingens geografiske begrensning følger 1:50 000-kartet. På de deler av 1:20 000-kartene som ligger utenfor denne begrensning (angitt på kartene) og som er kartlagt er de skraverter områdene vist, men ikke omtalt i denne rapporten.

Det bemerkes videre at for denne kartleggingen har man valgt ikke å vurdere områder innenfor Oslos bygrenser. I Oslo by er det gjennom årene foretatt et stort antall boringer og undersøkelser av de marine leirområdene. De fleste aktuelle leirområder er allerede utbygget og utnyttet og grunnforholdene er derfor rimelig godt kartlagt.

Det er imidlertid en for omfattende oppgave, i denne sammenheng, å innhente, behandle og systematisere grunnundersøkelsesdata som finnes innen dette området.

Det vises derfor til de forskjellige grunnundersøkelserarkiver som finnes hos:

- Oslo kommune, Geoteknisk kontor
- Statens veivesen, Veglaboratoriet
- Norges Geotekniske Institutt
- Andre geokonsulter med oppdrag i Oslo-området

Som det fremgår av tegnforklaringene på kartene benyttes tre typer skravur på sonene, henholdsvis skrå (45°), vertikal og horisontal skravur. Den første kategori, skrå skravur, omfatter områder hvor grunnboringer klart indikerer forekomst av kvikkleire. Innenfor områder med horisontal skravur er kvikkleire påvist ved mer detaljerte undersøkelser. Det er videre foretatt stabilitetsberegninger som viser at sikkerheten er lav, men akseptabel for den nåværende anvendelse av området. Vertikal skravur angir områder hvor det ikke er utført boringer eller hvor boringene er vanskelige å tolke med tanke på eventuell forekomst av kvikkleire.

Bortsett fra områder med horisontal skravur gir ikke det foreliggende undersøkelsesmateriale tilstrekkelig informasjon til å vurdere konkret sikkerheten for de skraverte områdene. Således vet vi i dag ikke hvorvidt stabilitetsforholdene i de skraverte (potensielt skredfarlige) sonene er tilfredsstillende eller ikke. For å bringe dette på det rene må det utføres mer detaljerte grunnundersøkelser.

Innen skraverte områder bør det ikke foretas noen ny bygningsmessig eller anleggsmessig virksomhet av vesentlig omfang medmindre det på forhånd er foretatt en analyse av stabilitetsforholdene på stedet (betingelser nye undersøkelser) eller at det er utført tiltak for å bedre stabiliteten. Ansvarlig geoteknisk sakkyndig må forstå de geotekniske vurderingene og godkjenne planene for ny virksomhet samt kontrollere gjennomføringen av denne. Ved mindre terrenginngrep kan sikkerheten vurderes av kommunens tekniske etat, kfr vedlegg C: "Rettledning om utføring av mindre terrenginngrep i områder med potensiell fare for kvikkleireskred".

Den alt vesentligste delen av de marine leirområdene er ikke skravert. For disse områdene anser vi det lite sannsynlig at store skred (større enn 10 mål) vil inntreffe. Problemer av større eller mindre omfang vil imidlertid også kunne forekomme her. For eksempel kan mindre skred inntreffe i tilknytning til bratte eller høye skråninger. Slike skred vil neppe forplante seg langt bakover fra selve skredkanten (kanskje noen 10-talls meter). Likeledes, i forbindelse med byggevirksomhet, vil det kunne oppstå store vanskeligheter ved grunnarbeidene. Disse forholdene er ikke behandlet i den foreliggende rapporten. Hva angår stabiliteten, vil mindre bygningsmessige aktiviteter (f.eks. enkeltvis hus, små fyllinger) i ikke skraverte områder kunne utføres uten nærmere geotekniske undersøkelser. Aktiviteter nær skråningstopp bør unngås. Ved større inngrep (veier, større bebyggelse, grøfter, fyllinger, bakkeplaneringer etc.) bør alltid detaljerte geotekniske undersøkelser utføres.

Denne rapport inngår i Statens naturskadefonds prosjekt for en landsomfattende kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred. Prosjektet er planlagt å omfatte ca 80% av de marine leirområdene i Trøndelag og på Østlandet.



VEDLEGGSOVERSIKT

- VEDLEGG A - BESKRIVELSE AV SKRAVERTE OMRÅDER
- VEDLEGG B - FORUTSETNINGER OG KRITERIER FOR KARTLEGGINGEN
- VEDLEGG C - RETTLEDNING FOR UTFØRING AV MINDRE TERRENGINNGREP I OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED
- VEDLEGG D - REFERANSELISTE



Vedlegg A - Beskrivelse av skraverte områder

INNHold

A1 KARTBLAD LILLESTRØM	2
A1.1 Skjetten (ca 440 mål)	2
A1.2 Kråkerud (ca 750 mål)	2
A1.3 Hvam (ca 500 mål).....	3
A1.4 Kjellerholen (ca 340 mål)	3
A2 KARTBLAD SKEDSMOKORSET	3
A2.1 Vøyen (ca 550 mål).....	3
A2.2 Høgtveit (ca 1000 mål)	4
A2.3 Slogum (ca 520 mål).....	4

Figuroversikt

- Figur 1 Oversikt over kartblad, M = 1:50 000, på Østlandet som omfattes av kartleggingen
- Figur 2 Oversikt over inndeling av vedlagte kartblader, M = 1:20 000 relativt til M = 1:50 000

Bilag

- | | |
|---|--------------|
| 1. Faresonekart, kvikkleire. Kartblad Oslo | M = 1:50 000 |
| 2. Faresonekart, kvikkleire. Kartblad Lillestrøm | M = 1:20 000 |
| 3. Faresonekart, kvikkleire. Kartblad Skedsmokorset | M = 1:20 000 |



I det etterfølgende er det gitt korte beskrivelser av de skraverte områdene (områder som bør vurderes nærmere av teknisk sakkyndig før igangsettelse av enhver bygningsmessig virksomhet).

Samtlige skraverte områder er avmerket på vedlagte kvartærgeologiske kart, 1914 IV Oslo i målestokk 1:50 000, kfr bilag 1. De samme områdene er også avmerket på kvartærgeologiske/topografiske kart i målestokk 1:20 000, og beskrivelsen av områdene følger denne kartbladinnstillingen, kfr bilag 2 og 3.

A1 KARTBLAD LILLESTRØM

A1.1 Skjetten (ca 440 mål)

Koordinater: X 218700

Y 15800

Vurderingsgrunnlag:

Kvartærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 13)

Området består av et platå øst for Brøteveien. Terrenget ligger på ca kote 155. På sydsiden faller terrenget ca 30 m ned til en bekkeravine og mot nordøst faller terrenget ca 30 m ned mot et boligfelt ved Nordby. Dreietrykksondering nr 13 er boret til antatt fjell i ca 30 m dybde. Sonderingsmotstanden faller tydelig fra 5 til 13 m og fra 21 til 28 m. Dette tolkes som kvikkleire.

A1.2 Kråkerud (ca 750 mål)

Koordinater: X 22100

Y 14700

Vurderingsgrunnlag:

Kvartærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 12)

Området består av et platå på ca kote 125 med ravinert terreng ned mot Nitelva med høydeforskjeller på ca 20–25 m. Dreietrykksondering nr 12 viser avtagende sonderingsmotstand under ca 21 m, og dette er tolket som kvikkleire. Det er antatt kvikkleire ned til avsluttet sondering i 41 m dybde (se også bilag 2 vedrørende områdets utbredelse).



A1.3 Hvam (ca 500 mål)

Koordinater: X 220300

Y 16000

Vurderingsgrunnlag:

Kvartærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 5)

Området består av et platå på sydsiden av Nitelva. Terrenget er ravinert ned mot Nitelva og mot øst. Høydeforskjellen er ca 20 m. Dreietrykksondering nr 5 viser antatt kvikkleire fra ca 15–35 m, hvor sonderingsmotstanden er avtagende.

A1.4 Kjellerholen (ca 340 mål)

Koordinater: X 220800

Y 16000

Vurderingsgrunnlag:

Kvartærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 1 og 2)

Området ligger på nordsiden av Nitelva (se bilag 2 og 3). Terrenget stiger ca 30 m opp fra Nitelva. Nederst mot Nitelva viser dreietrykksondering nr 1 antatt kvikkleire mellom ca 19 og 25 m dybde. Dreietrykksondering nr 2 ligger ca 300 m lengre nord, og denne antyder kvikkleire mellom ca 6 m og ned til fjell i ca 17 m dybde.

A2 KARTBLAD SKEDSMOKORSET

A2.1 Vøyen (ca 550 mål)

Koordinater: X 221200

Y 15800

Vurderingsgrunnlag:

Kvartærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 89)

Området ligger på nordsiden av E6 mellom to raviner. Terrenget faller jevnt ca 25 m ned mot Nitelva. Dreietrykksondering nr 89 er noe vanskelig å tolke, men indikerer avtagende sonderingsmotstand under ca 4 m og ned til ca 15 m dybde. Fjellet antas å ligge i ca 18 m dybde. Området er gitt vertikal skravor.



A2.2 Høgtveit (ca 1000 mål)

Koordinater: X 221800 Y 15500

Vurderingsgrunnlag: Kvantærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 68 og 70)

Området strekker seg ca 2000 m nordover fra Nitelva og har en bredde på 300–500 m. Mot øst og vest er dette bekkeraviner og høydeforskjellene er 25–30 m. Dreietrykksondering nr 70 ligger nærmest Nitelva, og den er boret til ca 49 m. Den viser avtagende sonderingsmotstand fra ca 23 m til 37 m, og det indikerer kvikkleire.


Dreietrykksondering nr 68 ligger ca 1000 m lengre bak. Den boringen er noe vanskelig å tolke, men viser avtagende sonderingsmotstand mellom 25 og 31 m dybde, og dette er tolket som kvikkleire.

A2.3 Slogum (ca 520 mål)

Koordinater: X 221500 Y 18800

Vurderingsgrunnlag: Kvantærgeologisk kart, flyfoto, topografisk kart, befaring og boring (dreietrykksondering nr 8)


Området består av en rygg nordvestover fra Slogum. Det er ca 25 m høydeforskjell ned til bekkeraviner på nord og sydsiden av ryggen. Dreietrykksondering nr 8 er boret til antatt fjell i ca 32 m dybde. Sonderingskurven viser avtagende sonderingsmotstand fra ca 15 m dybde til ca 27 m, og dette tolkes som kvikkleire.

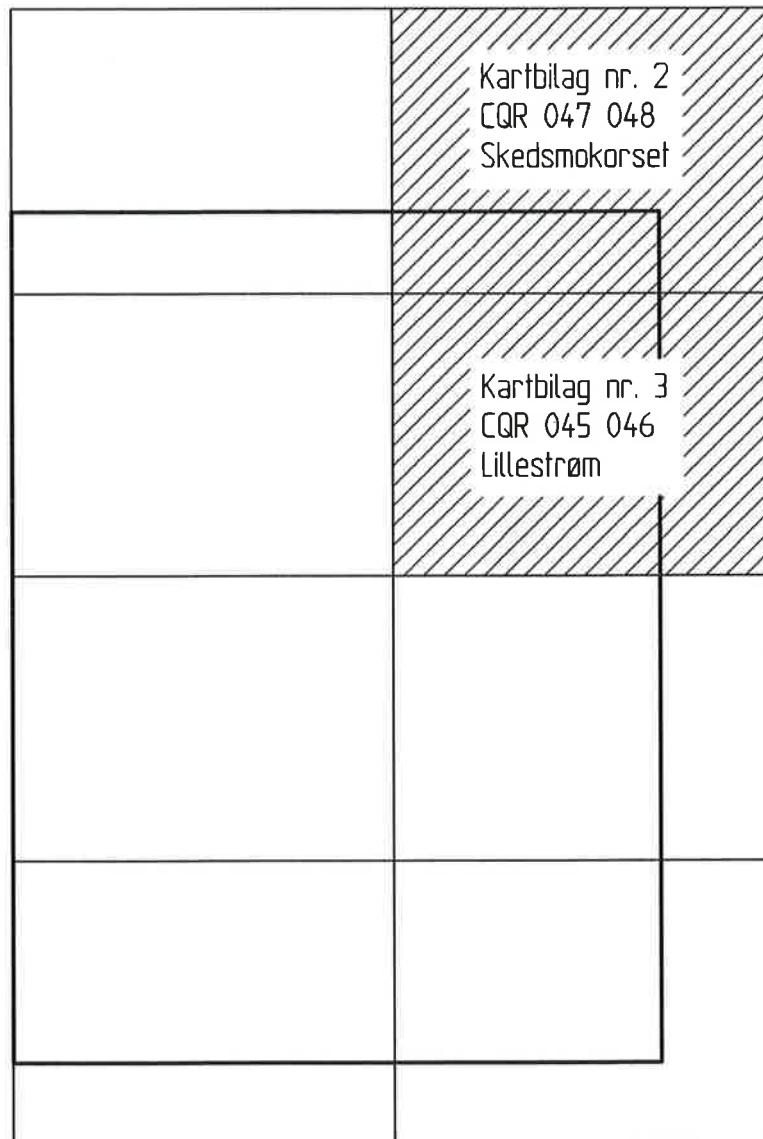

Kartblad 1914-4, Oslo, M = 1 : 50 000



Topografisk kart (økonomisk kartverk), M = 1 : 20 000

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER	Rapport nr. 900003-1	Figur nr. 02
	Tegner <i>ISA</i>	Dato: 15.03.93
	Kontrollert	 NGI
	Godkjent	

Kartblad 1914-4, Oslo
Oversikt over inndeling av vedlagte kartblader
M = 1 : 20 000 relativt til M = 1 : 50 000



Vedlegg B - Forutsetninger og kriterier for kartleggingen

Figurer:

- Fig. B1 - Prinsippskisse som viser plassering av boring i ravineområder og naturlig skrånende terreng



KARTLEGGING ER BASERT PÅ STUDIER AV KVARTÆR- GEOLOGISKE FORHOLD, VURDERING AV OMRÅDENES TOPO- GRAFI OG TOLKNING AV ENKLE FELTUNDERSØKELSER

Det er to hovedforutsetninger som må være til stede samtidig for at et kvikkleireskred skal kunne inntreffe:

- Leiren må stå med spenninger nær bruddtilstand
- Leiren må være kvikk (ha høy sensitivitet)

Den første forutsetning, at spenningsnivået må ligge nær bruddtilstanden, er en direkte funksjon av overflatetopografien. Områder hvor høydeforskjellene er små, vil altså være lite utsatt for skredfare bare på grunnlag av topografien. Denne første begrensningen av de marine områdene foretas etter studie av topografiske og kvartærgeologiske kart samt feltbefaringer.

De topografiske kriteriene lagt til grunn, er basert på en analyse av en serie gamle skred (Aas, 1979). Denne analysen viste at større skred i ravineområder stort sett skjer der skråningshøyden er høyere enn 10 m. Den samme analysen viste likeledes at naturlig hellende terreng brattere enn 1:15 (3,8°) kan være skredfarlig når grunnen inneholder kvikkleire. Disse erfaringsmessige topografiske terskelverdiene for skredfare i kvikkleireområder underbygges av teoretiske analyser. Stabilitetsberegninger viser at leiren kan være nær bruddtilstand under disse topografiske forhold (spenningsnivå av størrelse 0,15 x effektivt overlagingstrykk).

På denne bakgrunn er følgende topografiske kriterier benyttet i kartleggingen:

For ravinert terreng:	H (skråningshøyden)	≥	10 m
For naturlig hellende terreng:	H/l (helningen)	≥	1:15

En prinsippskisse av disse to situasjonene er vist på fig. B01.

Det er også satt en nedre grense på et områdes størrelse for å inngå i vurderingen. I overensstemmelse med NGIs praksis for betegnelsen "kvikkleireskred" er denne grensen satt til 10 mål.


I ravineterreng plasseres boringen i en avstand av 1,5 x H (ravinehøyden) innenfor topp skråning, og avsluttes i en dybde av 1,5 x H under terrengnivå, se fig. B01. Ved en slik plassering vil store kvikkleireforekomster, som kan lede til store skred, bli lokalisert. Mindre soner kan derimot bli oversett ved kartleggingen. Innen slike mindre soner kan små skred (10 mål eller mindre) inntreffe, men disse vil neppe utvikle seg til store skred. Dypereliggende forekomster av kvikkleire vil også kunne forekomme uten å bli lokalisert av våre




boringer. Slike forekomster vil imidlertid ligge for dypt til å kunne innvirke på stabiliteten, og vil således ikke kunne føre til kvikkleireskred.

I naturlig hellende terreng plasseres boringen midt i skråningen og avsluttes i en dybde tilsvarende skråningshøyden. Også i dette tilfellet kan små kvikkleiresoner og dypere liggende kvikkleiresoner bli oversett ved kartleggingen.

Antallet boringer som utføres innenfor et enkelt område, vil avhenge av mange forhold (topografi, geologi, anvendelse av området o.l.) Den innbyrdes avstanden mellom boringene kan derfor variere sterkt fra område til område. I gjennomsnitt vil vi imidlertid anslå at hver boring dekker arealer av størrelse 50–100 mål.

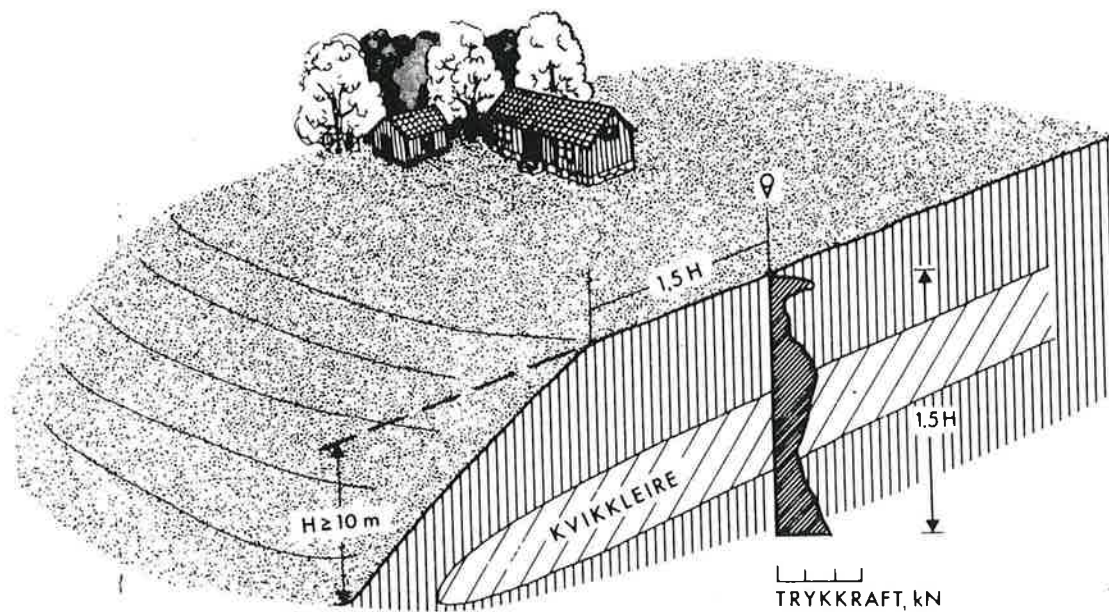

a) Perspektivskisse av platåterreng

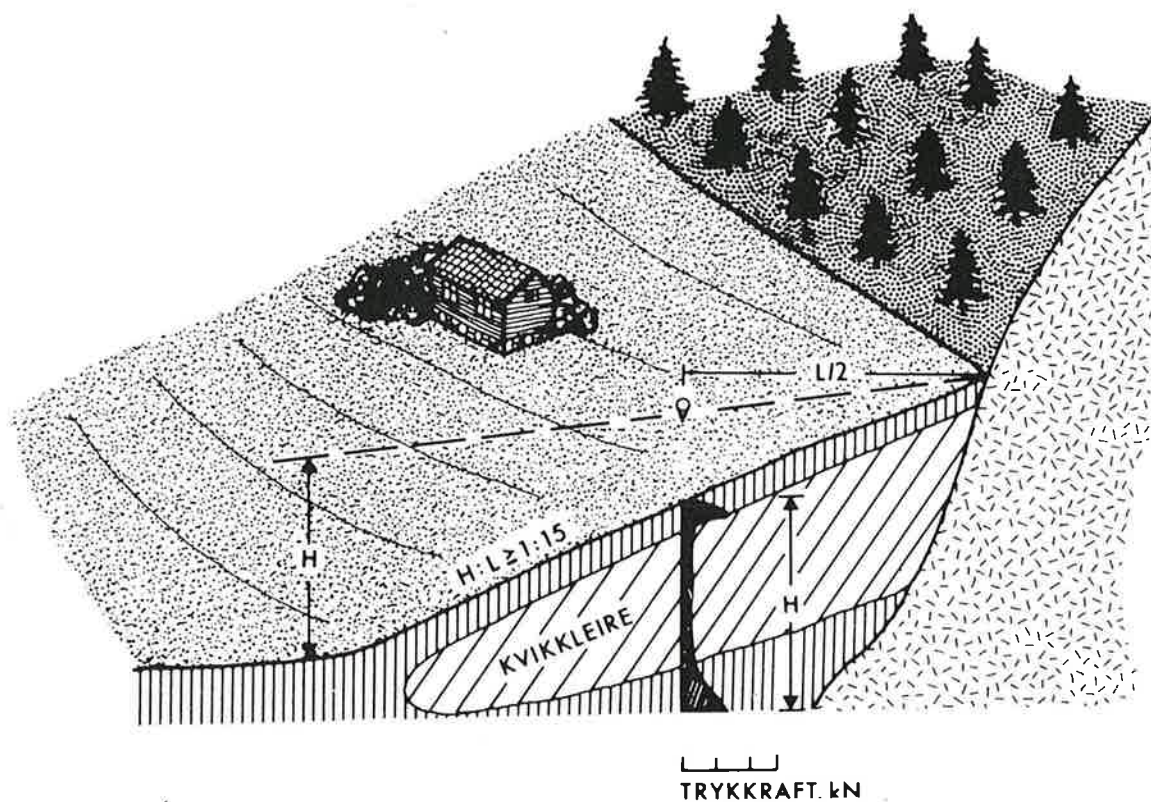

b) Perspektivskisse av naturlig hellende terreng

KARTLEGGING AV KVIKKLEIREOMRÅDER

Prinsippskisse som viser plassering av boring i ravineområdet og naturlig skrånende terreng

Rapport nr.
900003-1

Figur nr.
B1

Tegner

GW

Dato

Kontrollert

PT

Godkjent

O.G.





Vedlegg C - Rettleddning om utføring av mindre terrenginngrep i områder med potensiell fare for kvikkleireskred

INNHold

C1 FORMÅL MED OG BEGRENsNING AV RETTLEDNINGEN.....	2
C2 GRAVING AV GRØFTER.....	4
C2.1 Grøfter i ravinert terreng.....	4
C2.2 Grøfter i "jevnt hellende terreng".....	5
C3 BAKKEPLANERING.....	6
C3.1 Stabilitetsforhold etter ferdig planering.....	6
C3.2 Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet.....	8
C4 NY BEBYGGELSE.....	10
C4.1 I ravinert terreng.....	10
C4.2 I jevnt hellende terreng.....	10
C5 ANLEGG AV VEGER.....	10
C5.1 I ravinert terreng.....	10
C5.2 I jevnt hellende terreng.....	11
C6 DEPONERING AV MASSER.....	11



C1 FORMÅL MED OG BEGRENSNING AV RETTLEDNINGEN

VED MINDRE TERRENGINNGREP (GRAVING, FYLING, BAKKEPLANERING ELLER NYBYGGING) INNEN OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED*, KAN VURDERING AV SIKKERHETEN UTFØRES AV KOMMUNENS TEKNISKE ETATER. I TVILSTILFELLER OG VED STØRRE INNGREP BØR PROSJEKTENE FORELEGGES GEOTEKNISK SAKKYNDIG TIL UT-TALELSE

I områder der faresonekartet viser potensiell fare for kvikkleireskred, er det forutsatt at ethvert terrenginngrep, om enn lite, vurderes av teknisk sakkyndig før påbegynnelse. Siktemålet med denne rettledningen er å spre kompetanse slik at en del enkle, rutinemessige inngrep kan vurderes i kommunenes egne fagetater uten å trekke inn geoteknisk sakkyndig. Dette gjelder imidlertid kun inngrep som ikke vil få nevneverdig innvirkning på stabilitetsforholdene.

Prinsippkissene i rettledningen er ment som et hjelpemiddel til å identifisere problemene som man i ulike situasjoner vil stå overfor. Løsningene som angis for teknisk gjennomføring, er først og fremst begrunnet i sikkerhetsmessige forhold.

Inngrep i områder med kvikkleire vil nesten uten unntak innebære en stabilitetsforverring. Ofte kan konsekvensene være dramatiske. Selv relativt små inngrep vil erfaringsmessig kunne resultere i store skred. Fra senere tid kan nevnes: Båstadskredet i 1974, 70-80 dekar (utløst ved bakkeplanering), Rissaskredet i 1978, 330 dekar (utløst ved oppfylling) og skredet i Horneskilen i 1983, 20 dekar (utløst ved oppfylling).

* "Kvikkleireskred"

Skred som utvikles hurtig og som ofte omfatter store arealer hvor rasmassene gjerne blir flytende.

SKRAVERTE FELTER PÅ FARESONEKARTET ANGIR OMRÅDER MED POTENSIELL FARE FOR KVIKKLEIRESKRED

Områdene er fremkommet på grunnlag av studie av terrengformer og resultater av grunnboringer. (Arbeidet er begrenset til arealer større enn ca. 10 dekar, til "ravinert terreng"* med høydeforskjeller på mer enn 10 m og til "jevnt hellende terreng"** brattere enn 1:15). Undersøkelsene gir imidlertid ikke grunnlag for noen detaljert analyse av stabilitetsforholdene av de enkelte potensielt skredfarlige områdene. En detaljert kartlegging av et område vil ofte betinge omfattende supplerende felt- og laboratoriearbeider.

Hvert skravert område angir det antatt maksimale arealet som et eventuelt skred vil omfatte. Skredmassenes utløpsdistanse og skadeomfang er ikke vurdert.

Det er kun potensiell fare for kvikkleireskred som er vurdert. Andre typer leirskred kan også forekomme. Disse vil imidlertid normalt få et mer begrenset omfang, og vil heller ikke ha et så raskt forløp som kvikkleireskred.

Kvikkleireskred mindre enn 10 dekar kan inntreffe utenfor skraverte områder. Slike områder er imidlertid, av økonomiske grunner, ikke dekket av denne oversiktskartleggingen.

Kartet gir ingen informasjon om eventuelle fundamenteringsmessige problemer som kan oppstå.

* "Ravinert terreng"

I denne sammenheng brukt som en fellesbetegnelse på leirterreng som ender i en bratt skråning, som oftest med skråningshelning brattere enn 1:4. Betegnelsen brukes uten hensyn til dannelsesmåte.

** "Jevnt hellende terreng"

Fellesbetegnelse på lange, slake skråninger. Skråningshelningen er mindre enn for "raviner", som oftest vesentlig slakere.

I DET ETTERFØLGENDE ER INNVIRKNINGEN PÅ STABILITETS-FORHOLDENE VED ULIKE INNGREP VURDERT. KUN FAREN FOR STORE SKRED INNGÅR I VURDERINGEN, MENS LOKALE UTGLIDNINGER I GRØFTER, BYGGEGROPER, GJENNOM FYLLMASSE O.L. IKKE ER TATT MED.


C2 GRAVING AV GRØFTER

Dette avsnittet omhandler graving av inntil 2 m dype grøfter. Grøfter mer enn 2 m dype bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse. Vedrørende lokal stabilitet i forbindelse med gjennomføring av grøftarbeidene, henvises til "Forskrifter ved graving og avstiving av grøfter", utgitt av Statens arbeidstilsyn.

C2.1 Grøfter i ravinert terreng

Graving av grøfter i eller i nærheten av en bratt leirskråning vil ha en ugunstig innvirkning på skråningsstabiliteten. Forverringen beror på at man ved grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideflate. Herved reduseres også skråningens stabiliserende kapasitet, se fig. C1.

Desto større avstand mellom grøft og skråning, desto mindre innvirkning på stabiliteten.

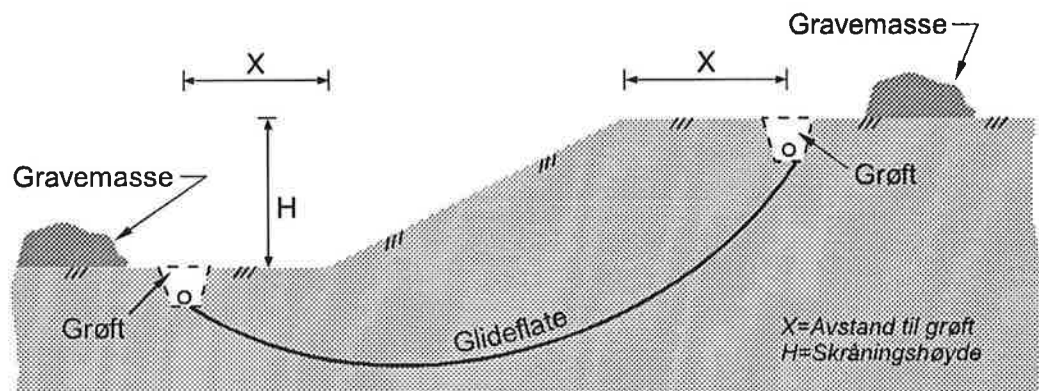

Figur C1 Ved graving av grøfter i fot og topp av bratte leirskråninger bør gravemassene plasseres vekk fra skråningen.

Grøftens innvirkning på stabiliteten kan grovt inndeles i følgende fem kategorier:

C2.1.1 $X > 4H$:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av liten betydning. Grøfter, inntil 2 m dype, kan etableres uten spesielle tiltak.

C2.1.2 $4H > X > 2H$:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten vil være av betydning. Grøfter må graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres (spesielt viktig for grøfter ved foten av skråninger). Gravemassene plasseres vekk fra skråningen.

C2.1.3 $X < 2H$:

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig. Se for øvrig pkt. 2.2.1 "Lukking av bekker".

C2.1.4 *I skråningens koteretning:*


Innvirkningen på skråningsstabiliteten er meget stor. Grøfter frarådes utført uten kontakt med geoteknisk sakkyndig.

C2.1.5 *I skråningens fallretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres.

C2.2 Grøfter i "jevnt hellende terreng"

Graving av grøfter vil ha en ugunstig innvirkning på sikkerheten. Forverringen beror på at grøftingen reduserer lengden på den potensielle glideflate og således reduserer skråningens stabiliserende kapasitet, fig. C2.

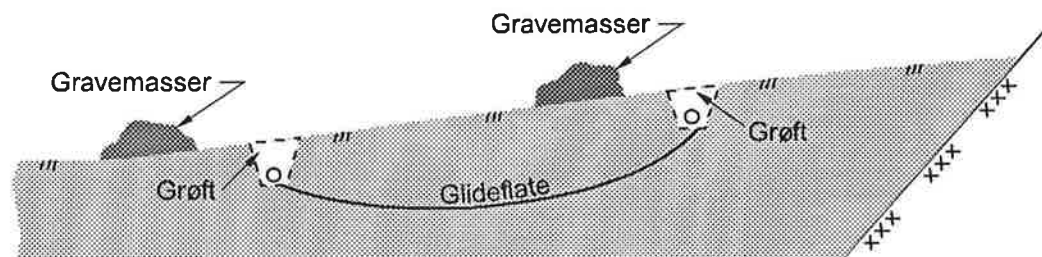

Figur C2 Jevnt hellende terreng med grøfter

I terreng med jevn helning vil grøftens innvirkning på skråningsstabiliteten som regel være tilnærmet uavhengig av om plasseringen er langt nede eller høyt oppe i skråningen.

C2.2.1 *I skråningens koteretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er av betydning. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 6 m. Tilbakefyllingsmassene legges ut lagvis og komprimeres. Grøftmassene plasseres nedenfor grøften og i avstand fra denne tilsvarende minst 2 x grøftedybden.

C2.2.2 *I skråningens fallretning:*

Innvirkningen på skråningsstabiliteten er begrenset. Grøfter graves seksjonsvis med suksessiv graving og gjenfylling. Seksjonslengden bør ikke overskride 12 m.


C3 BAKKEPLANERING

Dette avsnittet omhandler planeringsarbeider, med massevolum mindre enn 1000 m³ eller areal mindre enn 10 dekar. Arbeider som faller utenfor nevnte kriterier forutsettes forelagt geoteknisk sakkyndig til uttalelse. Likeledes forutsettes det at alle permanente planeringsarbeider skal resultere i en uendret eller forbedret stabilitet. I forbindelse med ethvert bakkeplaneringsprosjekt er det imidlertid vanskelig å unngå en stabilitetsforverring under enkelte faser av arbeidet. De etterfølgende retningslinjer er utarbeidet med spesiell vekt på å unngå slike midlertidige stabilitetsforvring.

Det foreligger allerede en veiledning om utførelse av bakkeplaneringsarbeider: "Aktuelt fra Landbruksdepartementets opplysningstjeneste", nr. 2 og nr. 4, 1974". Kapitlet om skredfare vil fortsatt være retningsgivende for planeringsarbeider utenfor potensielt skredfarlige områder.

C3.1 Stabilitetsforhold etter ferdig planering


C3.1.1 *Utjevning av mindre lokale rygger og søkk ved sideveis forskyvning av masser*

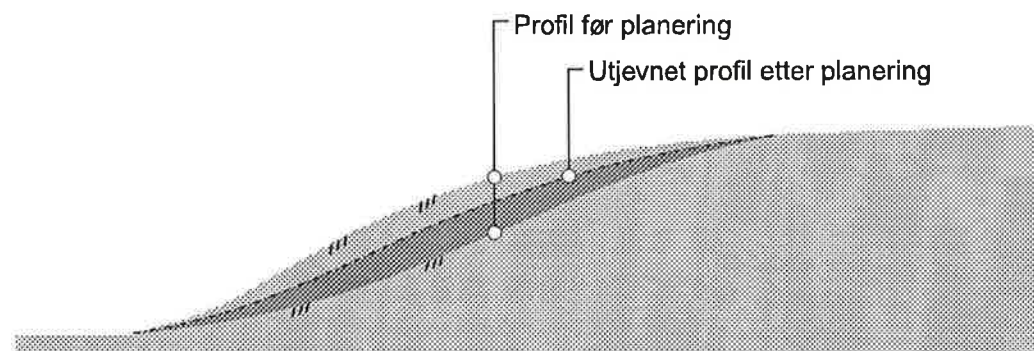

Figur C3 *Sideveis planering ved utjevning av mindre lokale rygger og søkk har liten innvirkning på stabiliteten*


Arbeidet har liten innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan utføres når det ikke legges opp større massedepoter under arbeidet.

C3.1.2 Nedskjæring av topper og oppfylling av daler

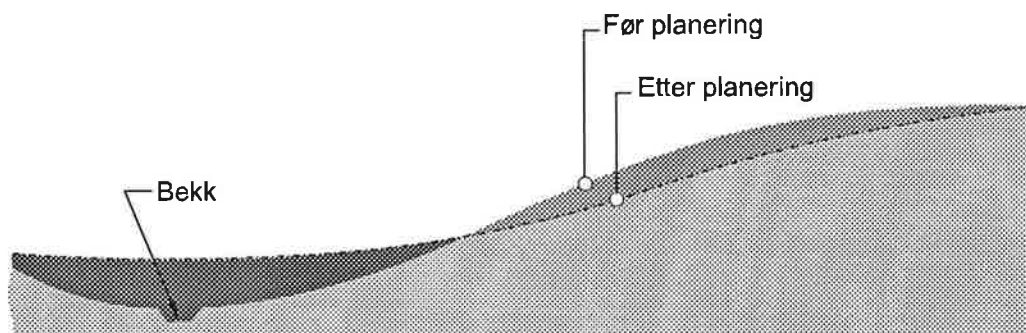

Figur C4 Planering ved oppfylling av dalbunnen forbedrer stabiliteten


Arbeidet har positiv innvirkning på skråningens totale stabilitet og kan gjennomføres under forutsetning av at bekkelukkingen ikke medfører nevneverdig stabilitetsforverring. Dette er behandlet nærmere i avsnitt 3.2.1.

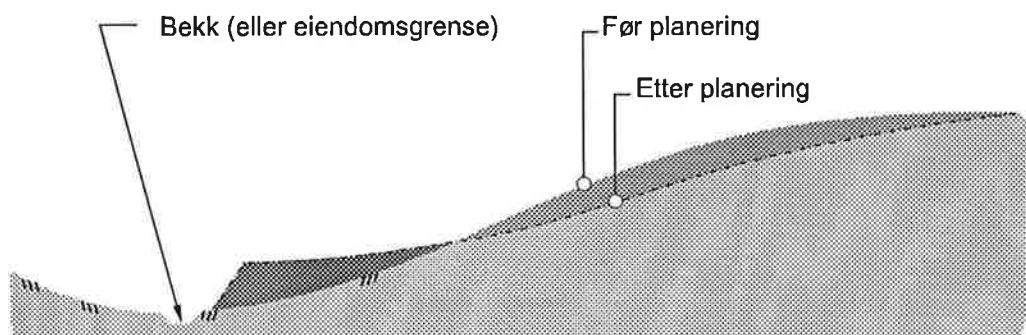

Figur C5 Oppfylling som avsluttes mot bekk, eiendomsgrense o.l. kan forverre stabiliteten

Fyllingen vil forverre den lokale stabiliteten ved bekken, og kan utløse skred som forplanter seg videre bakover. Dette kan igjen resultere i en større skredutvikling i bakenforliggende områder. Planene bør forelegges geoteknisk sakkynndig til uttalelse før påbegynnelse.

C3.1.3 Oppstramming av eksisterende skråning

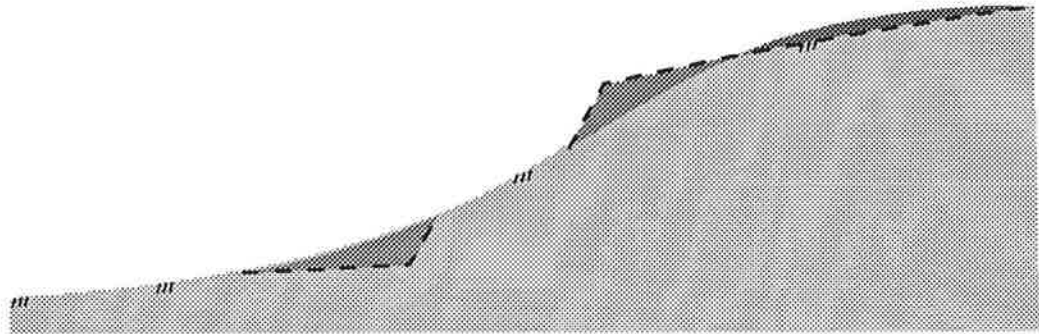

Figur C6 Oppstramming av skråning ved utfylling fra topp eller utgraving i fot medfører forverring av stabiliteten.

Inngrepene, enkeltvis eller samlet, vil forverre skråningsstabiliteten og kan utløse skred. Store områder kan bli berørt. Inngrepene bør forelegges geoteknisk sakkyndig til uttalelse og vil normalt betinge at grunnundersøkelser utføres.

C3.2 Stabilitetsforhold under planeringsarbeidet

Ved bakkeplaneringsarbeider tar man generelt sikte på nedskjæring av høyere-liggende partier og oppfylling av de lavereliggende. Som regel vil derfor bakkeplanering, når den er ferdig utført, kunne innebære en betydelig forbedring av stabilitetsforholdene i et område.


Ofte vil faren for skred være størst i forbindelse med utførelsen av selve planeringsarbeidene. Faktum er at i de fleste tilfeller der bakkeplanering har medført skred, har skredene skjedd som følge av midlertidig stabilitetsforverring under flytting av jordmasser. Det er derfor nødvendig at slike arbeider gjennomføres etter retningslinjer som ivaretar den stabilitetsmessige sikkerheten. De arbeidsoperasjonene som er anbefalt i det etterfølgende kan av denne grunn virke noe urasjonelle og kostnadskrevenne, men anses nødvendige ut fra en sikkerhetsmessig vurdering.

C3.2.1 Lukking av bekker

I forbindelse med oppfylling av bekkedaler må først bekken legges i rør. Dette kan være en kritisk fase for stabiliteten. Det er først og fremst to forhold en skal være oppmerksom på i denne forbindelse:

Bekkeløpet må renskes for å sikre et stabilt underlag for rørene. Dersom dette innebærer en utdypning av løpet, må arbeidet utføres i seksjoner med maks. 6 m seksjonslengder. Ved utdypninger på mer enn 0,5 m bør geoteknisk sakkyndig kontaktes.


Det kan være ønskelig å rette ut rørgrøften i forhold til bekketraséen. Dette kan gjøres dersom en unngår undergraving av skråningen. Ved undergraving av skråningen på kortere eller lengre partier bør geoteknisk sakkyndig kontaktes, se fig. C7a og b. Se også pkt. 2 "GRAVING AV GRØFTER".

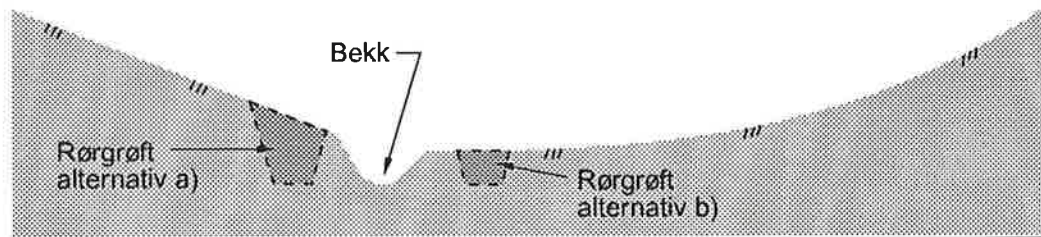


Figur C7 Lukking av bekkeløp. Rørgrøftalternativ "a" reduserer sikkerheten vesentlig og betinger vurdering av geoteknisk sakkyndig. Alternativ "b" har liten innvirkning på sikkerheten og kan gjennomføres.

C3.2.2 Masseforflytning

I hovedsak bør planering i skredfarlige områder skje ved at massene for hvert skjær med doseren, skyves fra toppen av skråningen og helt ned i bunnen. Derved vil man helt kunne unngå midlertidige depoter og tipper, se fig. C8.

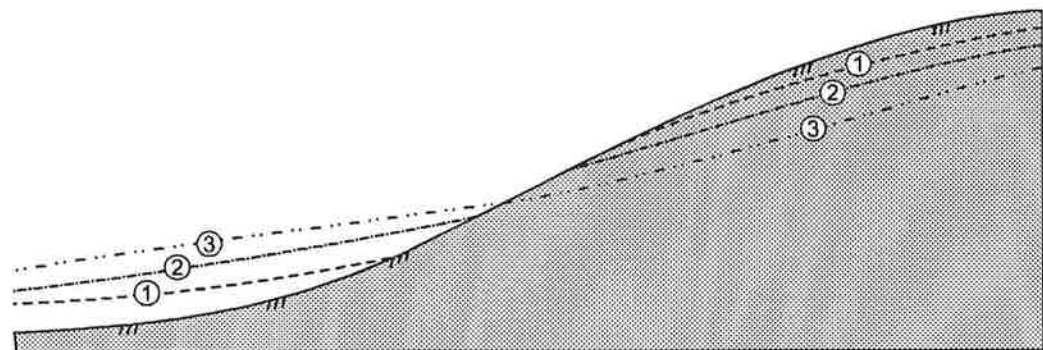


Figur C8 Planering av skråninger bør skje ved flåvis nedskjæring

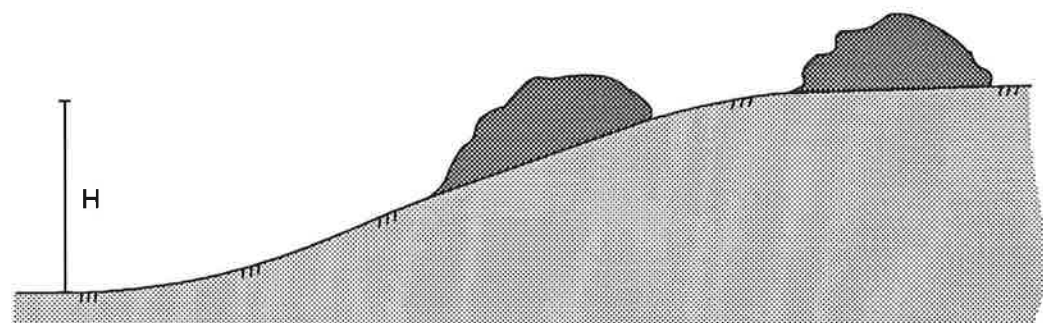

Figur C9 Massedepoter i og ved skråning bør unngås

C4 NY BEBYGGELSE

Ved nye byggeprosjekter i områder med potensiell fare for kvikkleireskred forutsettes at nødvendige grunnundersøkelser utføres på forhånd. Det etterfølgende er derfor begrenset til å gjelde mindre tilbygg og nødvendig nybygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. En absolutt betingelse er at stabiliteten ikke forverres på grunn av bebyggelsen.

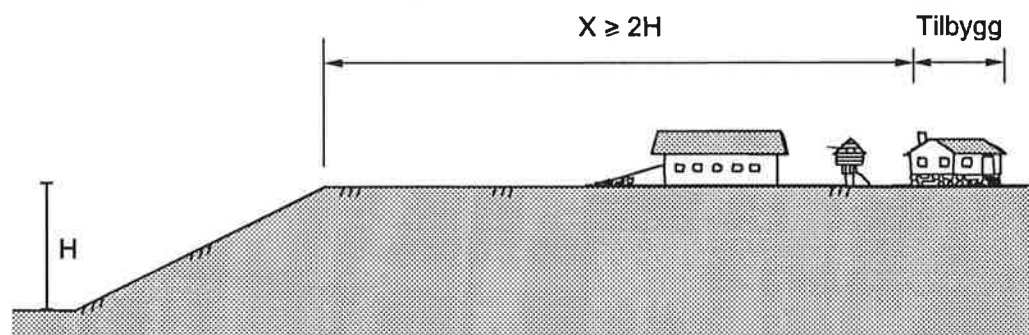

Figur C10 Ny bebyggelse i ravinert leirterreng

C4.1 I ravinert terreng

I ravinert leirterreng, se fig. C10, må nybygget ligge i en avstand av minst 2 x ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere avstand til topp skråning bør geoteknisk sakkyndig kontaktes. For å unngå tilleggsbelastning på grunnen, bør vekten av utgravde masser for kjeller minst tilsvare vekten av tilbygget. Gravemassene transporteres direkte bort fra området til sikkert deponeringssted.

C4.2 I jevnt hellende terreng

I jevnt hellende terreng vil stabilitetskonsekvensene kunne være betydelige, slik at geoteknisk sakkyndig bør kontaktes på forhånd.

C5 ANLEGG AV VEGER

Dette avsnittet omhandler nødvendig omlegging av mindre gårdsveger. Etablering av nye gjennomfartsveger i potensielt skredfarlige områder betinger grunnundersøkelser.

C5.1 I ravinert terreng

Vegtraséer bør legges lengst mulig bort fra skråningstopp. Gravemassene fjernes fra området før bærelagsmassene kjøres ut. Veger nærmere enn 2H fra skråningstopp foregges geoteknisk sakkyndig til uttalelse.



C5.2 I jevnt hellende terreng

Vegtraséer bør helst legges i terrengets fallretning. Veger som legges parallelt med skråningen eller på skrå i forhold til fallretningen, bør tilpasses topografien slik at skjæringer og fyllinger blir minst mulig. I tvilstilfeller anbefales det å ta kontakt med geoteknisk sakkyndig.

C6 DEPONERING AV MASSER

De skraverte områdene på oversiktskartene angir potensiell fare for kvikkleireskred og må aldri benyttes som deponeringssted for fyllmasser, uten at de inngår i en plan for stabilisering av et område. Ofte benyttes nettopp raviner som tippsted for avfallsmasser i forbindelse med nydyrking, riving av gammel bebyggelse o.l. Slik ukontrollert deponering kan forverre stabiliteten betydelig og bør unngås. Konsekvensene kan bli svært alvorlige.

Angående utfylling for stabilisering av raviner, henvises til avsnitt 3: "BAKKEPLANERING", hvor aktuelle framgangsmåter er skissert.



Vedlegg D - Referanseliste

REFERANSELISTE:

Norges Geotekniske Institutt (1985)

Rettledning ved små inngrep i/ved skråninger i kvikkleire

Vedlegg til "Faresonekart, kvikkleire"

Oppdragsrapport til Statens naturskadefond, NGI-rapport nr. 80012-2,
17 desember 1985

Aas, G (1979)

"Kvikkleireskred"

Foredrag ved konferanse om "Skredfare og arealplanlegging",
Ullensvang Hotel, Hardanger, 24-26 april 1979, 25 s.

Kontroll- og referanseside/ Review and reference document



Oppdragsgiver/Client Statens naturskadefond	Dokument nr/Document No. 900003-1
Kontraksreferanse/ Contract reference	Dato/Date 6 november 1995
Dokumenttittel/Document title Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred	Distribusjon/Distribution <input type="checkbox"/> Fri/Unlimited <input checked="" type="checkbox"/> Begrenset/Limited <input type="checkbox"/> Ingen/None
Prosjektleder/Project Manager Odd Gregersen Utarbeidet av/Prepared by Per Tuft	
Emneord/Keywords	
Land, fylke/Country, County Oslo Kommune/Municipality Oslo, Nittedal, Skedsmo, Fet, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Ås, Ski, Enebakk Sted/Location Kartblad/Map 1914 IV Oslo UTM-koordinater/UTM-coordinates NM966 250 PM168534	Havområde/Offshore area Felt navn/Field name Sted/Location Felt, blokknr./Field, Block No.

Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001							
Kon- trollert av/ Reviewed by	Kontrolltype/ Type of review	Dokument/Document		Revisjon 1/Revision 1		Revisjon 2/Revision 2	
		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed		Kontrollert/Reviewed	
		Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.	Dato/Date	Sign.
PT	Helhetsvurdering/ General Evaluation *						
	Språk/Style						
OG	Teknisk/Technical - Skjønn/Intelligence - Total/Extensive - Tverrfaglig/ Interdisciplinary	17/11-95	og				
THa	Utforming/Layout	27/11-95	THa				
PT	Slutt/Final	27/11-95	PT				
JGS	Kopiering/Copy quality	27/11-95	J.S.				

* Gjennomlesning av hele rapporten og skjønnsmessig vurdering av innhold og presentasjonsform/
On the basis of an overall evaluation of the report, its technical content and form of presentation

Dokumentet godkjent for utsendelse/ Document approved for release	Dato/Date 17/11-95	Sign. <i>Odd Gregersen</i>
--	---------------------------	-----------------------------------

KVARTÆRGEOLOGISK KART 1:50 000

TEGNFORKLARING
Legend

- LOSMASSER**
Superficial deposits
- MORENEMATERIALE, SAMMENHENGENDE DEKKE, STEVIGT MED STOR MEKTHET
Till, continuous cover, locally of great thickness
 - MORENEMATERIALE, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERGRUNNEN
Till, discontinuous or thin cover on bedrock
 - RANDMORENEREGRANDBREKTE
Marginal moraine/zone of marginal moraines
 - BREELVAVSETNING (GLASIFLUVIAL AVSETNING)
Glacioluvial deposit
 - HAV- OG FJORDAVSETNING, SAMMENHENGENDE DEKKE, OFTE MED STOR MEKTHET
Marine deposit (excluding shore deposit), continuous cover, often of great thickness
 - MARIN STRANDAVSETNING, SAMMENHENGENDE DEKKE
Marine shore deposit, continuous cover
 - HAV- OG FJORDAVSETNING OG STRANDAVSETNING, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE OVER BERGRUNNEN
Marine deposit, discontinuous or thin cover on bedrock
 - ELVE- OG BEKKEAVSETNING (FLUVIAL AVSETNING)
Fluvial deposit
 - FORVITRINGSMATERIALE, USAMMENHENGENDE ELLER TYNT DEKKE
Weathered material, discontinuous or thin cover on bedrock
 - TORV OG MYR (ORGANISK MATERIALE)
Peat and bog (organic material)
 - HUMUSDEKKE/TYNT TORVDEKKE OVER BERGRUNNEN
Humus cover or a thin cover of peat on bedrock
 - FYLLMASSE (ANTROPOGENT MATERIALE)
Anthropogenic material
- BART FJELL**
Exposed bedrock
- BART FJELL
Exposed bedrock
 - LITEN FJELLBLOTNING
Small exposure of bedrock
- SMÅ ELLER VANSKELIG AVGRENSBARE AVSETNINGER I OMRÅDER DOMINERT AV ANDRE LOSMASSER ELLER FJELL**
Sporadic deposits in areas dominated by other superficial deposits or exposed bedrock
- M MORENEMATERIALE
Till
 - B BREELVAVSETNING
Glacioluvial deposit
 - H HAV- OG FJORDAVSETNING
Marine deposit
 - U MARIN STRANDAVSETNING
Marine shore deposit
 - E ELVE- OG BEKKEAVSETNING
Fluvial deposit
 - F FORVITRINGSMATERIALE
Weathered material
 - R SKREDMATERIALE
Rapid mass-movement deposit
 - T TORV OG MYR
Peat and bog
 - Z FYLLMASSE
Anthropogenic material
- KORNSTØRRELSE**
Grain size
- BLØKK (B) > 256 mm
Boulder
 - STEIN (St) 256 mm - 64 mm
Cobble
 - GRUS (G) 64 mm - 2 mm
Gravel
 - SAND (S) 2 mm - 0.063 mm
Sand
 - SILT (Sl) 0.063 mm - 0.002 mm
Silt
 - LEIR (L) < 0.002 mm
Clay
- MEKTHET OG LAGFØLGE**
Thickness and stratigraphy
- (SYMBOLER FOR AVSETNINGSTYPEN OG KORNSTØRRELSE ER VIST OVENFOR)
(Symbols for sediment types and grain size are shown above)
- EKSEMPLER**
Examples
- +3 DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER 3 M MEKTIG
The thickness of the mapped deposit is 3 m
 - +x2 MEKTHETEN TIL DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER STØRRE ENN 2 M
The thickness of the mapped deposit exceeds 2 m
 - +15/15G/F DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN BESTÅR AV 1 M SAND, UNDER ER DET 3 M SANDIG GRUS OVER FJELL
The mapped deposit consists of 1 m sand, which is underlain by 3 m of sandy gravel on bedrock
 - +2/15B/M DEN KARTLAGTE AVSETNINGEN ER 2 M MEKTIG, UNDER ER DET EN 5 M MEKTIG BREELVAVSETNING OVER MORENEMATERIALE SOM ER MER ENN 1 M MEKTIG
The mapped deposit is 2 m thick; this is underlain by a glacioluvial deposit of 5 m over till which exceeds a thickness of 1 m
- ISBEVEGELSESTRETTNING**
Direction of ice movement
- ISKURINGSSTRİPE, BEVEGELSE MOT OBSERVASJONSPUNKET
Glacial striation, movement towards the observation point
 - KRYSSENDE ISKURINGSSTRİPER, ØKENDE ANTALL HAKER MED ØKENDE RELATIV ALDER
Crossing glacial striations, increasing number of ticks indicate increasing relative age
 - RELATIV ALDER ØKER FÅSTAKT
Relative age undertermined
- OVERFLATEFORMER**
Surface morphology
- ELVE- ELLER BEKKEDEKSKJÆRNING
Fluvial erosion scarp
 - TIOLIGERE ELVE- ELLER BEKKELOP
Abandoned fluvial drainage channel
 - GJEL UTFORMET AV ELV OG/ELLER BRELV
Small canyon, fluvially and/or glacioluvially eroded
 - RAVINE
Gully
 - SAREKANT
Slide scarp
 - FYGG
Ridge
- ANDRE SYMBOLER**
Other symbols
- HØYT BLOKKINHOLD I OVERFLATEN
High frequency of boulders on the surface
 - MASSEKART NEDLAGT ELLER SPORADISK I DRIFT
Gravel pit, worked out or sporadically in operation
 - BAKKEPLÅNERING
Hill leveling
 - KARTLAGT AV G. SANDSTAD C. 1900. OMRÅDET VIL I DAG KARTLEGGES SOM FYLLMASSE (ANTROPOGENT MATERIALE)
Mapped by G. Sandstad c. 1900. Today, the area would be mapped as anthropogenic material.

FARESONEKART
KVIKKLEIRESKRED

- Tegnforklaring:**
- Kvikkleire påvist ved grunnboringer. Stabilitet ikke vurdert.
 - Kvikkleire påvist ved grunnboringer. Stabilitetsvurdering viser akseptabel sikkerhet for områdets nåværende anvendelse.
 - Grunnboringer ikke utført eller boringene er vanskelig å tolke.
- Kartetets innhold og begrensning:**
- Kartet gir en oversikt over områder der terrengformer og resultater av grunnboringer antyder potensiell fare for kvikkleireskred.
- Kartet omfatter bare potensiell skredfarlige marine avsetninger større enn ca. 10 dekar med ravnin eller bratte skråninger høyere enn 10 meter eller med gjennomstølhetslengde større enn 1:15.
- Hvert skravert område angir det antatt maksimale areal for et eventuelt skred. Skredstørrelsen utløst av skredet er derimot ikke vurdert.
- Det er kun potensiell fare for kvikkleireskred som er vurdert. Andre typer leireskred kan også forekomme. Disse vil imidlertid normalt ikke bli mer begrenset omfang, av størrelse inntil noen få dekar.
- Kartet gir ikke informasjon om eventuelle fundamentmessige problemer. Slike problemer kan oppstå innen skraverte st vel som ikke skraverte områder.
- Kartet gir heller ikke opplysninger om den reelle faren for kvikkleireskred innenfor fareområdene. En nærmere fastleggelse av faregrad og faregrenser vil bare kunne skje ved detaljundersøkelser. Detaljundersøkelser vil ofte kreve omfattende felt- og laboratoriearbeid.
- Innen for skraverte områder forutsettes det at ethvert terrengmessig inngrep, om enn lite, vurderes av teknisk sakkyndig før påbegynnelse. Eksempler på inngrep er graving av grøfter, bakkeplanering, nybygging, anlegg av veier og deponering av masse. (Se egen retningsledning, vedlegg C i rapporten.)
- Utenfor de skraverte områdene bør alle større inngrep vurderes av geoteknikk sakkyndig før påbegynnelse.

Referanse til dette kartbladet: Nordahl-Olsen, T. 1993: OSLO 1914 IV. Kvartærgeologisk kart M 1:50 000 med beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse.

Litteratur

Augestad, H.O. og Olsen, K.S. 1982: Kvartærgeologi og arealbruk. Veiledning i bruk av kvartærgeologiske kart. Prosjekt Temakart, Telemark. Fylkeskontoret i Telemark. Arealrapport nr. 10. 16 s.

Brogger, W.C. 1900-1901: Om de seneglaciale og postglaciale rivisforandringer i Kristianstadsfeltet (medskildringen). Norges geologiske undersøkelse 31.

Brogger, W.C. og Schottelvig, J. 1917: Kristianstadsfeltet. Rektangelkart: Fet M1:100 000. Norges geologiske undersøkelse.

Brogger, W.C. og Schottelvig, J. 1926: Kristianstadsfeltet. Rektangelkart: Moss M1:100 000. Norges geologiske undersøkelse.

Gjessing, J. 1954: Skuringsanalyse til belysning av isresessjonen ved Ostfoldfjorden. Norsk geografisk Tidsskrift 14, s. 77-99.

Gjessing, J. 1956: Deglaciation of southeast and east-central South-Norway. Norsk geografisk Tidsskrift 20, s. 133-149.

Gjessing, J. 1960: The Aker moraines in southeast Norway. Norsk geografisk Tidsskrift Vol. 34, s. 9-34.

Gjessing, J. og Fjellang, T. 1956: Om lesmateriale og iskurving i strøket Akerelvdalen - Scorsens - Marsden. Skurter Det Norske Videnskaps-Akademi Mat.-naturf. Kl. 2.

Gjessing, J. og Spjeltnes, N. 1979: Dating of the Gjesfjord Moraine and remarks on the deglaciation of southeast Norway. Norsk geografisk Tidsskrift 52, s. 71-83.

Hafsten, U. 1983: Shore-level changes in South-Norway during the last 13 000 years, traced by biostratigraphical methods and radiometric datings. Norsk geografisk Tidsskrift Vol. 37, s. 63-75.

Holmøy, G. 1951: Oslo. Beskrivelse til kvartærgeologisk landskapskart (med geologisk kart 1:50 000). Norges geologiske undersøkelse 176. 62 s.

Holmøy, G. 1910: Om det laveste fjelds overflateformer i traktene østover Kristiana. Det Norske Geografiske Selskaps Aarbog XXI 1909-1910, 18 s.

Holmøy, G. 1931: Der var en gang... En item geologisk utført i Oslo omegn. Aftenposten 16. mai 1931, side 3.

Lorange, O. 1991: Fet 1914. Kvartærgeologisk kart M 1:50 000 med beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse.

Lorange, O. og Thorsnes, M.K. 1989: The age of the Hauserstad delta. Norsk geografisk Tidsskrift Vol. 63, s. 131-134.

Nordahl-Olsen, T. 1989: Askar, kvartærgeologisk kart 1914 I, M 1:50 000. Beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse. Skurter 90 28 s.



Nordahl-Olsen, T. 1990: SKI, kvartærgeologisk kart 1914 III, M 1:50 000. Beskrivelse. Norges geologiske undersøkelse. Skurter 95, 32 s.

Sigmond, E.M.O., Gustavson, M. og Roberts, D. 1984: Berggrunnskart over Norge - M 1:1 million. Norges geologiske undersøkelse.

Sørensen, R. 1983: Glacial deposits in the Ostfold area, South Norway. Boreas 8, s. 241-246.

Sørensen, R. 1985: Glacial deposits in the Ostfold area. In: Ehlers, J. (Ed.), Glacial deposits in North-West Europe, s. 19-28. A.A. Balkema, Rotterdam.

Vorren, T.O. 1977: Weichselian ice movement in South-Norway and adjacent areas. Boreas 6, s. 247-257.

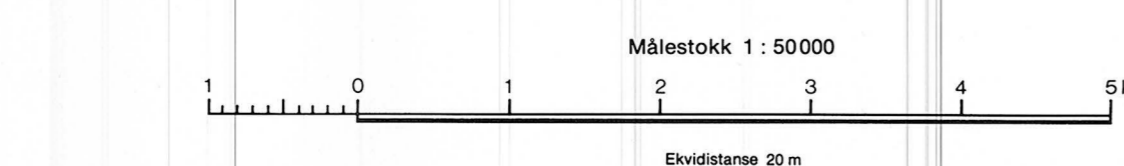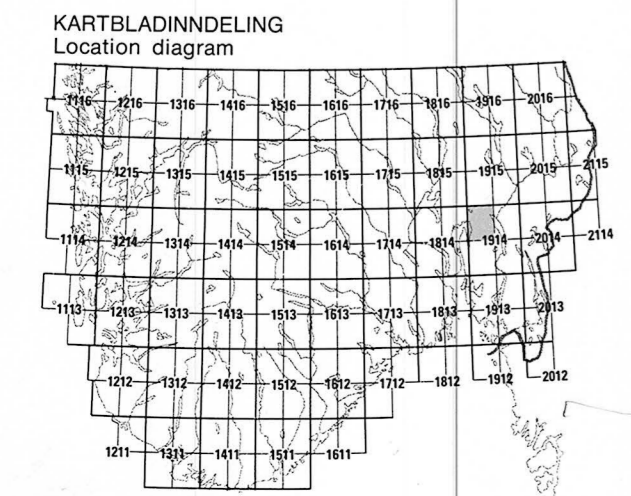

BRUK AV UTM RUTENETT FOR REFERANSEPUNKTER
Instruction in using UTM grid for reference points

SOBBELT GRID COORDINATION	KVARTÆRGEOL 30 M RUTE	REKURERT SAMPLE POINT	TANGEN
32 V	30 m rate (0,10 sq. meters)	PM	Read letters identifying 100,000 meter square in which the point lies
30 312	Første raderige til venstre for punktet. Andred dekket i raderen av ruten	11	Locate the VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figure labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself. Estimate tenths from grid line to point.
00 000	Første raderige under punktet. Andred dekket i raderen av ruten	38	Locate the HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figure labeling the line either in the left or right margin, or on the line itself. Estimate tenths from grid line to point.
00 000	Første raderige under punktet. Andred dekket i raderen av ruten	PM117380	SAMPLE REFERENCE
00 000	Der er 10 rader punktet med 10 rader. Referanse til SOBBELTET gir raderige forhøveling	32VPM117380	In upper margin (E) in map direction, prefix Grid Zone Designation
00 000	200 raderige og tall forhøveling. Bare bare STORE tall forhøveling	6826000	SHOW THE SMALLER figures of any grid number; these are for finding the full coordinates. Use ONLY the LARGER figures of the grid number!



ØKONOMISK KARTVERK
AKERSHUS FYLKE
Nedfotografert og sammensatt av 16 kartblad
i M 1:5000. Originalblad konstr. risset av:
Efter fotografier av:
Utgitt av: STATENS KARTVERK
FYLKESKARTKONTORET I
OSLO OG AKERSHUS
1991

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ A Tettstedsnett (NGI, andre) ○ B Følgebelt, folgebelt best på ○ C Ikke koordinert, best forretnings, (kompassering) ○ D Følgebelt (fester) best ○ E Følgebelt (fester) best ○ F Følgebelt (fester) best ○ G Følgebelt (fester) best ○ H Følgebelt (fester) best ○ I Følgebelt (fester) best ○ J Følgebelt (fester) best ○ K Følgebelt (fester) best ○ L Følgebelt (fester) best ○ M Følgebelt (fester) best ○ N Følgebelt (fester) best ○ O Følgebelt (fester) best ○ P Følgebelt (fester) best ○ Q Følgebelt (fester) best ○ R Følgebelt (fester) best ○ S Følgebelt (fester) best ○ T Følgebelt (fester) best ○ U Følgebelt (fester) best ○ V Følgebelt (fester) best ○ W Følgebelt (fester) best ○ X Følgebelt (fester) best ○ Y Følgebelt (fester) best ○ Z Følgebelt (fester) best | <ul style="list-style-type: none"> — (1) Følgebelt (fester, grunnet) — (2) Følgebelt (fester, grunnet) — (3) Følgebelt (fester, grunnet) — (4) Følgebelt (fester, grunnet) — (5) Følgebelt (fester, grunnet) — (6) Følgebelt (fester, grunnet) — (7) Følgebelt (fester, grunnet) — (8) Følgebelt (fester, grunnet) — (9) Følgebelt (fester, grunnet) — (10) Følgebelt (fester, grunnet) — (11) Følgebelt (fester, grunnet) — (12) Følgebelt (fester, grunnet) — (13) Følgebelt (fester, grunnet) — (14) Følgebelt (fester, grunnet) — (15) Følgebelt (fester, grunnet) — (16) Følgebelt (fester, grunnet) — (17) Følgebelt (fester, grunnet) — (18) Følgebelt (fester, grunnet) — (19) Følgebelt (fester, grunnet) — (20) Følgebelt (fester, grunnet) | <ul style="list-style-type: none"> — (21) Følgebelt (fester, grunnet) — (22) Følgebelt (fester, grunnet) — (23) Følgebelt (fester, grunnet) — (24) Følgebelt (fester, grunnet) — (25) Følgebelt (fester, grunnet) — (26) Følgebelt (fester, grunnet) — (27) Følgebelt (fester, grunnet) — (28) Følgebelt (fester, grunnet) — (29) Følgebelt (fester, grunnet) — (30) Følgebelt (fester, grunnet) — (31) Følgebelt (fester, grunnet) — (32) Følgebelt (fester, grunnet) — (33) Følgebelt (fester, grunnet) — (34) Følgebelt (fester, grunnet) — (35) Følgebelt (fester, grunnet) — (36) Følgebelt (fester, grunnet) — (37) Følgebelt (fester, grunnet) — (38) Følgebelt (fester, grunnet) — (39) Følgebelt (fester, grunnet) — (40) Følgebelt (fester, grunnet) | <ul style="list-style-type: none"> — (41) Følgebelt (fester, grunnet) — (42) Følgebelt (fester, grunnet) — (43) Følgebelt (fester, grunnet) — (44) Følgebelt (fester, grunnet) — (45) Følgebelt (fester, grunnet) — (46) Følgebelt (fester, grunnet) — (47) Følgebelt (fester, grunnet) — (48) Følgebelt (fester, grunnet) — (49) Følgebelt (fester, grunnet) — (50) Følgebelt (fester, grunnet) — (51) Følgebelt (fester, grunnet) — (52) Følgebelt (fester, grunnet) — (53) Følgebelt (fester, grunnet) — (54) Følgebelt (fester, grunnet) — (55) Følgebelt (fester, grunnet) — (56) Følgebelt (fester, grunnet) — (57) Følgebelt (fester, grunnet) — (58) Følgebelt (fester, grunnet) — (59) Følgebelt (fester, grunnet) — (60) Følgebelt (fester, grunnet) | <ul style="list-style-type: none"> — (61) Følgebelt (fester, grunnet) — (62) Følgebelt (fester, grunnet) — (63) Følgebelt (fester, grunnet) — (64) Følgebelt (fester, grunnet) — (65) Følgebelt (fester, grunnet) — (66) Følgebelt (fester, grunnet) — (67) Følgebelt (fester, grunnet) — (68) Følgebelt (fester, grunnet) — (69) Følgebelt (fester, grunnet) — (70) Følgebelt (fester, grunnet) — (71) Følgebelt (fester, grunnet) — (72) Følgebelt (fester, grunnet) — (73) Følgebelt (fester, grunnet) — (74) Følgebelt (fester, grunnet) — (75) Følgebelt (fester, grunnet) — (76) Følgebelt (fester, grunnet) — (77) Følgebelt (fester, grunnet) — (78) Følgebelt (fester, grunnet) — (79) Følgebelt (fester, grunnet) — (80) Følgebelt (fester, grunnet) | <ul style="list-style-type: none"> — (81) Følgebelt (fester, grunnet) — (82) Følgebelt (fester, grunnet) — (83) Følgebelt (fester, grunnet) — (84) Følgebelt (fester, grunnet) — (85) Følgebelt (fester, grunnet) — (86) Følgebelt (fester, grunnet) — (87) Følgebelt (fester, grunnet) — (88) Følgebelt (fester, grunnet) — (89) Følgebelt (fester, grunnet) — (90) Følgebelt (fester, grunnet) — (91) Følgebelt (fester, grunnet) — (92) Følgebelt (fester, grunnet) — (93) Følgebelt (fester, grunnet) — (94) Følgebelt (fester, grunnet) — (95) Følgebelt (fester, grunnet) — (96) Følgebelt (fester, grunnet) — (97) Følgebelt (fester, grunnet) — (98) Følgebelt (fester, grunnet) — (99) Følgebelt (fester, grunnet) — (100) Følgebelt (fester, grunnet) |
|--|---|--|--|--|---|

900003-1
Kartbilag nr. 2
27.01.95



900003-1
Kartbilag 2

