

Arbeid nr. 97/55
ULLEVÅL SYKEHUS
Opptak Oslo Kommune, Den geotekniske konsulent. Deres oppdr R⁴³/55
Analyser 4/ing. firma Bj Haukelid

Sonderbor.
Belastn i kg
Antall 1/2 omdreining

Opptatte prøver.
Jordart

Naturlig vanninnhold: W
Konsistensgrenser:
W_L = flytegrense
W_p = utrullingsgrense
10 20 30 40 50 60 70


Romvekt
t/m³
17 18 19 20 21


pH
Relative finhetstall

Skjærfasthet i t/m²
Bestemt ved konnsforsøk
----- enkle trykkforsøk

Aksialdeformasjon ved trykkforsøk
Sensitivitet
B11

Pe118
(1955)

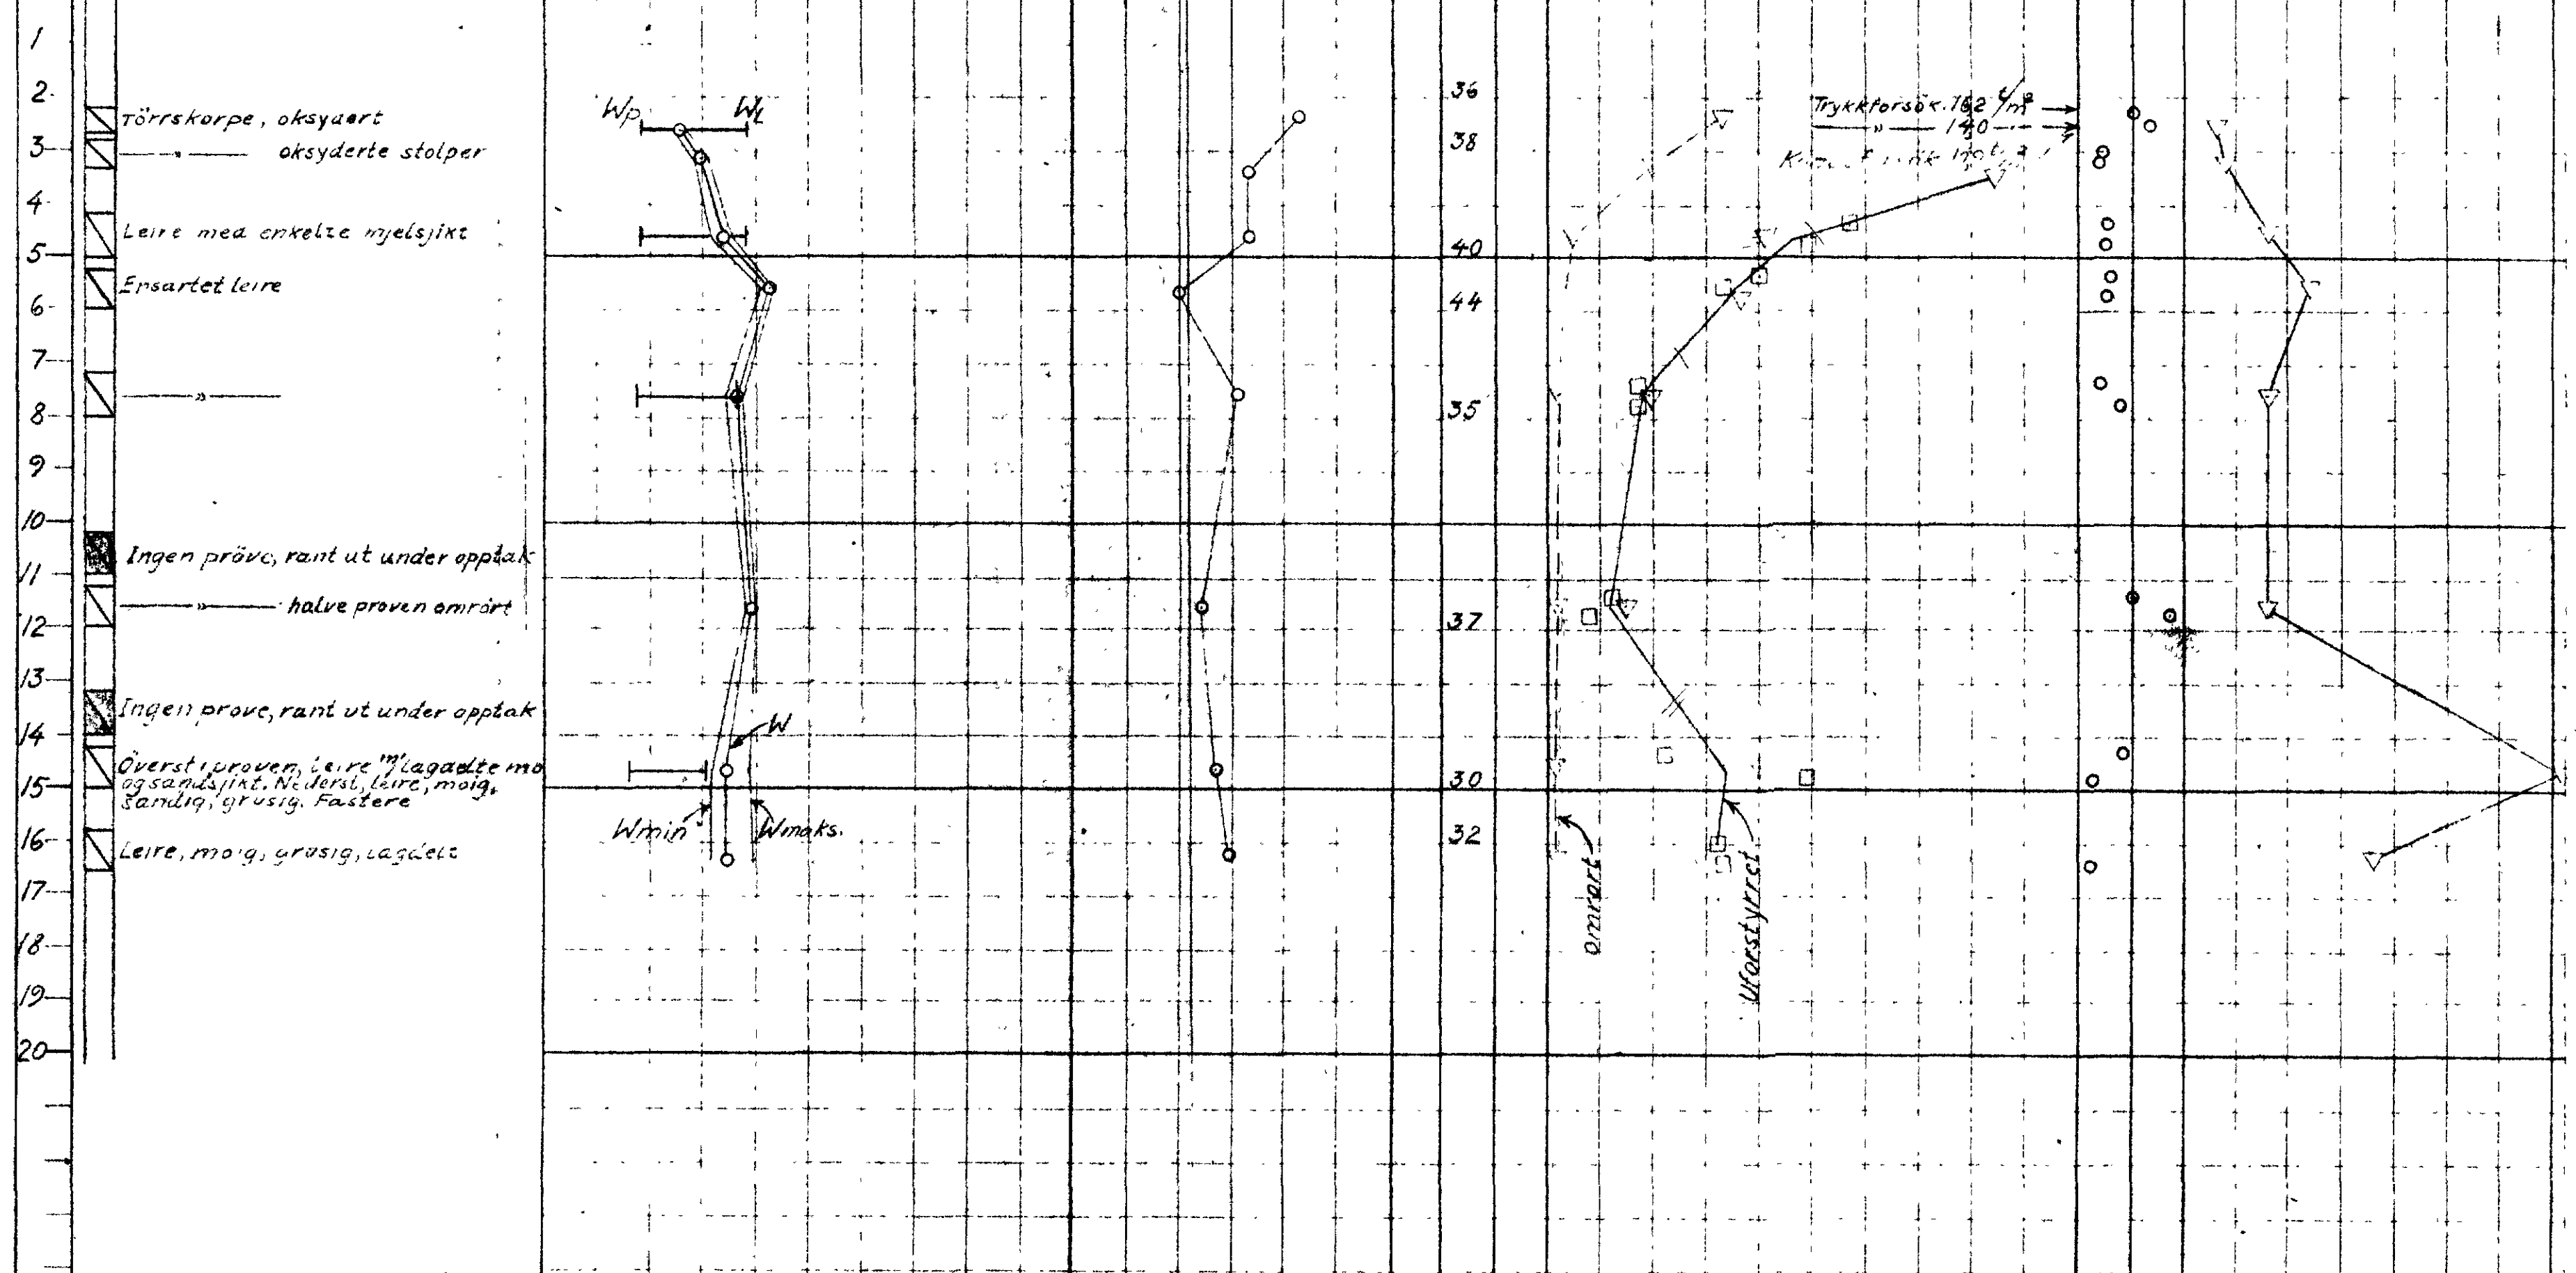

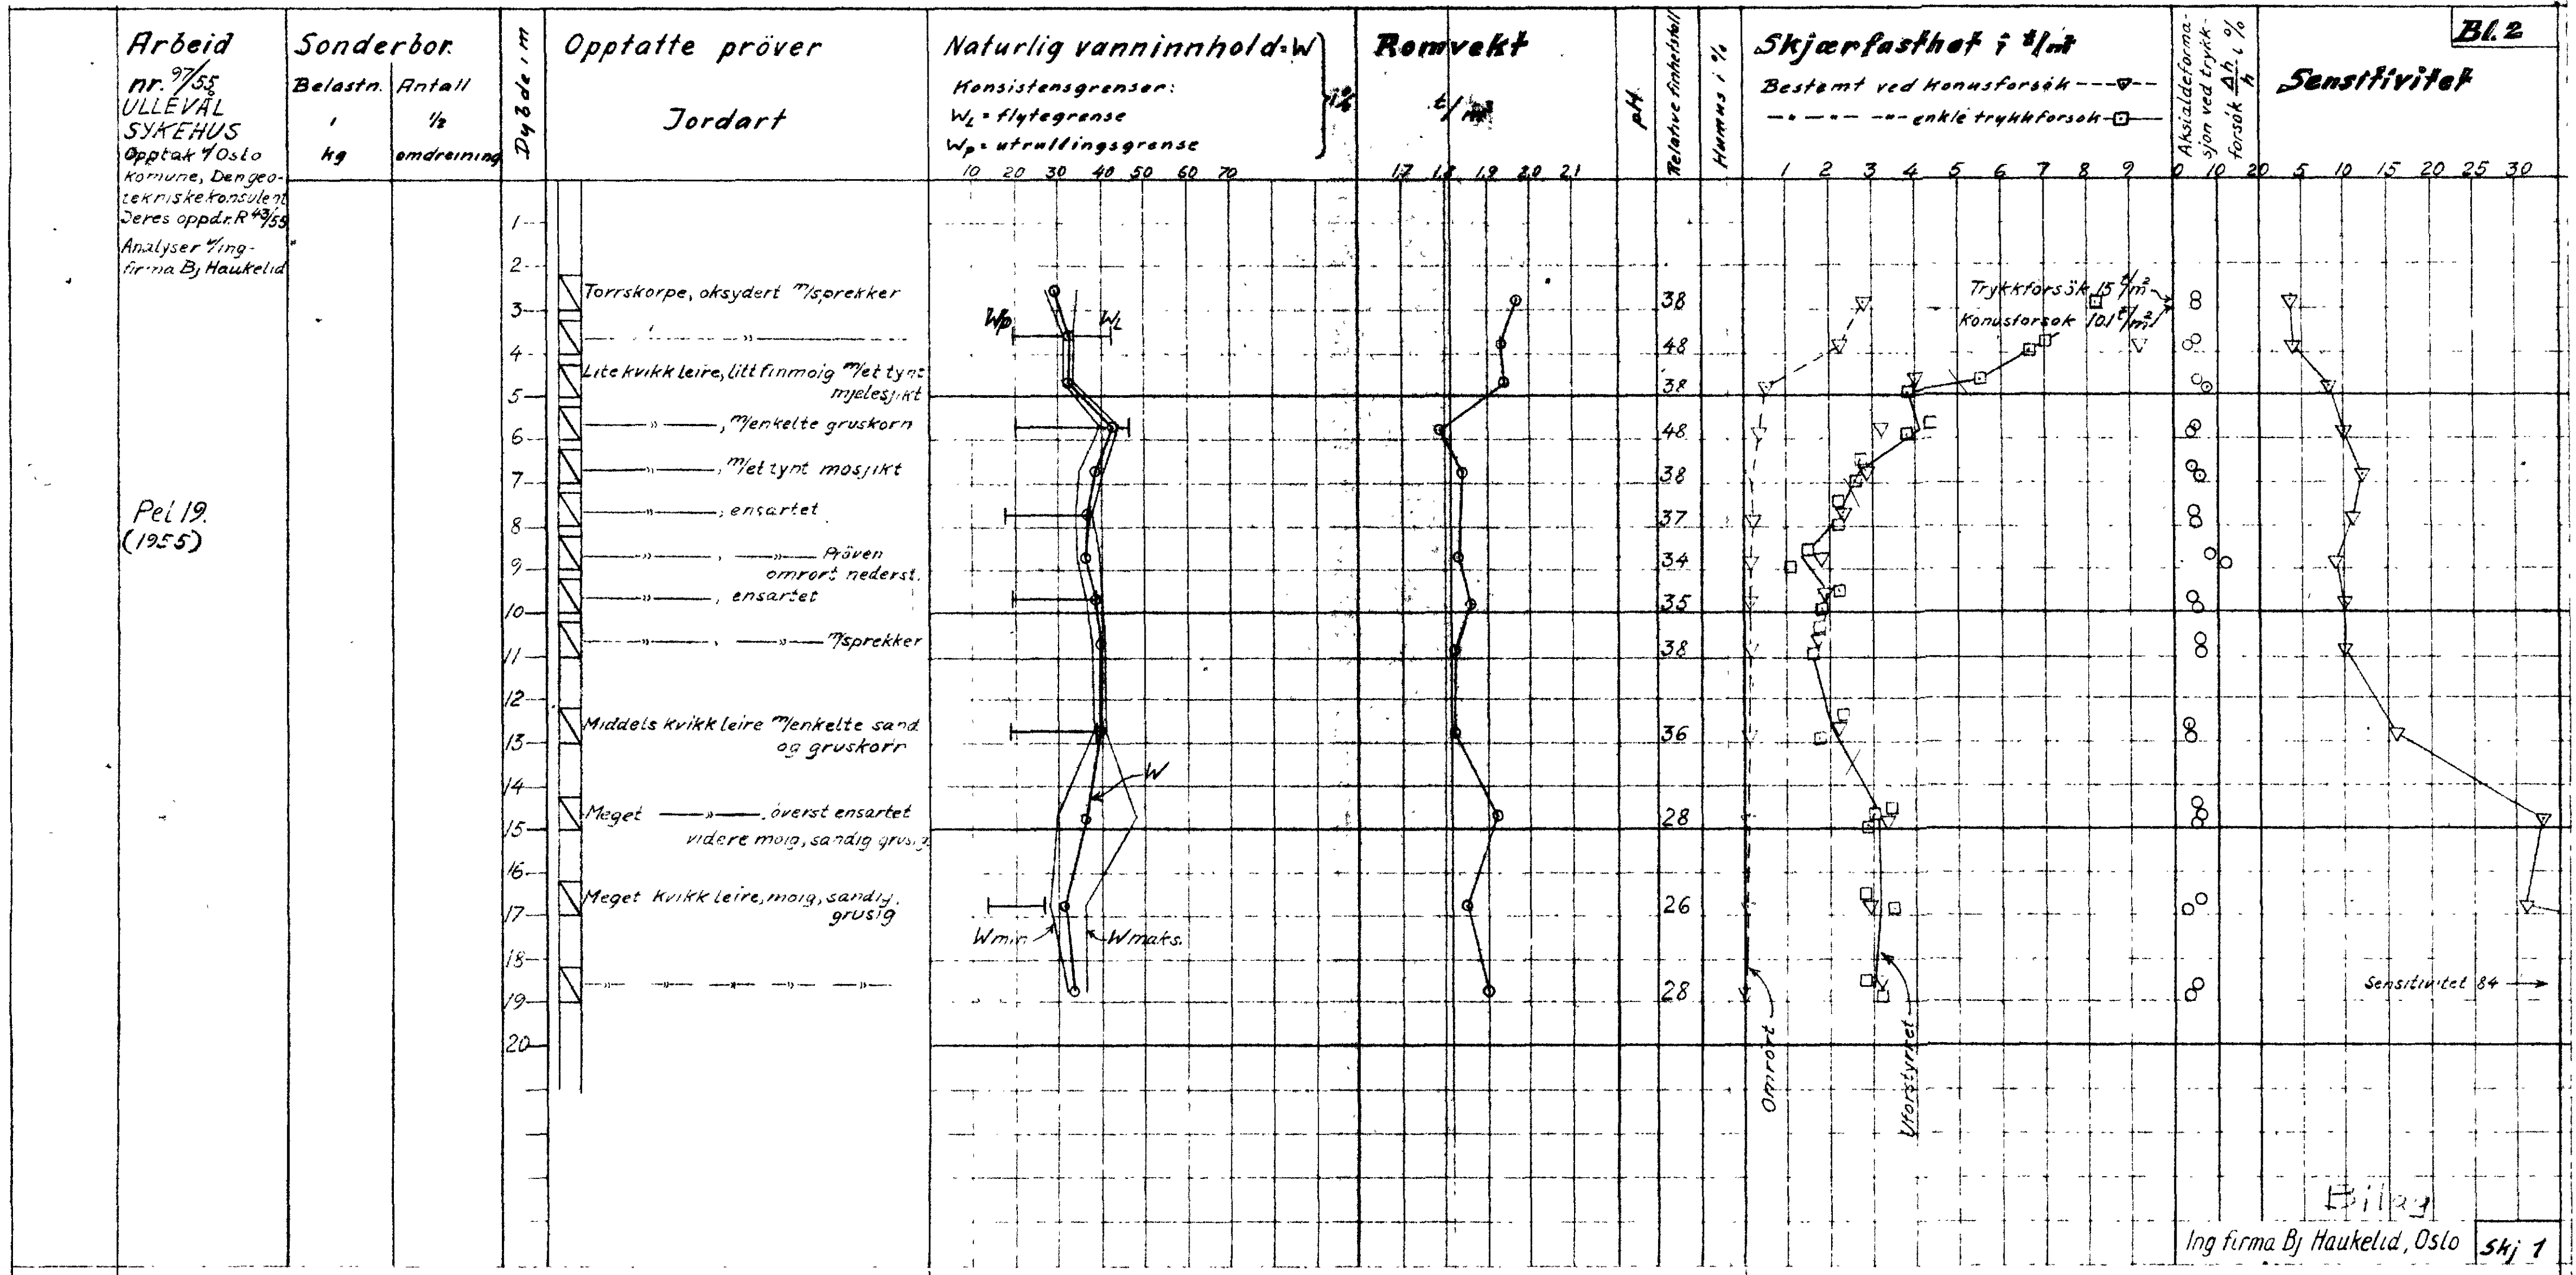

Bl. 2

Bilag