SOD 2 IV 402U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Gamlebyringen

Hull: 304 Bilag: 478
Nivå: 9.40 Oppdr.: R-37-55
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 3-9-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Prøve	Sign.	Sensitivitet
	Fyllmasse			
5	silt, finsand, humus			1
	—"—, —"—, —"—, stein-murrester			3
	—"—, —"—,			3
	—"—, —"—,			6
	Leirig silt, humus, siltsjikt			8
	—"—, —"—, —"—			9
10	humus, silt og finsandsjikt.			7
	—"—, siltsjikt.			7
	—"—, —"—,			10
	—"—, —"—,			7
	—"—, enkelte sand og grusk.			2
15	—"—, enkelte gruskorn			11
	Siltig leire —"—, —"—,			3
	—"—, sand og gruskorn			3
	—"—, sand og grus			2
	—"—, —"—			4
20	—"—, skjellrester			4
	—"—, —"—,			3
	—"—, —"—,			6
	—"—, —"— sand og grusk.			3
	—"—, noe sand og grus.			

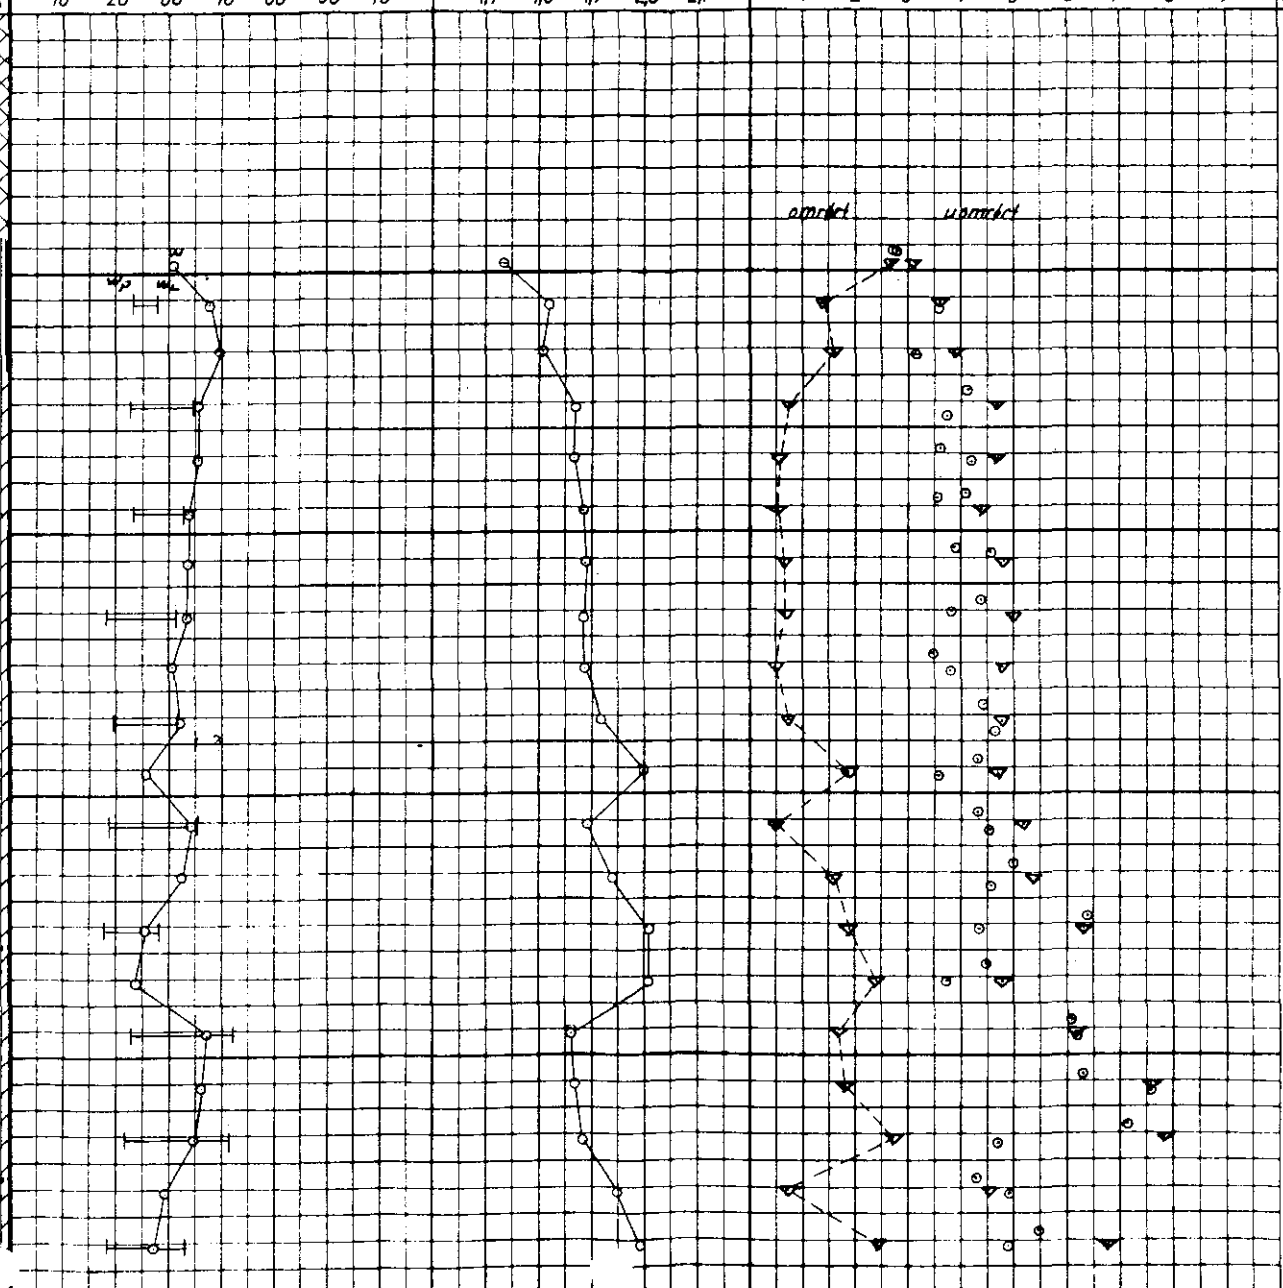

SOD2 IV 402 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Gamlebyringen

Hull: 304 Bilag: 47A
Nivå: Oppdr.: R-37-55
Ø 54 m/m Dato: 3-9-57

TEGNFORKLARING:
w - vanninnhold
w_L - flytegrense
w_p - utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign	Prøve
25	humus, sand og grus		
	noe sand og grus		
	Siltig leire		
	humusflekker, sand og grus		
	silttlekker, — " —		
30	humusholdig		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 4, 1, 3, 2, 1