SOD 2 IV

401U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Gamlebyringen v/ Kanslergate

Hull: 401 Bilag: 85
Nivå: Oppdr.: R-37-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 16-1-59

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_P = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsøk; ▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	sand og grus, siltig, planterester stein		
	Leire med mye silt: lag med silt og finsand, planterester		
	etlag finsand, silllag, lag med lysere leire 2-3cm tykke		
	trerester		
5	silllag, lag med lysere leire		
	litt humus		
	—·—, , —·—		
	sand- og grusk., enk. skjellrest, humus		
	Leire, siltig		
	—·—, —·—, —·— lag med lysere leire		
10	sand- og gruskorn, enk. skjellrest		
	lag med silt og finsand, sand- og grus humus		
	silllag, sand- og gruskorn, humus		
	, —·—, —·—, —·—		
	sand- og gruskorn, skjellrest		
15	, —·—,		
	, —·—,		
	—·—, —·—, —·—,		
20			

Vanninhold % (10 20 30 40 50 60 70); Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1); Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9); Sensitivitet

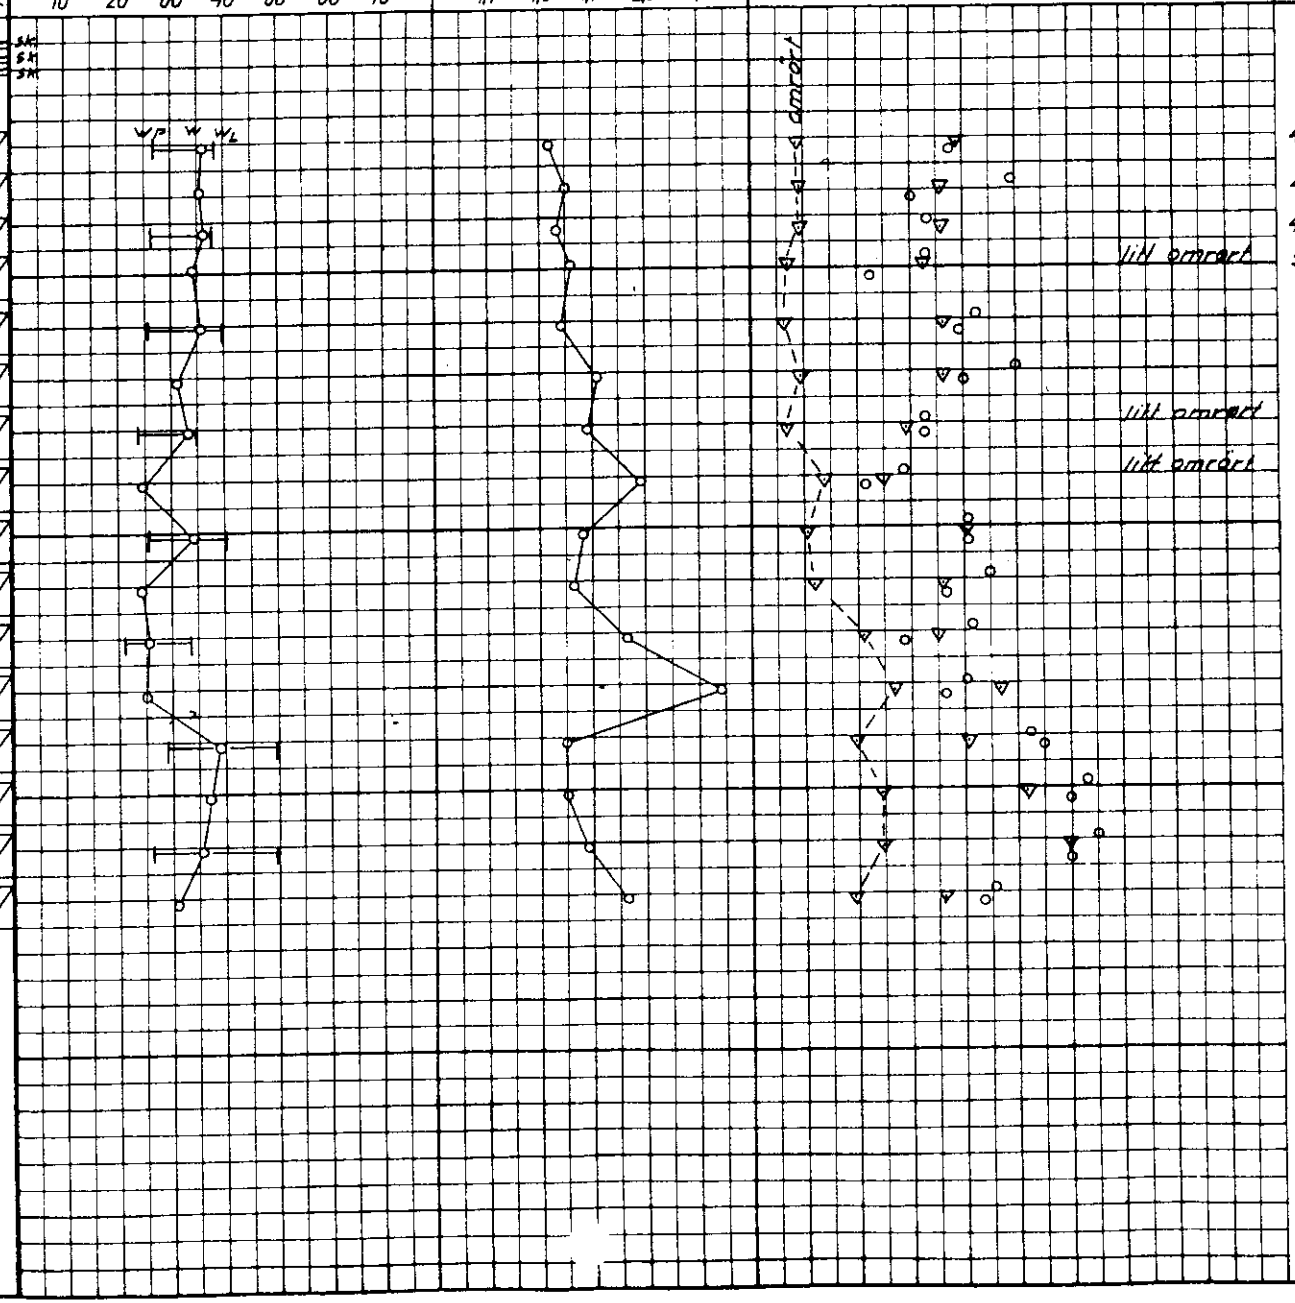

Sensitivitet: 4, 4, 4, 5?, 6, 4, 4?, 2?, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2