

Arbeid nr. 4/56.
 Haslelund.
 Oslo kommune, den geotekniske konsulentens oppdrag nr. 28/55
 R-28 del 2
 Pr. I (pel 68)

Sonderbor.
 Belastn. i kg
 Antall % omdreining

Opptatte prøver.
 Jordart.
 84.9




Naturlig vanninnhold w %
 Konsistensgrenser:
 w_L = flytegrense
 w_p = utrullingsgrense

Romvekt ρ t/m³
 pH
 Relativt fuktinnhold

Skjærfasthet i t/m²
 Bestemt ved konusforsøk
 --- enkle trykkforsøk

Akstildeformasjon ved trykkforsøk Δh i %
 Sensitivitet.

1
 2 Leire Oxydert Plastisk
 3 Leire, ensartet, plastisk
 4 Leire moig, sandig, erk. grusk
 oppsluttet Lagdekk
 5 Leire moig, erk. sand- og grusk
 tyndmetert. Lagdekk
 6

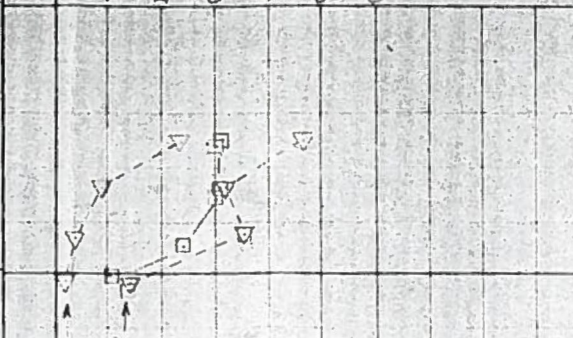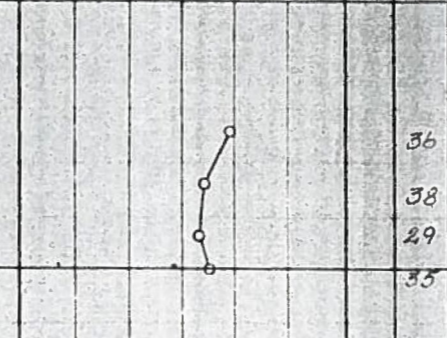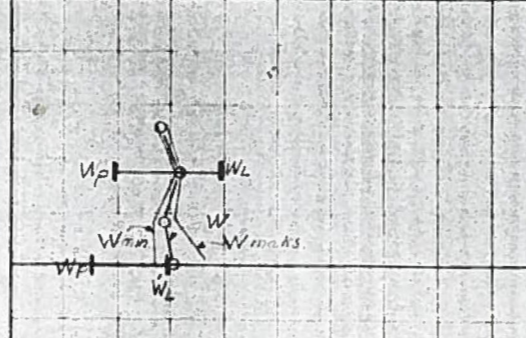

NO: F3 I

110 U

110 U