








497A
SOB01

TEGNFORKLARING

-  Antatt sprekkefrekvens på grunn av knust kjerne
-  Svart leirskifer

-  Alunskifer
-  Mænaitt
-  Lösmasser

FJELLINJEN		Date: 29.8.86	Tegner: <i>AG</i>
BORKJERNEBESKRIVELSE Rådhusplassen hull 116		Oppdrag nr: 86036	Tegning nr: 004
Norges Geotekniske Institutt			

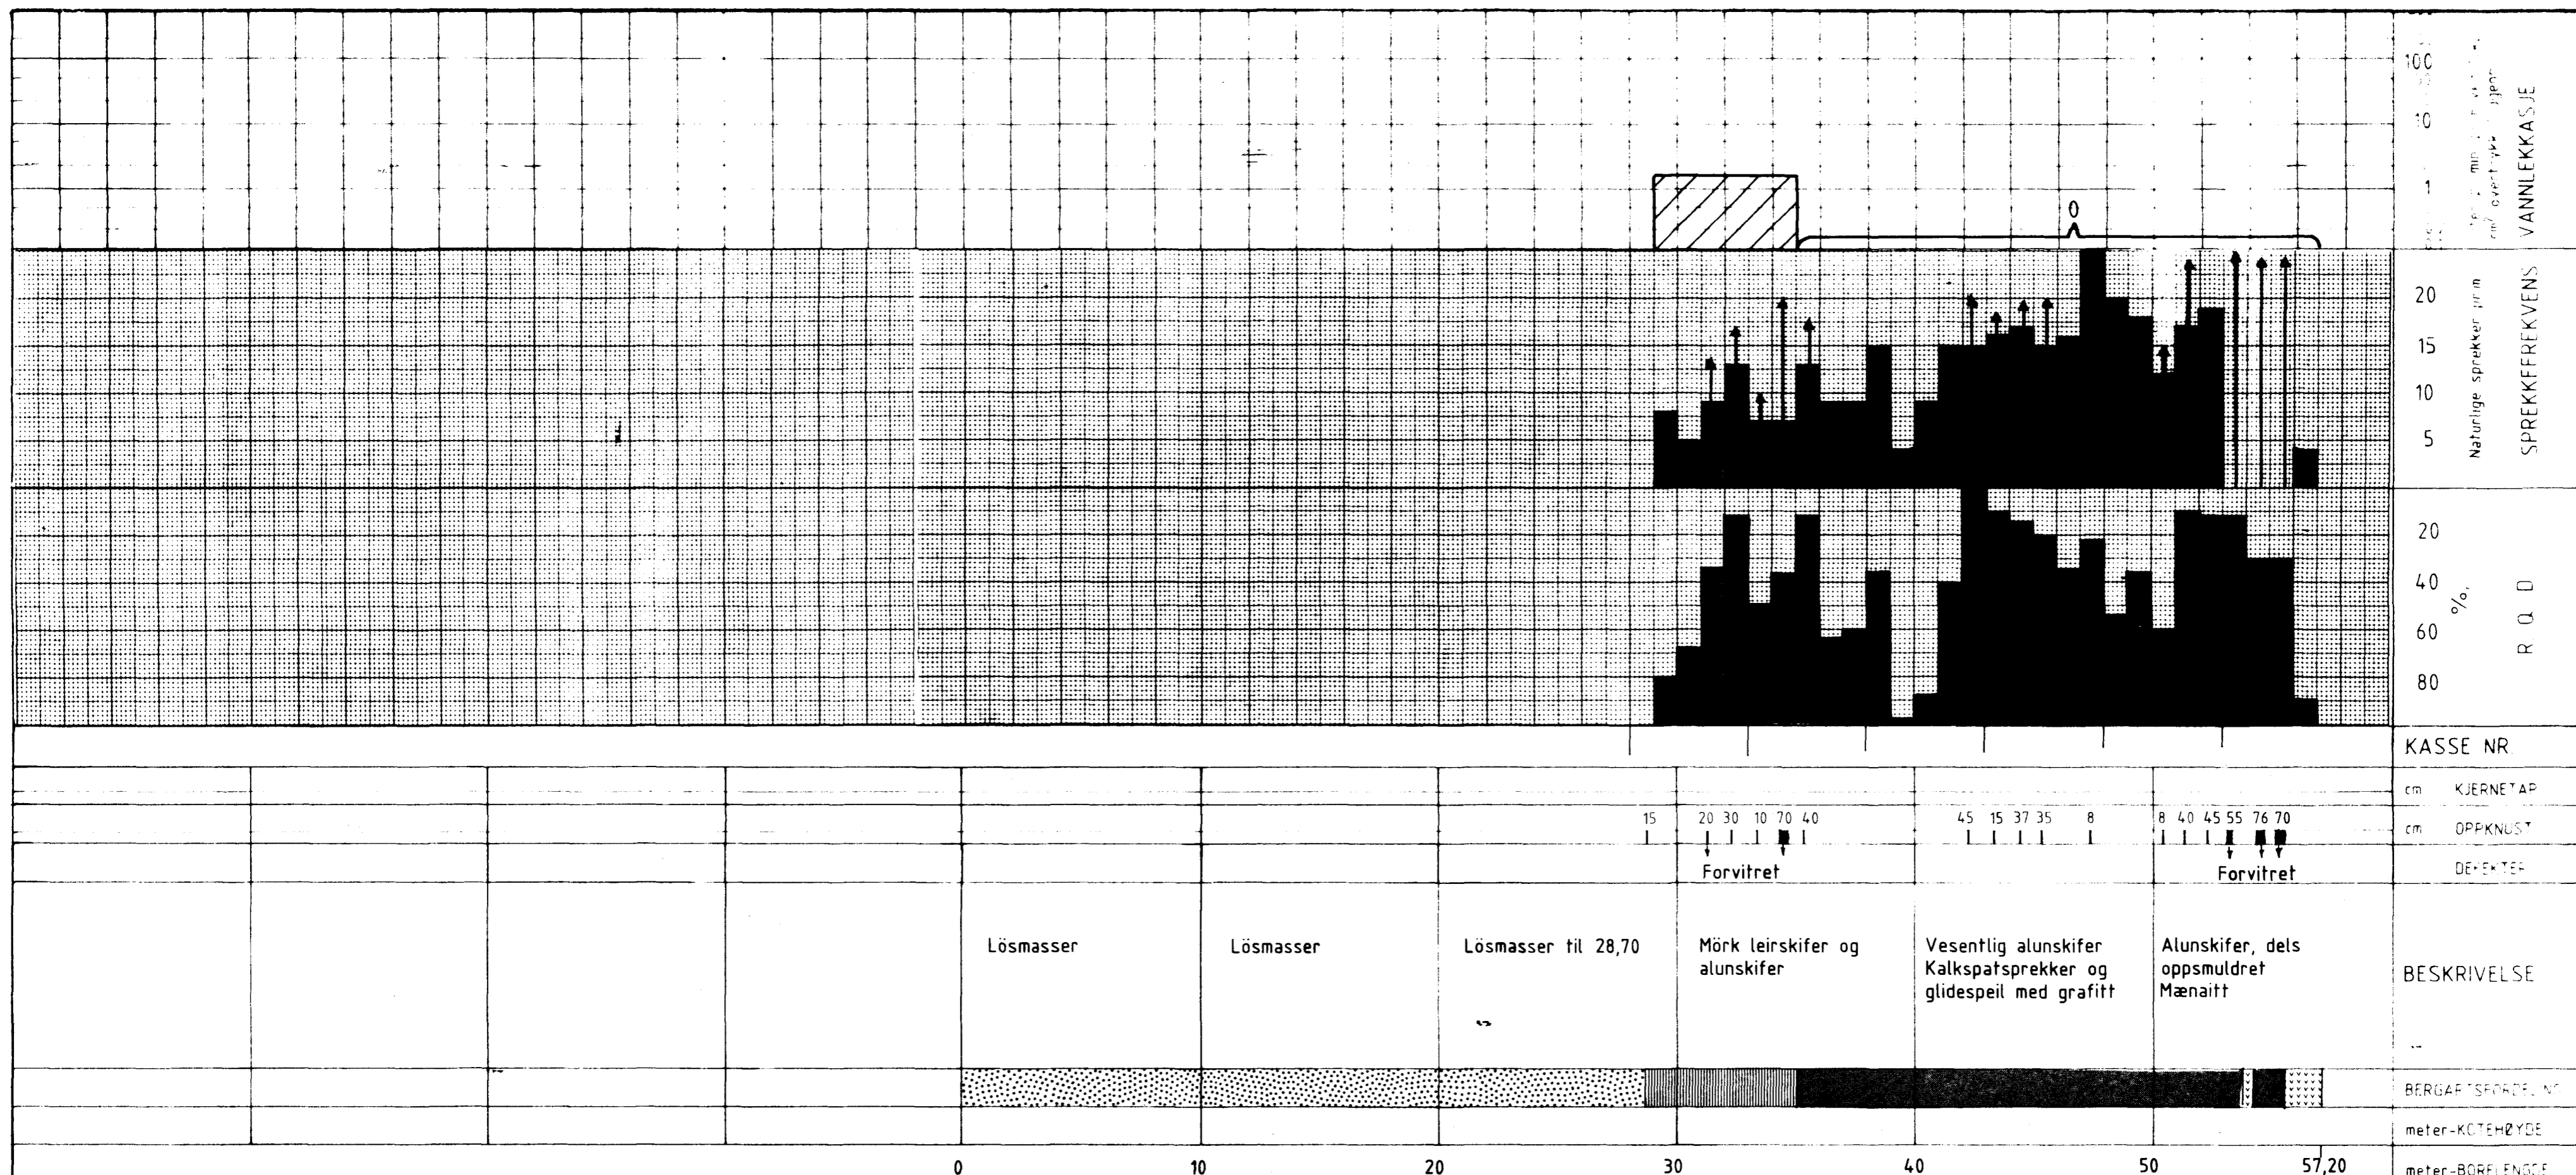

100
50
1
0

Naturlige sprekker pr. m

VANLEKASJE

SPREKKEFREKVEN

20
15
10
5

%

R. O. D

KASSE NR

cm KJERNETAP

cm OPPKNUST

DEKETER

BESKRIVELSE

BERGARTSFORDELING

meter-KOTEHØYDE

meter-BØRENGDE