NOK2

302U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: HAUGERUD

Hull: 3 Bilag: 3
Nivå: 158.7 Oppdr.: R-704
Ving: 65 x 130 Dato: Okt. 65
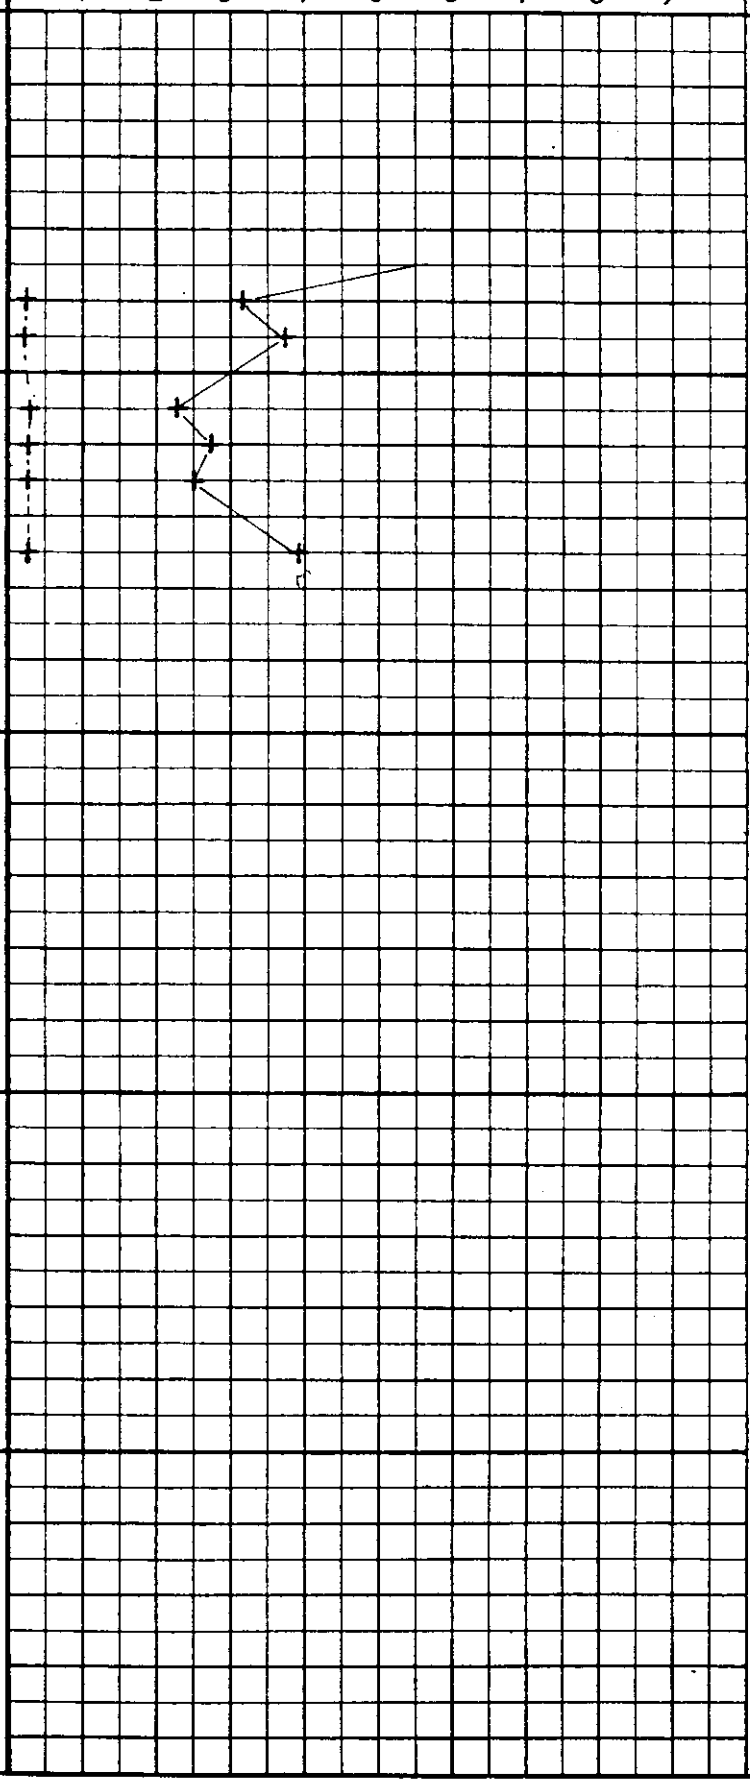
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
	5		14 13
			6 8 7 13
Avsluttet, Hardt	10		
	15		
	20