NO A7 I

1340

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Oslo yrkesskole, Sogn

Hull: 201/202 Bilag: 3
Nivå: 97.30 Oppdr.: R-101-56
Ving: 55×110 Dato: 19-11-57
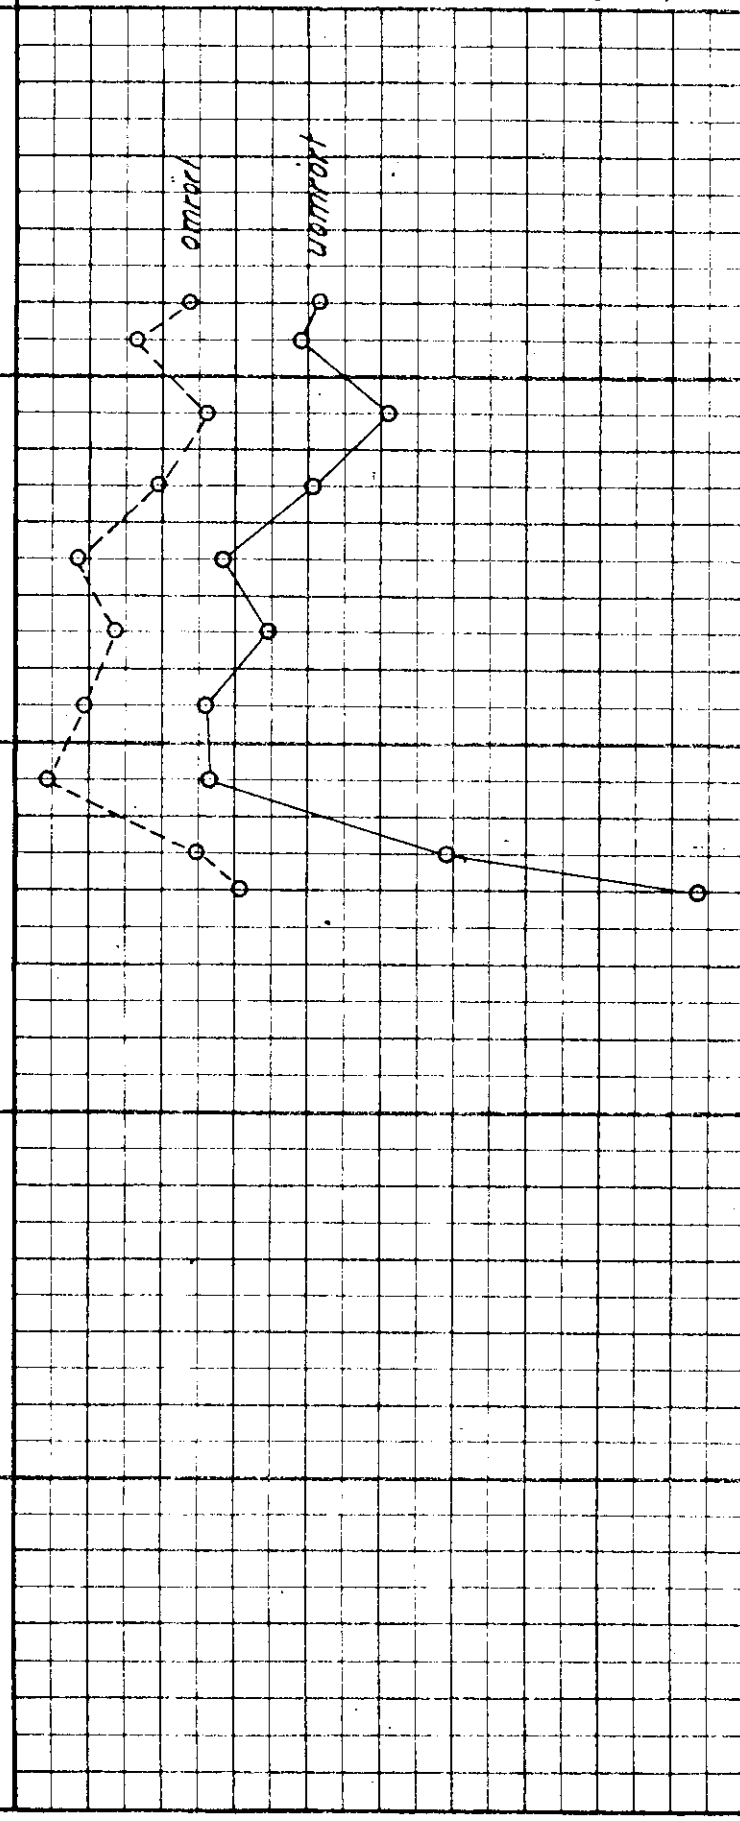
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
▽ Grunnvannst. 0.8			
	5		2
			2
	10		2
			2
			4
			3
			3
	15		6
			2
			3
	20