

Arbeid nr. 104/52
ULVEN KVARTAL 2
Kote ~ 95.5

Sonderbor
Belastn. i kg.
Antall 1/2 omdreining


Skjærfastheter bestemt ved vingebor

209 H

t/m²

1 2 3 4 5 6 7 8

Dybde i m.

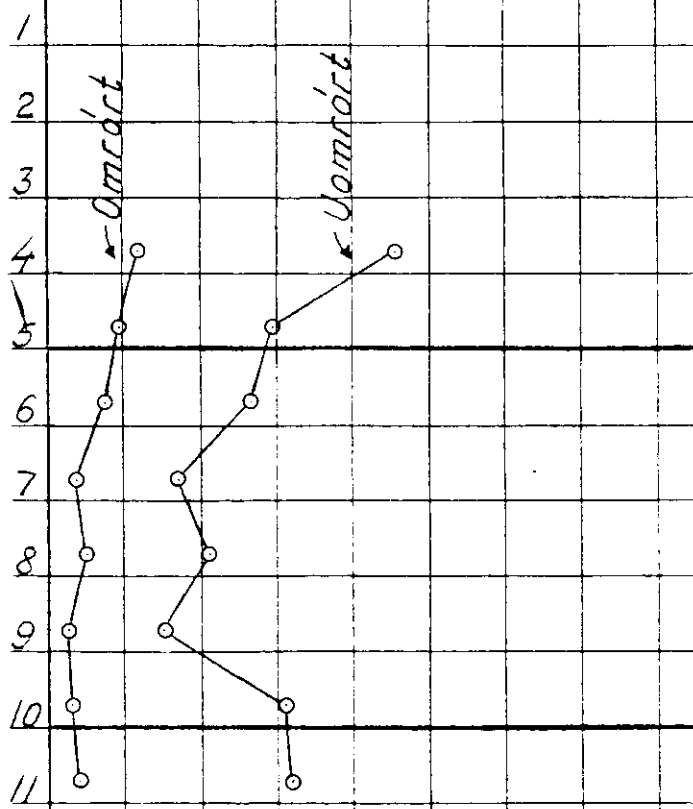

Vb. III

Blokk 3

NOG2

HAUKELID