

N O T E B Y
767
Nylands Verksted

SO:C 21

X *nylands verksted*

Mr. Ing. Børde & Co.,
Oslo.

Munkedamsveien 65 b.

Ad. Nybygg - Rylands verksted.

I vår skrivelse av 21/6-41 blev fyllingen under nybygget angitt å være ca. 3 - 4 m tykk. Vi fikk senere i oppdrag å undersøke fyllingens art nærmere. Prøver av fyllingen blev optatt omtrent midt i tømten, og hermed angis resultatet:


- Dyp 1,5 m Hovedsakelig en hvit finkornig masse, svakt plastisk (kalk), litt mursten, jord.
- " 1,75 " Hovedsakelig en rød, ganske fast kittaktig masse. Litt svart sand.
- " 2,0 " Samme røde masse, men adskillig uren sand.
- " 2,25 " Vesentlig svart masse, askeavfall, kanskje litt organisk stoff.
- " 2,5 " Vesentlig sagflis, næsten frisk, bare svakt humifisert.
- " 2,75 " Svart askeavfall, sterkt sandholdig
- " 3,0 " Sand, sagflis og askeavfall i nogenlunde lik fordeling.

Byggegrunnen er altså opfylt og består av uren masse, såvel sagflis som annen organisk substans finnes.

Man ved leste eller midlertidige byggverk bør det bli tale om direkte fundamentering, idet man også da må påregne setninger.

rbødigst

OSLO KOMMUNE	Adr.	
		NOTEBY-RE. A3
	Dato: 21/6-41	No. 767

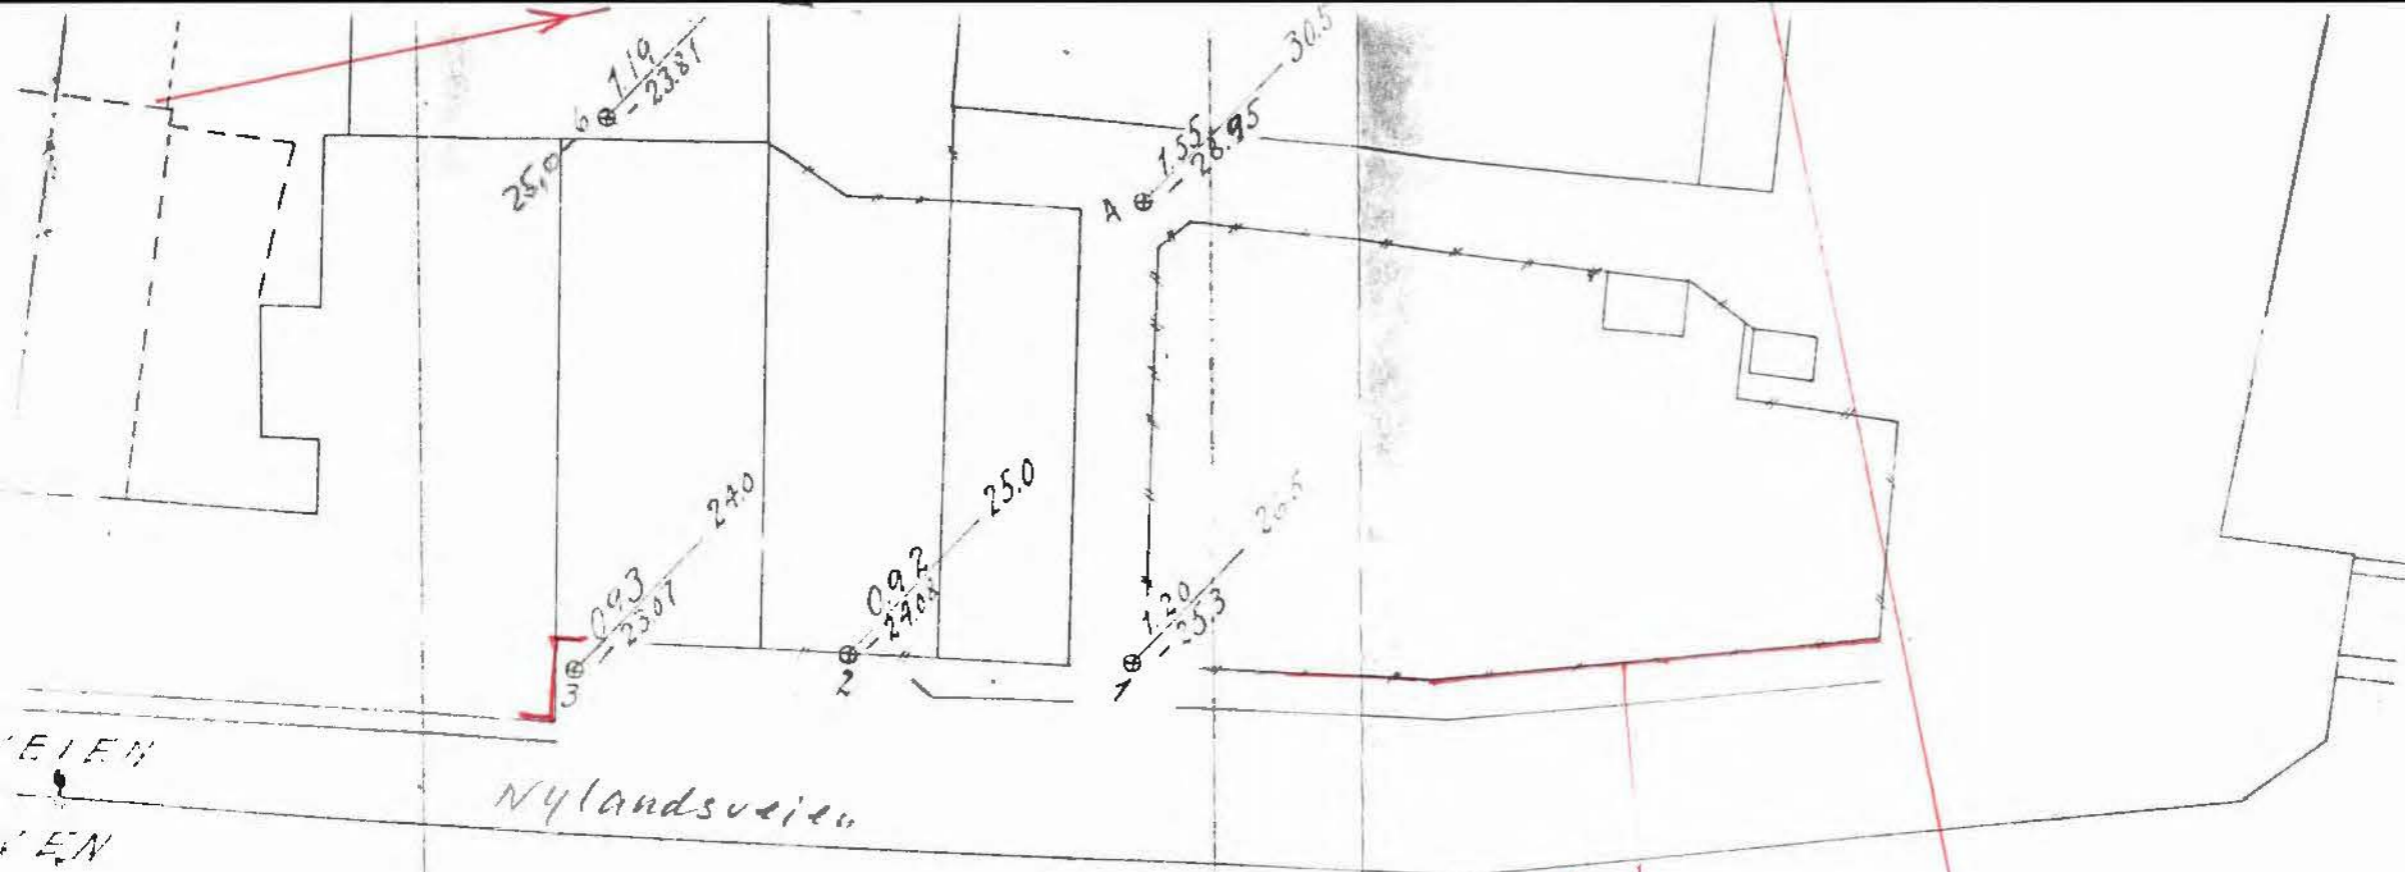

VEIEN
VEIEN

Nylandsveien

Akerselven

21:05

M:1:500

dette fontesmette
+ hydrant ved bopunkt 3
er nytt ca. N som oriente-
ring ved overføring til U-ky

Terrengkote
Kote hvor boret stoppet Dybaci

MURSKILLER		
ANLEGG NYLANDS VERKSTED		
DATE	206 41	Grunnboring
NO.	767	K. Strøm