OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: LAMBERTSETERVEIEN

Hull: 2 Bilag: 2

Nivå: 159.6 Oppdr.: R-792

Pr. ϕ: 54 mm Dato: Jan. 67

101U
SO:G8 I

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	TØRRSKORPE	Sand og stein	1
		grus og stein	2
5			3
			4
	LEIRE		5
			6
			7
		grusig	8
	ANT FJELL		9
10			
15			
20			

Vanninnhold %

10 20 30 40 50 60 70

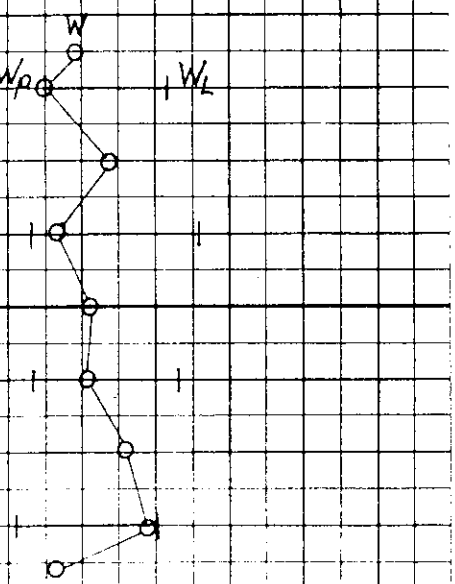

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense

\+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök