4080

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Løvenv. 17 Goolli'a

Hull: 214 Bilag: 7
Nivå: 127.4 Oppdr.: R-3109
Ving: 65×130 Dato: 13.11.98

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	5		4
			3
			3
LEIRE			4
			3
	10		3
			3
			3
			3
			3
	15		4
Avsluttet			
	20		

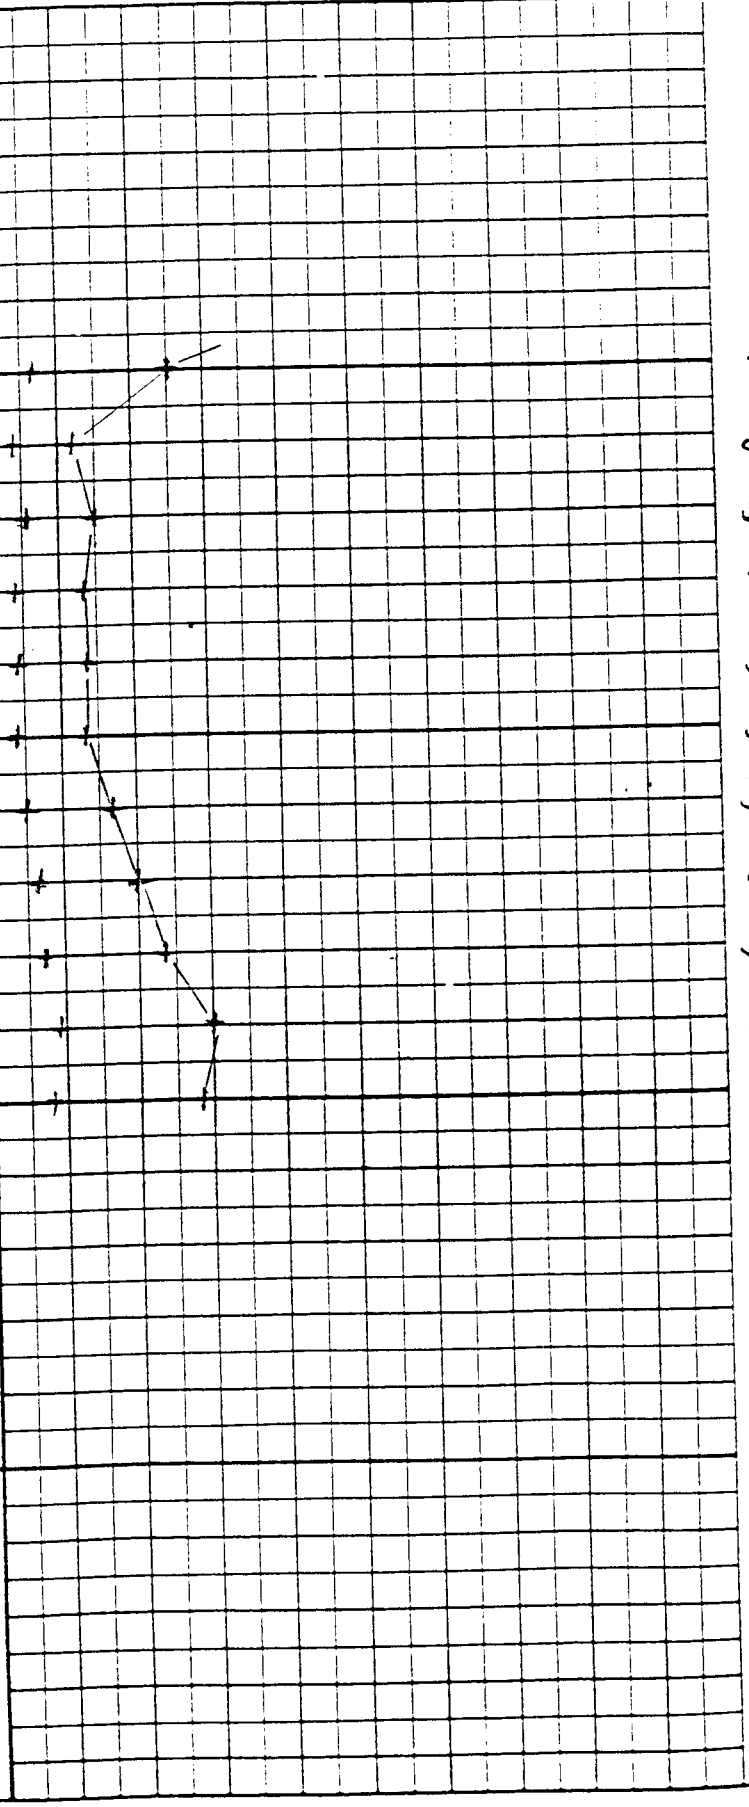

4080
Sc. 2 IV