OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Sandstuveien Byggelag

null: 30 Bilag: 3
Nivå: 160,07 Oppdr.: R-250
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 3-2-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Skovlet		
	Tørrskorpeleire: gråbrun farge, oksyd. flekker		
	— " —		
	?		
5	enk. skjellrester, enk. oksyd flekker		
	Leire, siltig: —"— —"— , —"— grüskorn		
	—"— —"— , —"— —"—		
	sand og grüsk, enk. stein		
	—"— —"— —"—, et lag med finsand enk. siltlag.		
10	grüskorn, flere lag med fin sand enk. siltlag		
	Antatt fjell		

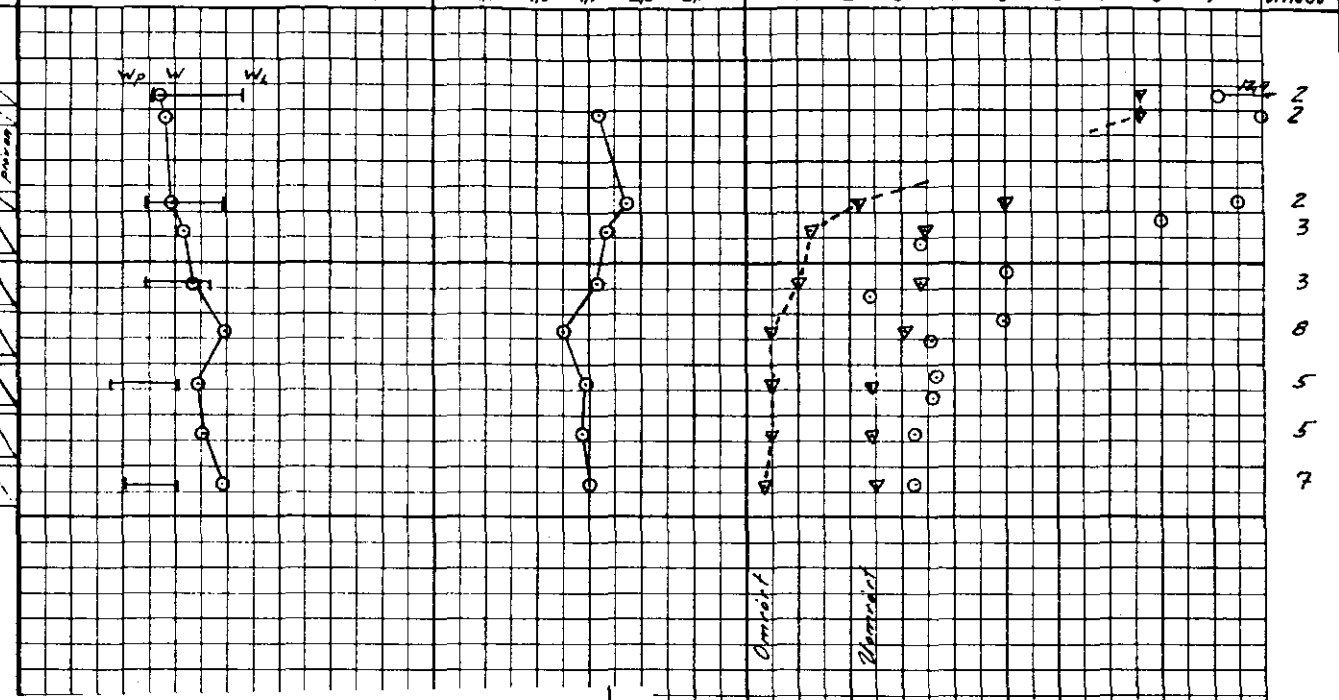

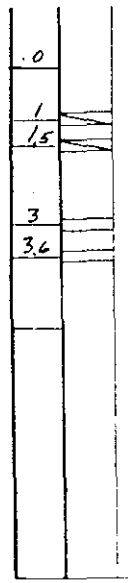

Prøvehull 30

Lysbrun tørrskorpeleire, fast, enk. planterester.
—"— —"— , —"—, —"— —"—

Lysbrun siltig leire, middels fast.
—"— —"— —"— , fast

So: F5 II

2040