OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Treschowsgate NO: D5 IV

Hull: 60+6 Sitag: 10
Nivå: 73,5 Oppdr.: R-74-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 5-12-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve	Sensitivitet
Stovlet	Tyll-masse	grus, sand, stein, litt silt, humus			
		törrskorpe, silt, humus			
		siltig leire, humus, (overgangssone)			
	Siltig leire	enk. sand- og gruskorn			6
5		enk. sand- og gruskorn, litt skjellrester, enk. humusflekker			5
	Kvikk-leire	enk. sand- og gruskorn, en stein, humus, siltsjikt, siltflekker			38
		finsand og silt			
		sand og grus, litt silt, siltsjikt, humus			122
		siltsjikt, enk. sand- og gruskorn, enk. humusflekker			137
		mange siltsjikt, enk. gruskorn			115
10		siltsjikt, enk. gruskorn og sandkorn			77
		Antatt fjell			
15					
20					

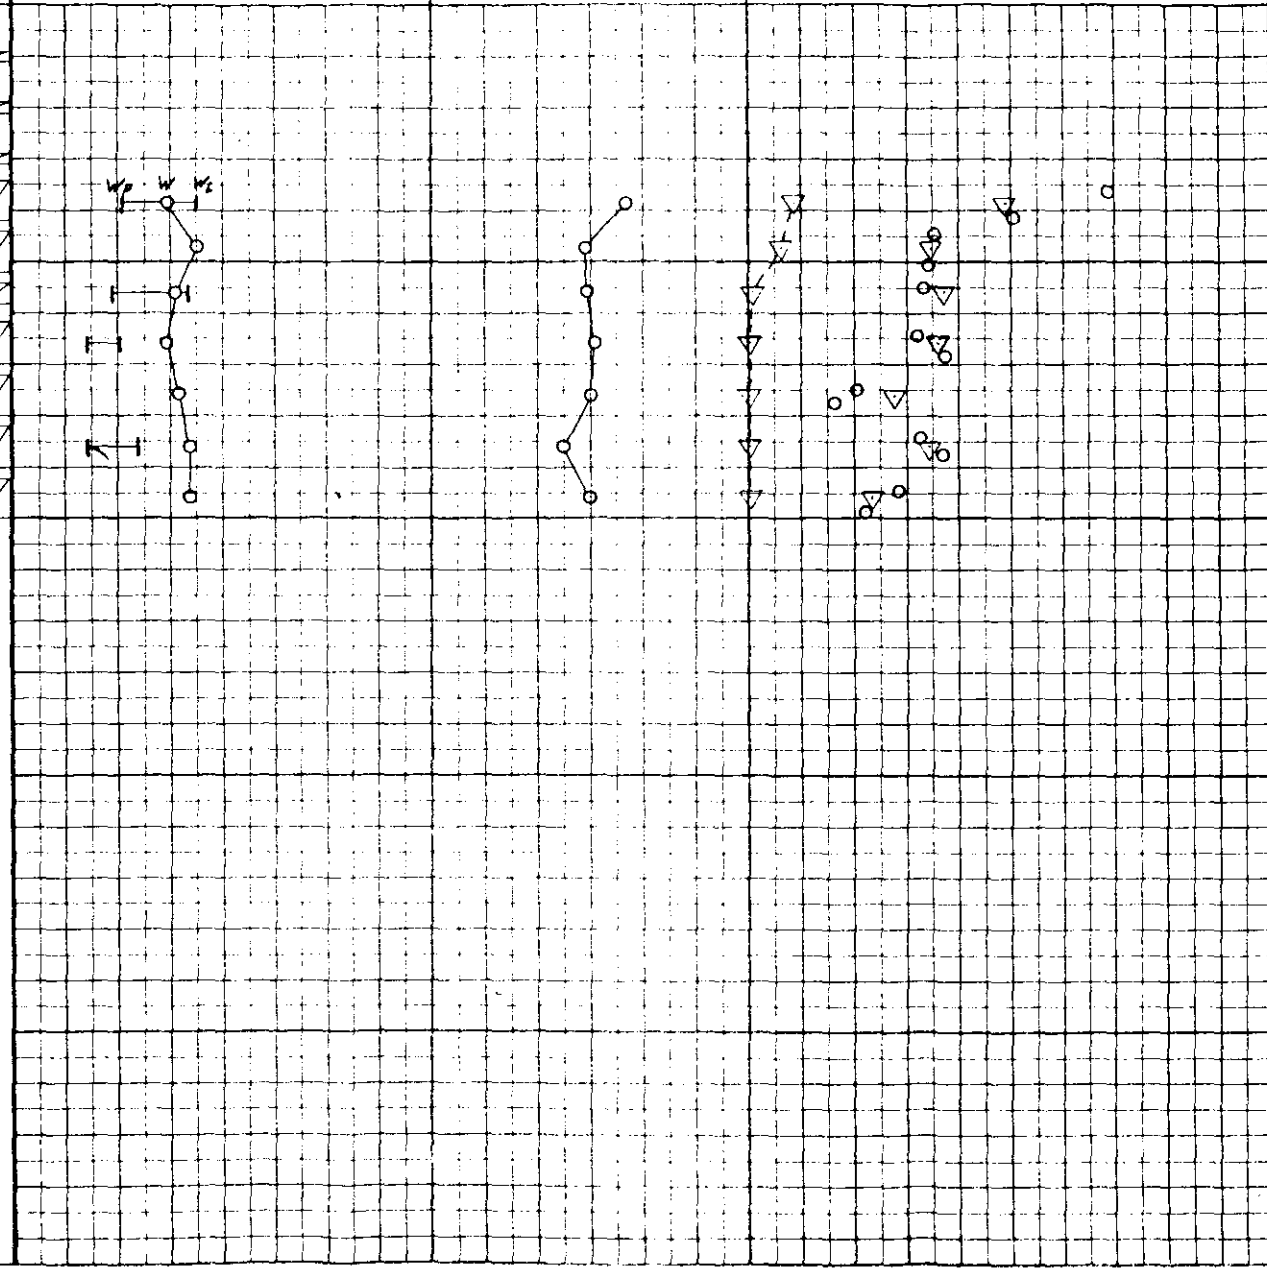

4920