2090

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Utvidelse Brannveien/Bestumk.

Hull: I-3 Bilag: 11
Nivå: ±0,0 Oppdr.: R-51 b-35
Pr. ϕ: 54 % Dato: 7/3-53

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

NVD2

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
5			
10			
15	Leire enk. skjellrest, svak sand og grus, lite humus		
	siltig humusstreker, svak gytjeaktig		
	linsand siltig, sand og grus, stein		
	Leire sand og grus korn		
20	kraftig siltig — " — " — " —		
	Leire litt siltig, kraftig, litt humus og gytjeaktig		
	Torv sand og silt		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
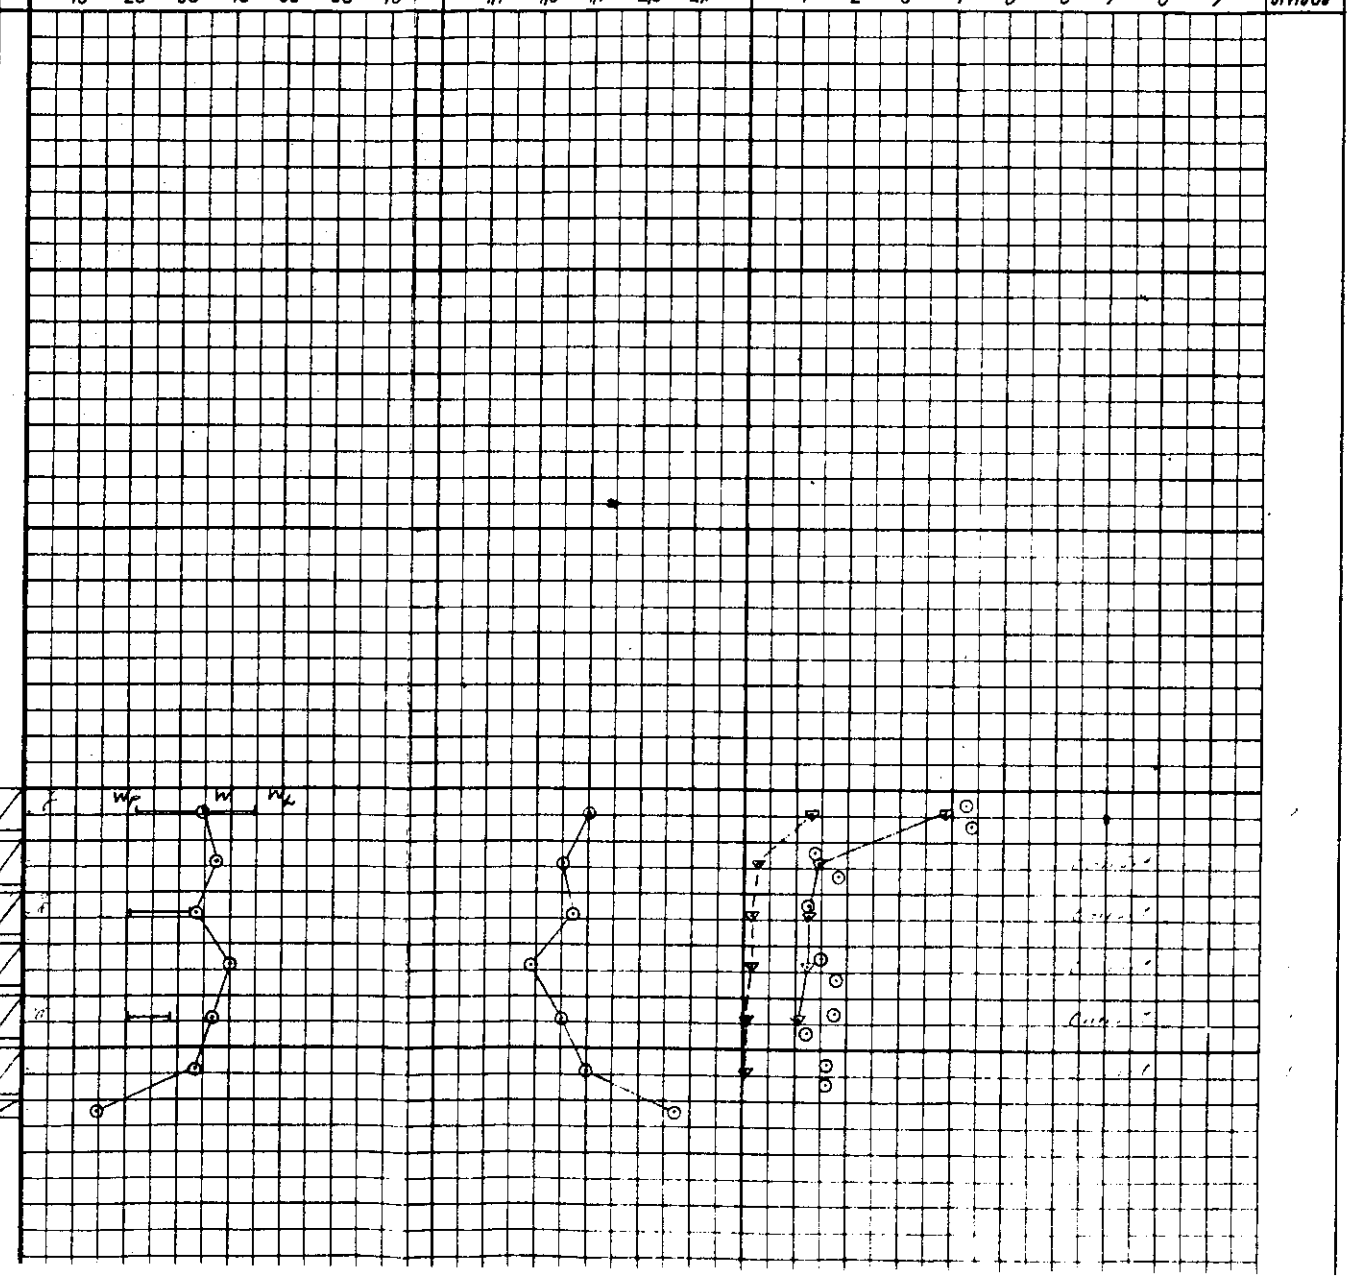
Sensitivitet