OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING No 42 IV

Sted: Ny Strømsvei v/Haslesplitten

Hull: 420 Bilag: 324 (4070)

Nivå: 87.0 Oppdr: 546a

Ving: 65x130 Dato: Mai 70
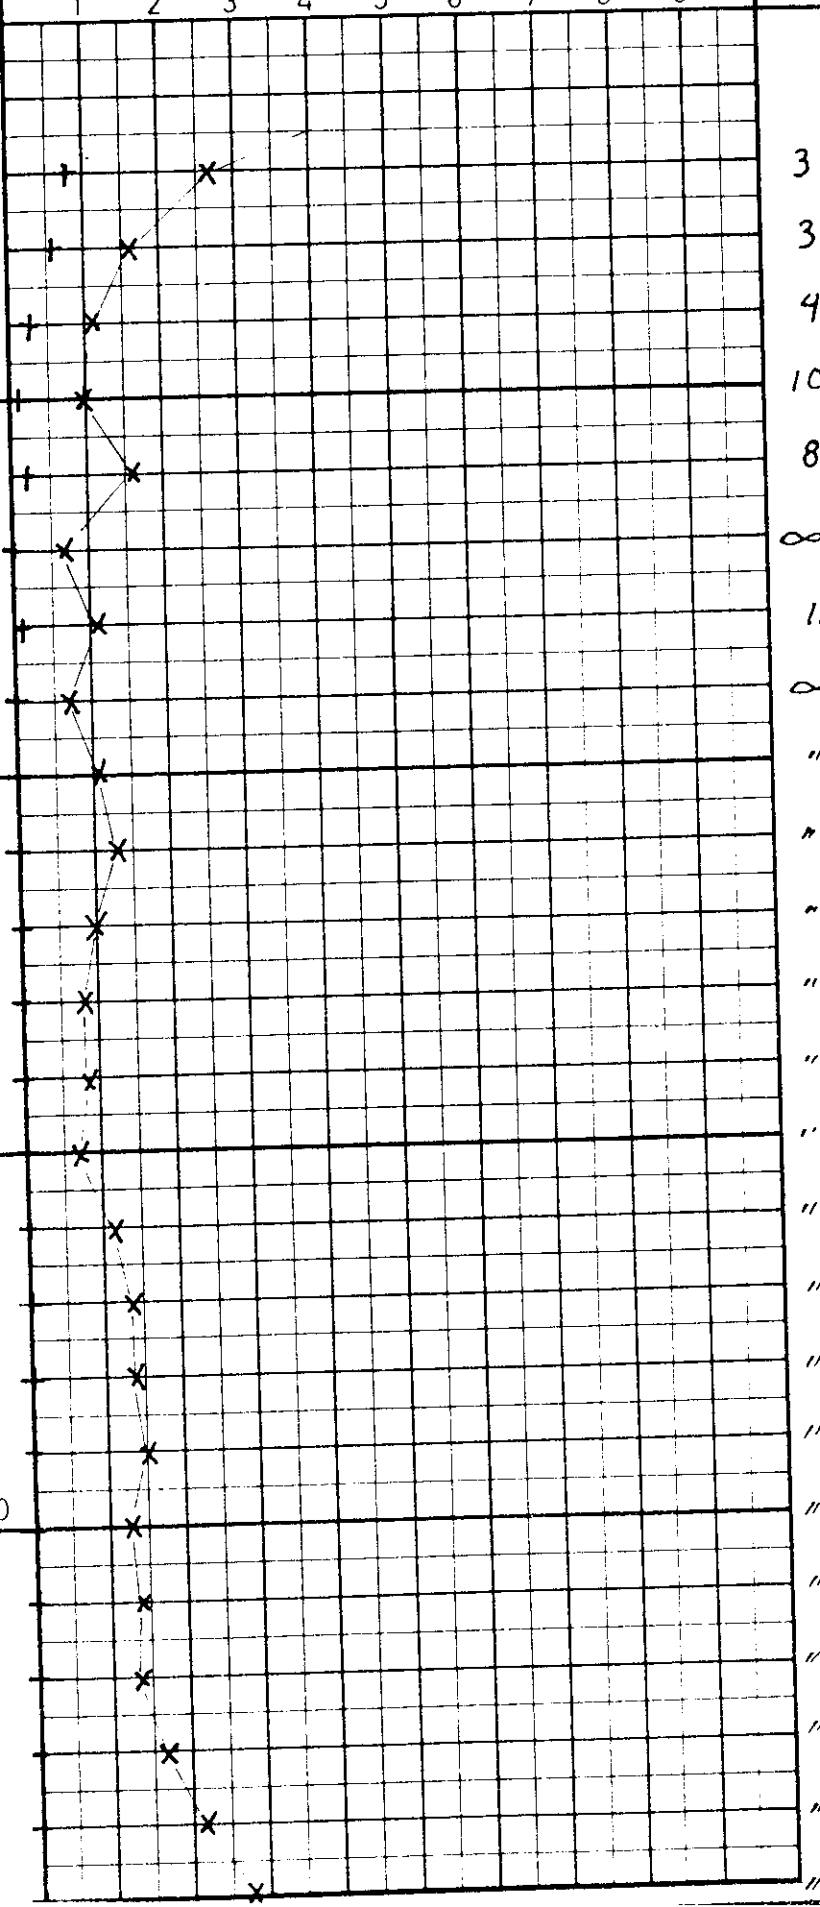
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPE			3
			3
			4
	5		10
			8
			∞
			11
			∞
	10		"
			"
			"
LEIRE			"
			"
	15		"
			"
			"
			"
			"
	20		"
			"
			"
			"
			"
			"
			"