

*SO: B1 II


1292 - 1295

Rådhuset x Kirkest
Trafø

TRANSFORMATORKIOSK PÅ HJØRNET AV RÅDHUSGT-KIRKEGT.
 Grafisk fremstilling av lerens vanninnhold og holdfasthet.

BL. 1295

Vanninnhold Holdfasthet
 30% 20% 10% 0 100 200 300 400 500.

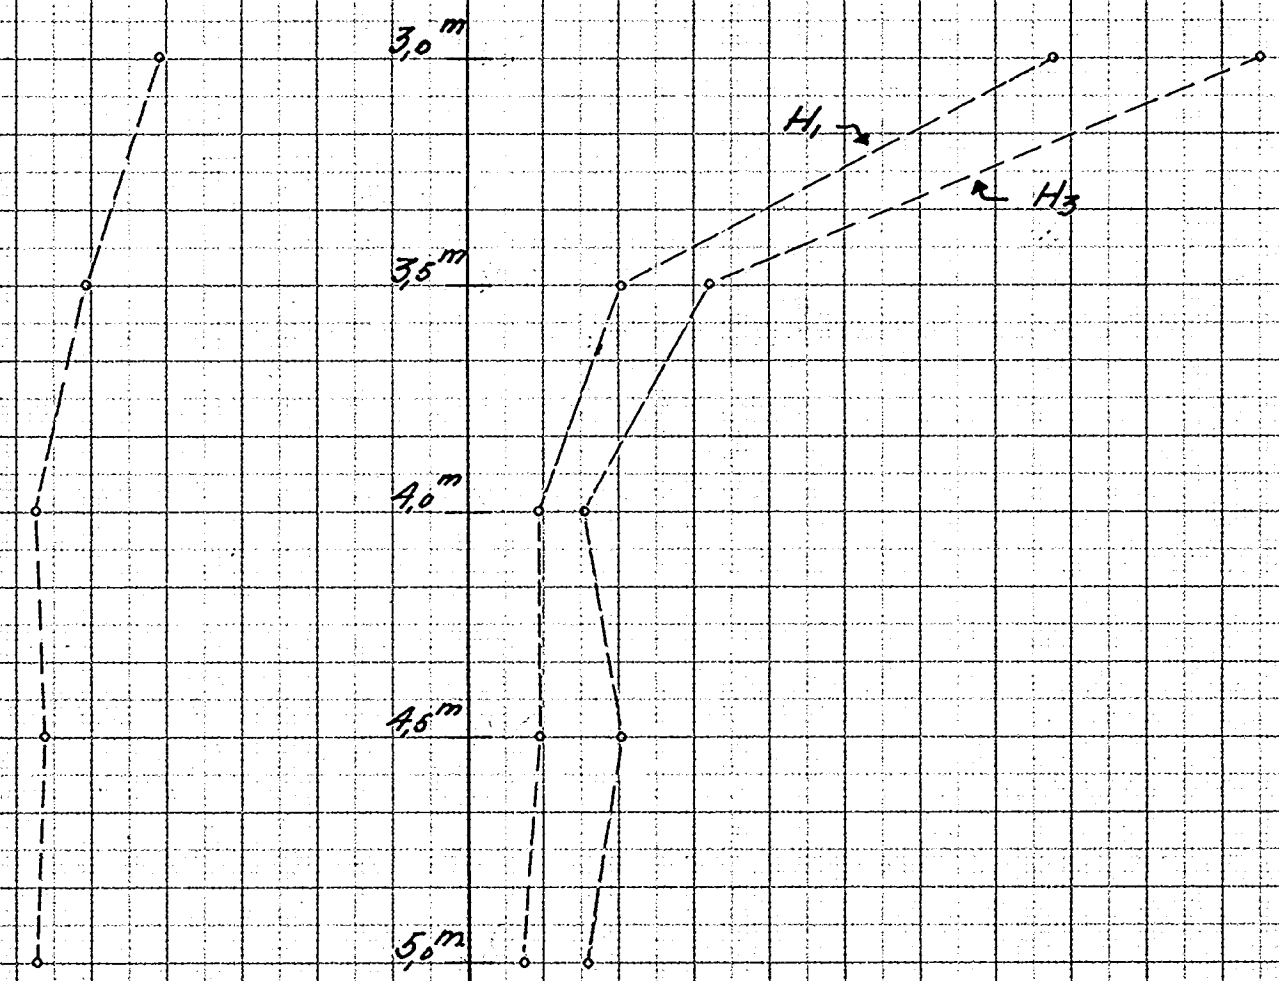

Oslo. 15-6-33.
 Oscar K. B. *Björn*

HJØRNEN AV RÅDHUSGT OG KIRKEGT

Bilag I til BL. 1295.

Tabell over lerens vanninnhold og holdfasthet.

SERIE 945.

Dybde	3,0 ^m	3,5 ^m	4,0 ^m	4,5 ^m	5,0 ^m						
Glass nr.	213	210	258	138	202						
B ^{te} våt	17,944	16,282	16,597	12,673	14,885						
Tara	11,935	12,277	12,405	10,550	13,002						
N ^{te} våt	6,009	4,005	4,192	2,123	1,883						
B ^{te} tørr	16,714	15,269	15,396	12,076	14,346						
Tara	11,935	12,277	12,405	10,550	13,002						
N ^{te} tørr	4,779	2,992	2,991	1,526	1,344						
Våt	6,009	4,005	4,192	2,123	1,883						
Tørr	4,779	2,992	2,991	1,526	1,344						
H ₂ O	1,230	1,013	1,201	0,597	0,539						
Vekts% vann	20,47%	25,29%	28,65%	28,12%	28,62%						
Lodd nr.	3	3	3	3-2	3						
H ₃	3	526	5,5	162	8	76	7	101,5	3	7,8	80
Lodd nr.											
H ₂											
Lodd nr.	3	2	3-2	3-2	2						
H ₁	3,5	389	3	101,5	10	46	9,8	48	4,9	38.	
					4,5	46.	4,4	48			

05/0 15-6-33
D. Karlsen
D. W. M.