NO H2 I

1170

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: HASLESPLITTEN

Hull: 8 Bilag: 3
Nivå: 88.9 Oppdr.: R-844
Ving: 65 x 130 Dato: Jan 67
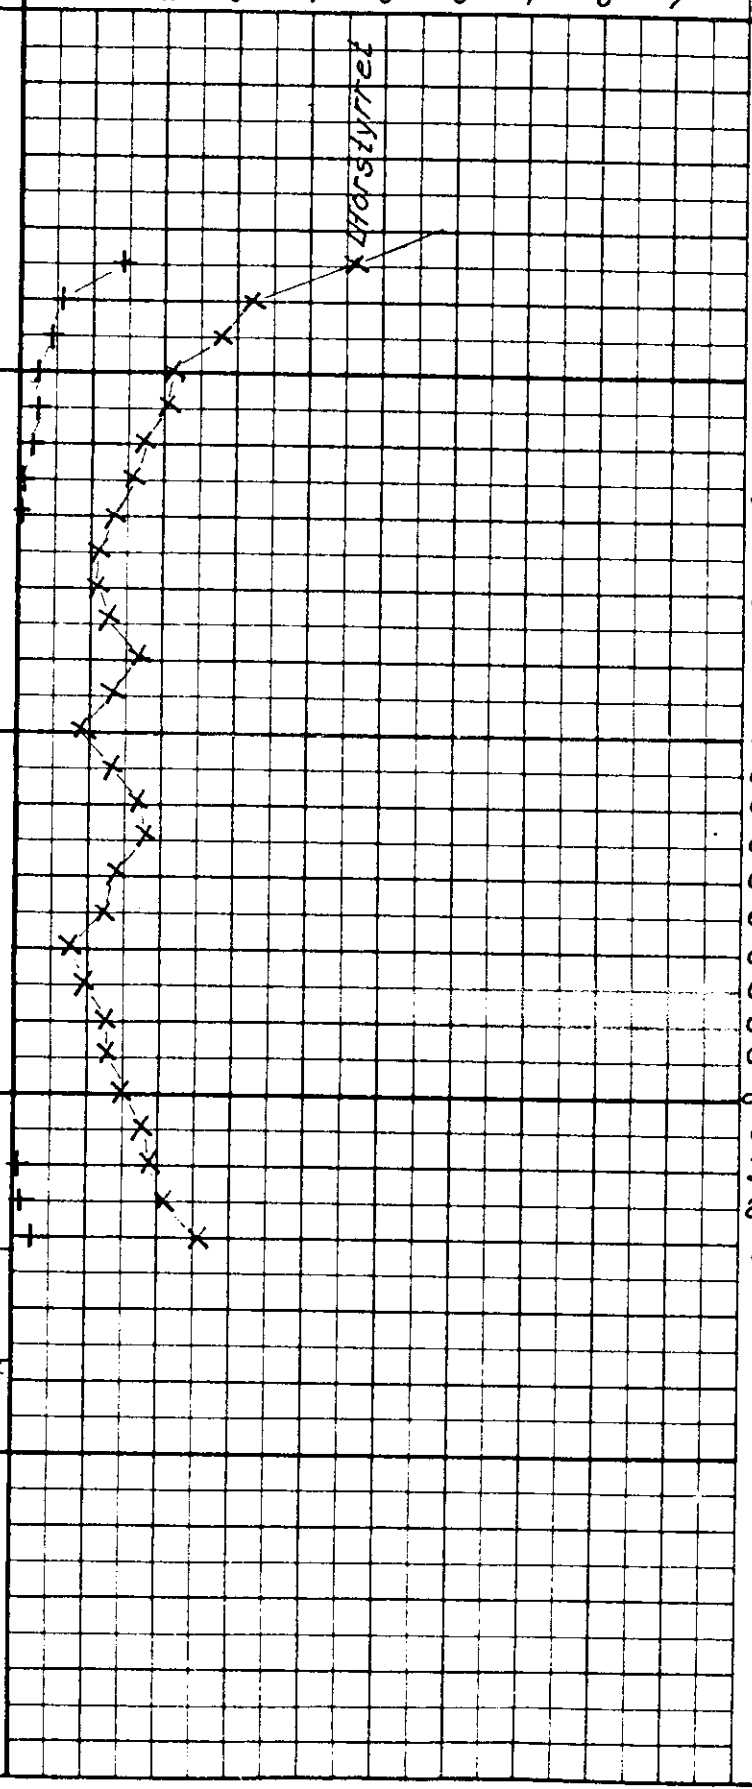
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
TØRRSKORPELEIRE			
LEIRE	5		3, 5, 7, 9
KVIKKLEIRE	10		10, 12, 32, ∞, 38, 21, 10
	15		
AVSLUTTET			
Ant. fjell iflg. sondering	20