NV C3 III

304U

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring

Sted: HARBITZALLEEN

Hull: 5 Bilag: 8 3
Nivå: 6.7 Oppdr.: R-840
Ving: 65×130 Dato: Okt. 67
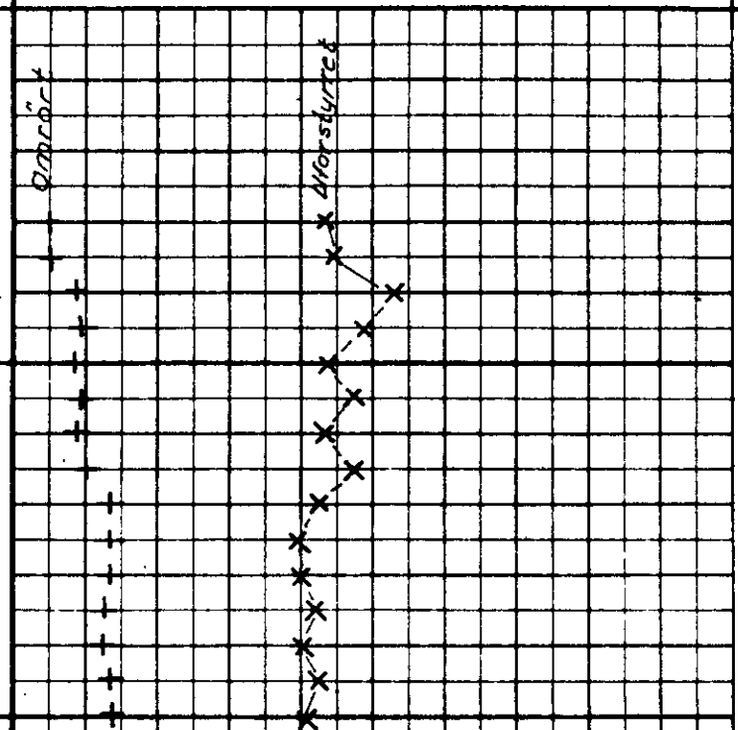
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
LEIRE	5		9
			9
			6
			5
			5
			5
			5
			5
			3
			3
			3
			3
			3
	10		3
AVSLUTTET			
	15		
	20