

N O T E B Y

1271

Vahlsgate 4


Trafo

NO:D1IV

2008 19m2

Situasjonsplan.

M. = 1:100

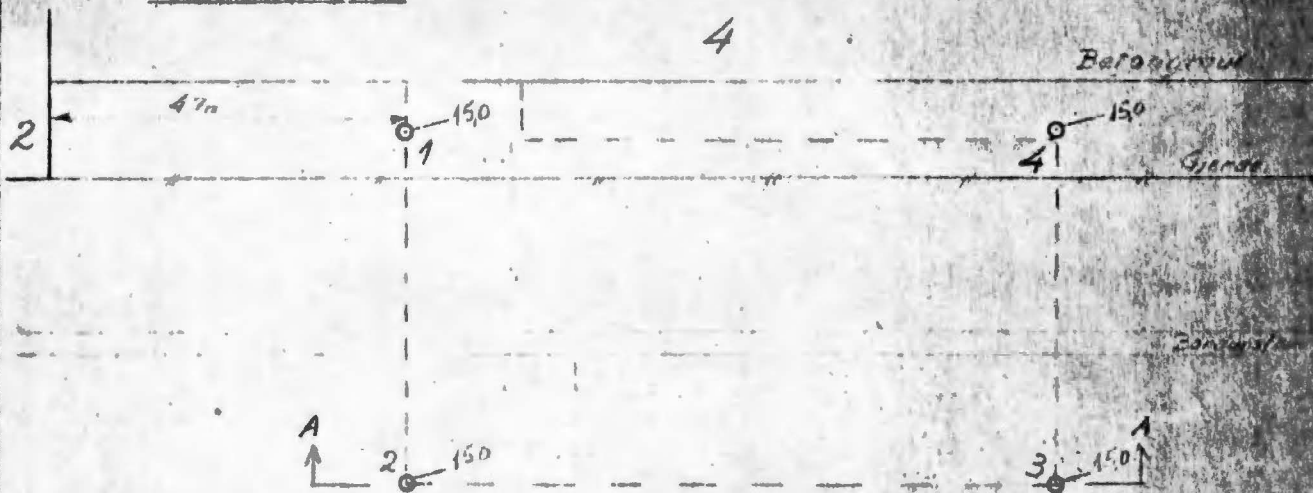

Vahls gt.

Snitt A-A:

2				3			
Avstand m	Høle omd.	Dybde m	Jordart	Avstand m	Høle omd.	Dybde m	Jordart
120		1	Sand	120		1	Forbær
"	38	2	til 25m	"	49	2	Leire
"	6	3	Leire	"	9	3	"
"	5	4	"	"	7	4	"
"	3	5	"	"	9	5	"
"	2	6	"	"	5	6	"
"	4	7	"	"	3	7	"
"	2	8	"	"	6	8	"
"	11	9	"	"	8	9	"
"	15	10	"	"	15	10	"
"	24	11	"	"	32	11	"
"	32	12	"	"	35	12	"
"	43	13	"	"	48	13	"
"	51	14	"	"	60	14	"
"	74	15	"	"	75	15	"

Ikke fjell

Ikke fjell

• Punktene 1 og 4 kunne ikke dreieres da for liten plass til gå. uuu

Punkt 1: Fast sand til 25m, herfra fast leire til 12m, herfra løst leire til 15m, ikke fjell

Punkt 4: Fast leire til 2,5m, herfra bløt leire til 15m, herfra fast leire til 15m, ikke fjell

Transformatorstasjon Vahls gt. 4.

81 46 Grunnboringer

1271

SA

markert på U-kart som 1 skulboring 403N

No: D1 W