


OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT
 VINGEBORING
 Sted LEDNINGSANLEGG V/GRESVIG

Ant. 5 Bilag: 5
 Svø 87.9 Oppdr. R-902
 Ving 65 x 130 Dato Mars 69

Merknad	Dybde	Skjærfasthet γ/m^2									Sensitivitet			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Tørrskorpe	5													
Avsluttet	10													
	15													
	20													

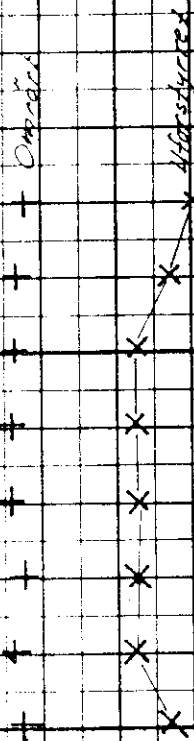

4
4
4
4
4
3
3
4