306 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Kjölberggt. No:E 1 III

Hull: 5 Bilag: 3
Nivå: 32.20 Oppdr.: R-13-55
Ving: 55 X 110 Dato: 15-12-55
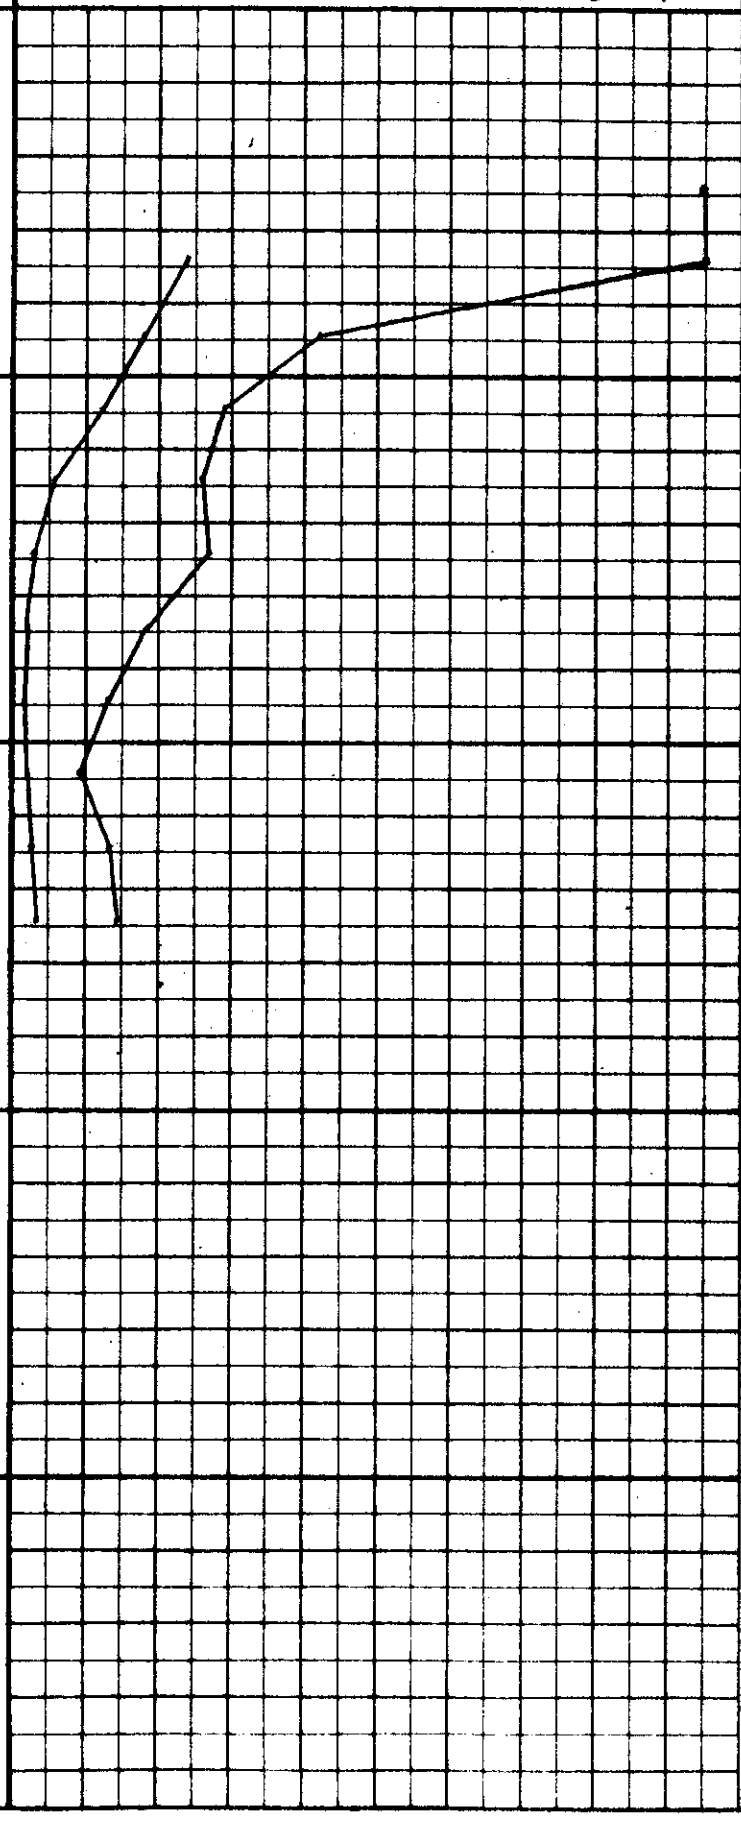
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
			3,95
	5		2,35
			2,45
			5,-
			8,93
			9,5
	10		8,2
			4,75
			5,75
			4,95
	15		
	20