NOC1 III

302V

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring

Sted: VIKING HOTELL

Hull: 41 Bilag: 15
Nivå: 4.0 Oppdr.: R-133
Ving: 65 x 190 Dato: 5-7-68
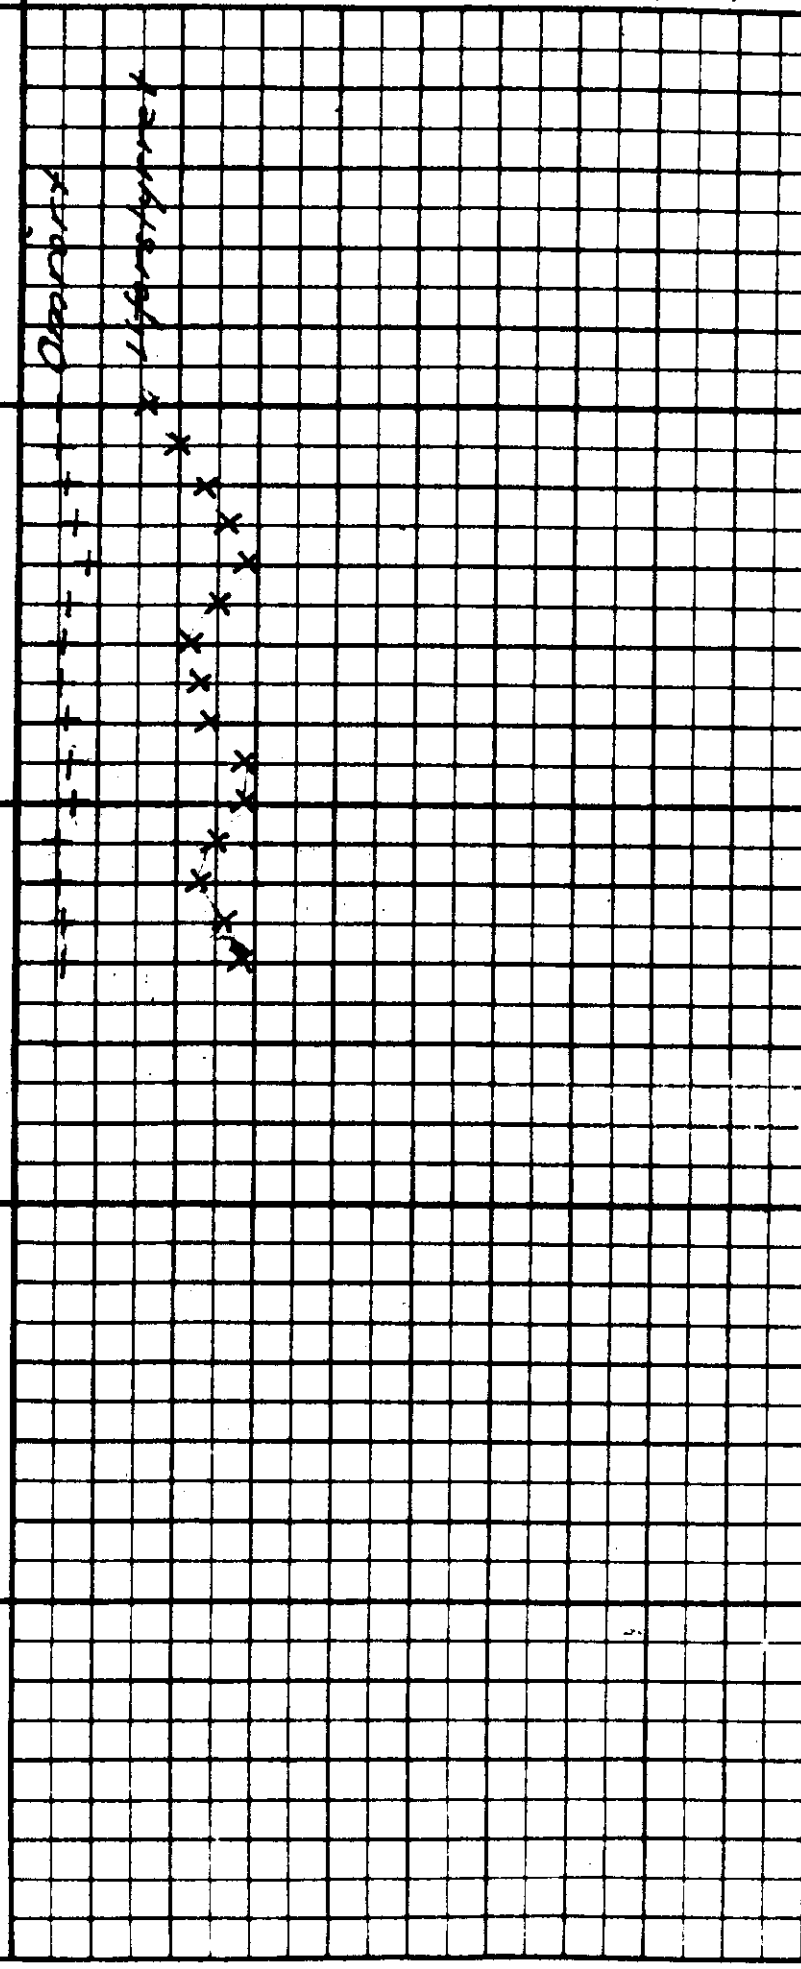
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Gravd			
Rommet			
	5		3
			4
			4
			4
			3
			4
			4
			5
			4
	10		5
			4
			5
			5
			5
Kommer ikke lenger			5
	15		
	20