NO P5 II 2120

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING

Sted: KARIHAUGEN PUMPEST,

Hull: 4 Bilag: 1

Nivå: 159.3 Oppdr.: R-955

Ving: 65x130 Dato: Des. 69
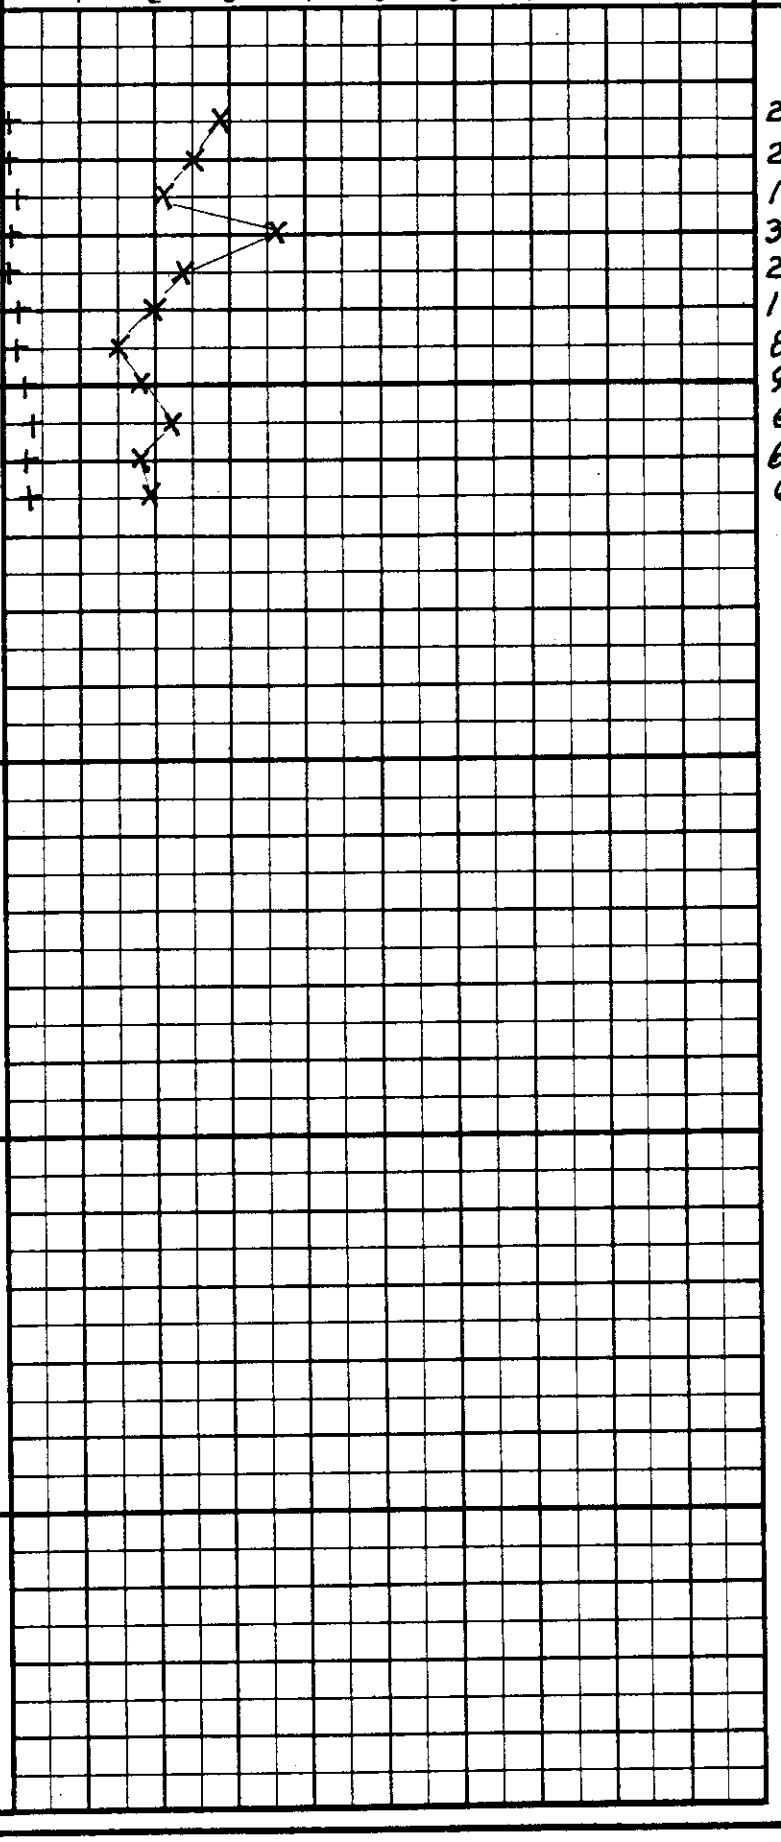
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Ant. gytjig TORV			29
			25
			11
			36
			24
			10
	5		8
Ant. siltig LEIRE			9
			6
			6
			6
Avsluttet	10		
	15		
	20