OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Renseanlegget på Bekkelaget

Hull: 284 Bilag: 33
Nivå: 1.14 Oppdr.: R-6-55
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 12-12-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

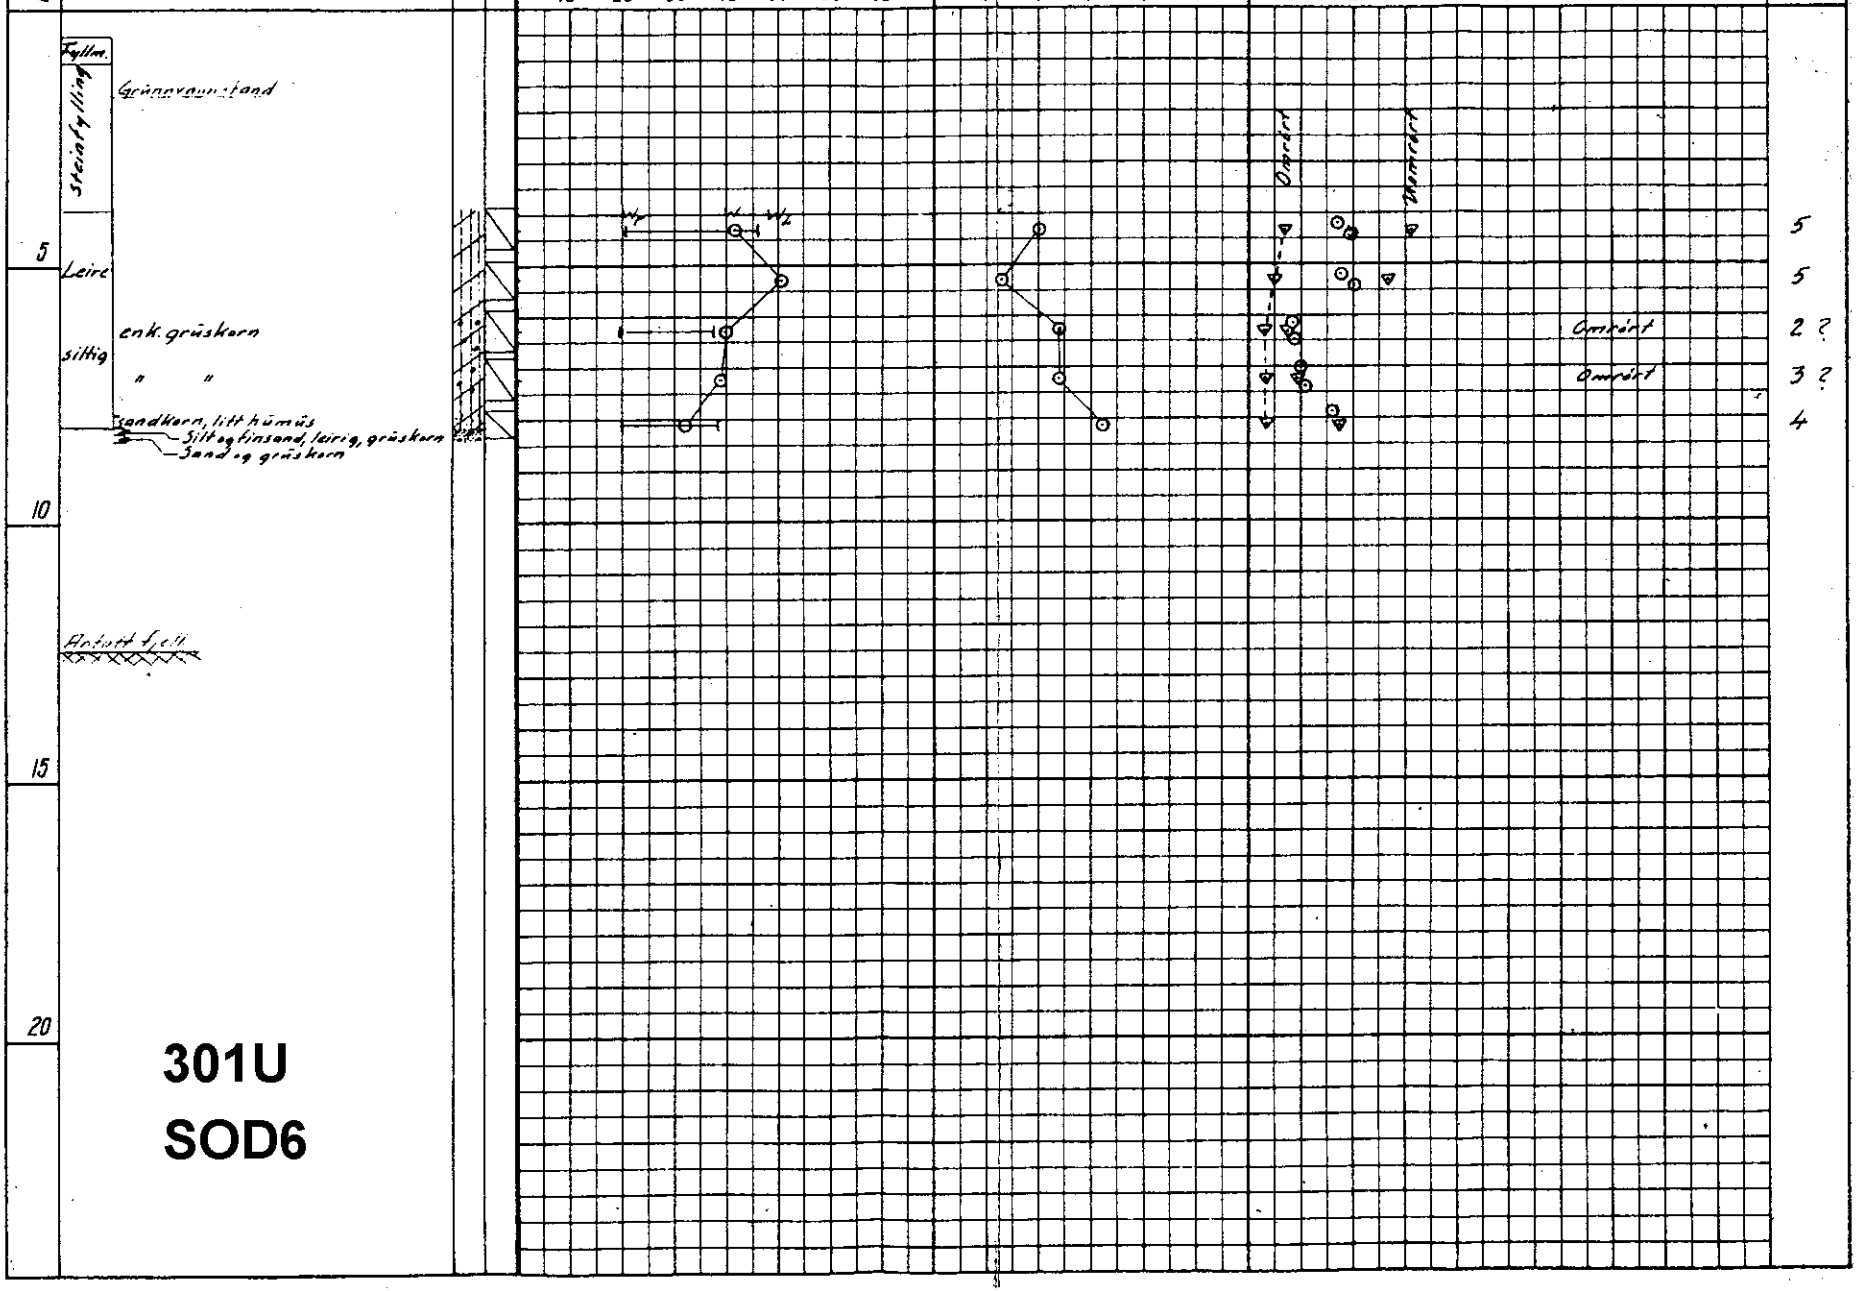

301U
SOD6

D6 III

301 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Renseanlegget på Bekkelaget

Hull: 284 Bilag: 33
Nivå: 1,14 Oppdr.: R-6-55
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 12-12-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Fyllm.						
	Steinfylling						
	Grønnsaunstand						
5	Leire					Omrørt	5
						Omrørt	5
	siltig					Omrørt	2 ?
	enk. gruskorn					Omrørt	3 ?
	" "						4
	sandkorn, litt humus						
	Silt og finsand, leirig, gruskorn						
	Sand og gruskorn						
10							
	Antatt fjell						
15							
20							