


1340 - 1350

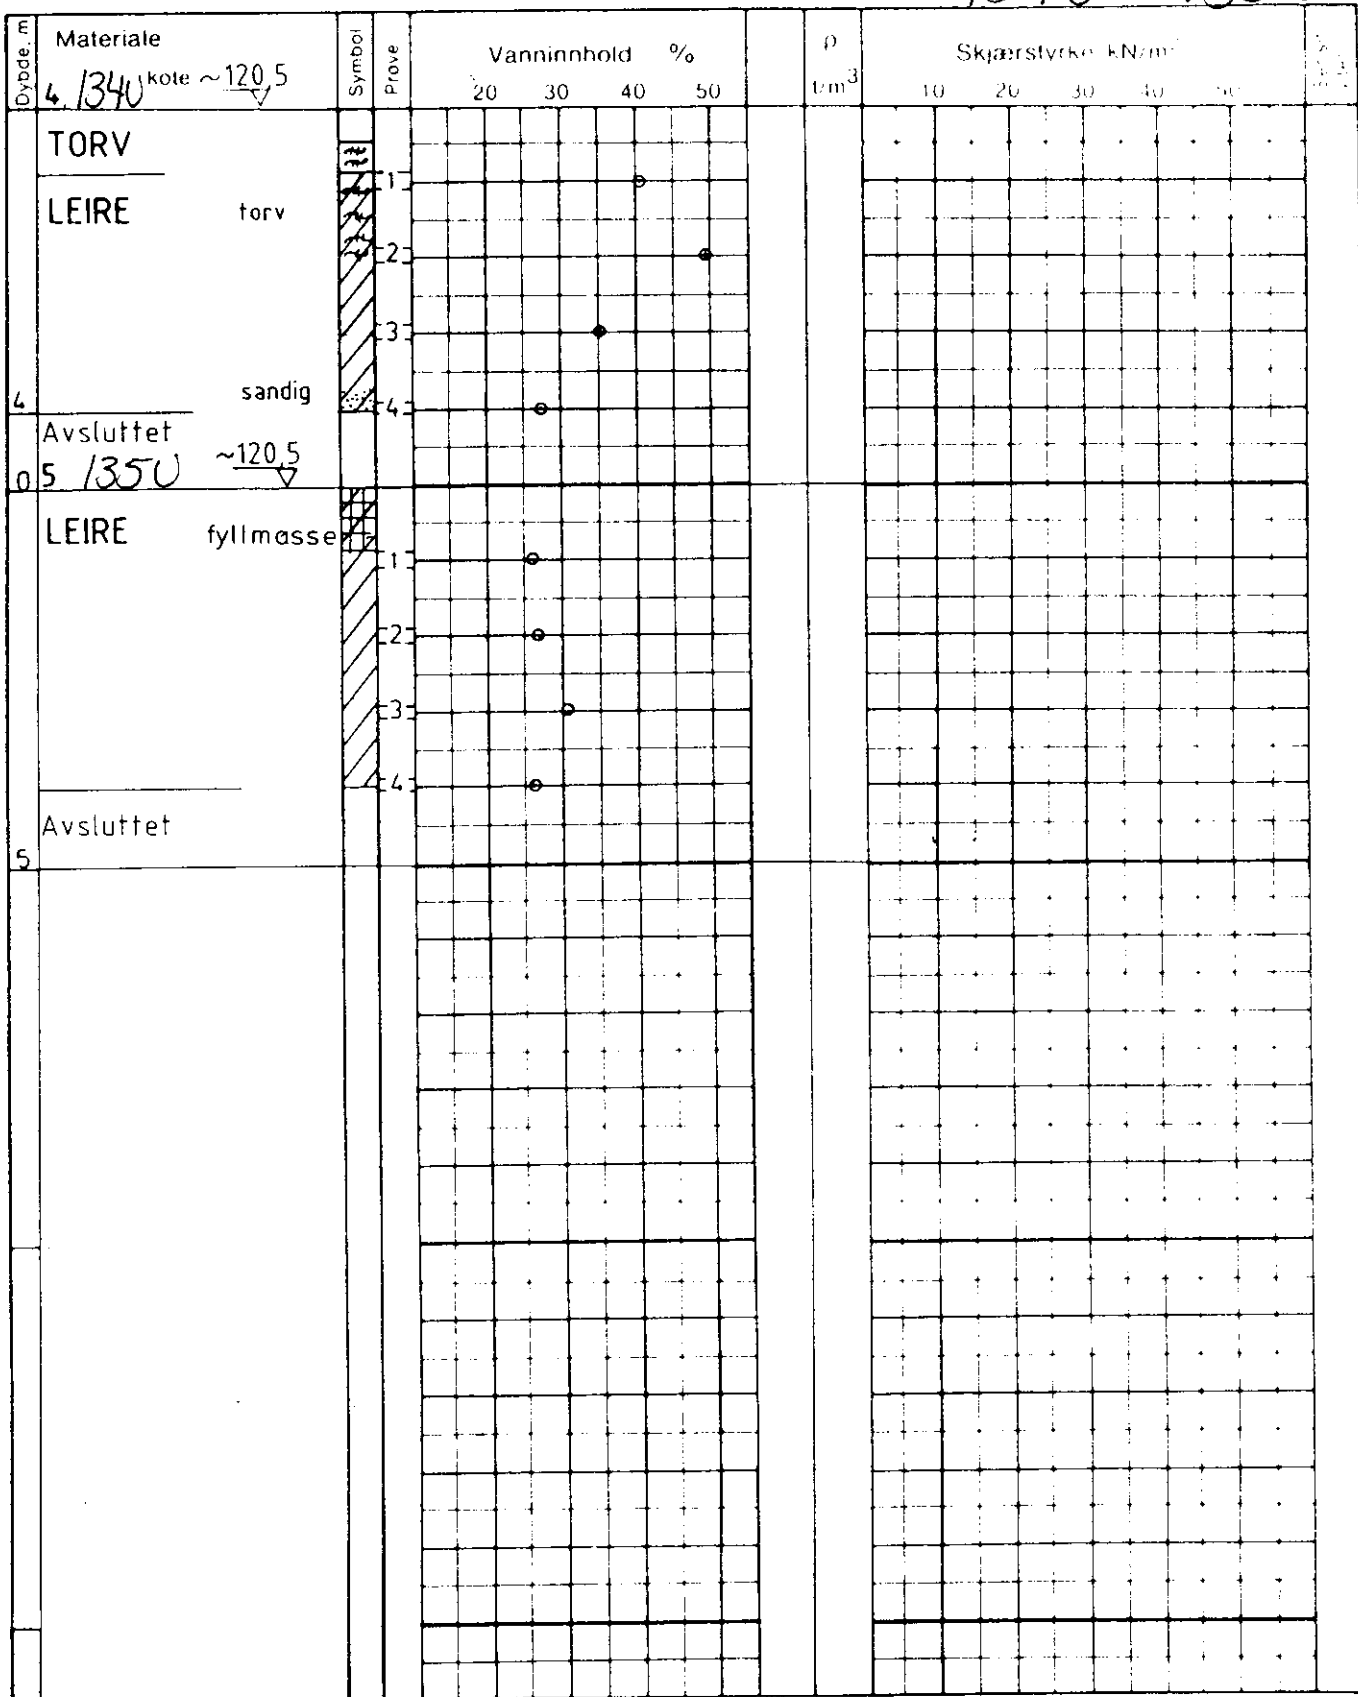

GV : grunnvannstand

Ø : ødometer

T : treaksjalforsøk

K : kornfordeling

○ naturlig vanninnhold

— (W_p) plastisitetsgrense

— (W_L) flytegrense

ρ densitet

⊙ enaksjalt trykkforsøk

15-10-5 bruddformasjon %

▽ konus uforstyrret

▼ konus omrørt

+ vingebor

BORPROFIL

FURUSET TENNISHALL

Type boring Skovlboring

Dato boret 4. 11. 86

Boring nr 4 og 5

Teqn Amo Des86

Kartel NO L4

Boring nr Undergr Kart Teqn nr 1340-1350 2269 - 4



OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor