301 H

Blad 1

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: PLOGVN.-RUGVN.-BEITEVN.
KVARTAL G, MANGLERUD

Arb.nr.: 9/58-OSLO Tegnet: 23-1-59 L.S.-E.

Prøvehull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:
I	terreng	~136,5
II	—"—	~137,0
III	—"—	~136,9

Grunnvannstand: Ikke påtruffet
—"—

Tegnforklaring:
w = [illegible]
w_p = [illegible]
w_s = [illegible]
□ = [illegible]
▽ = [illegible]
+ = [illegible]
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = [illegible]
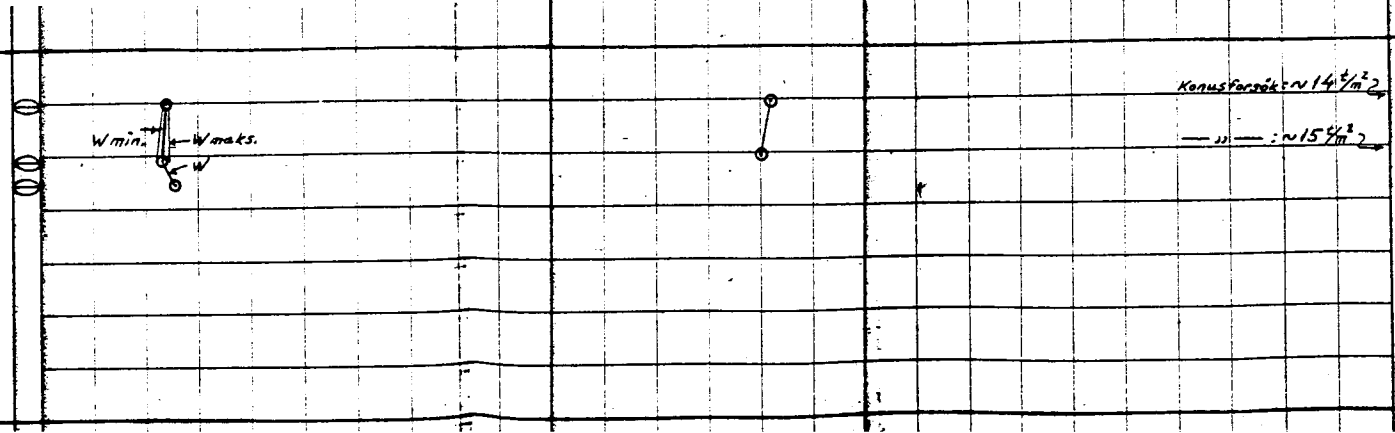
Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)	Komvekt i t/m² (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	Pr. II Blokk 15 301 H							
2	Törrskorpe							
3	Antatt fjell							
4	SO: H3 III							
	2325