104 U

Oslo kommune SO: A 1 7
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring Grunnlinjen
Sted: Rådhusplassen

Mull: 123 Bilag: 50
Nivå: 2.0 Oppdr.: R-533
Ving: 65×130 Dato: Okt. 68
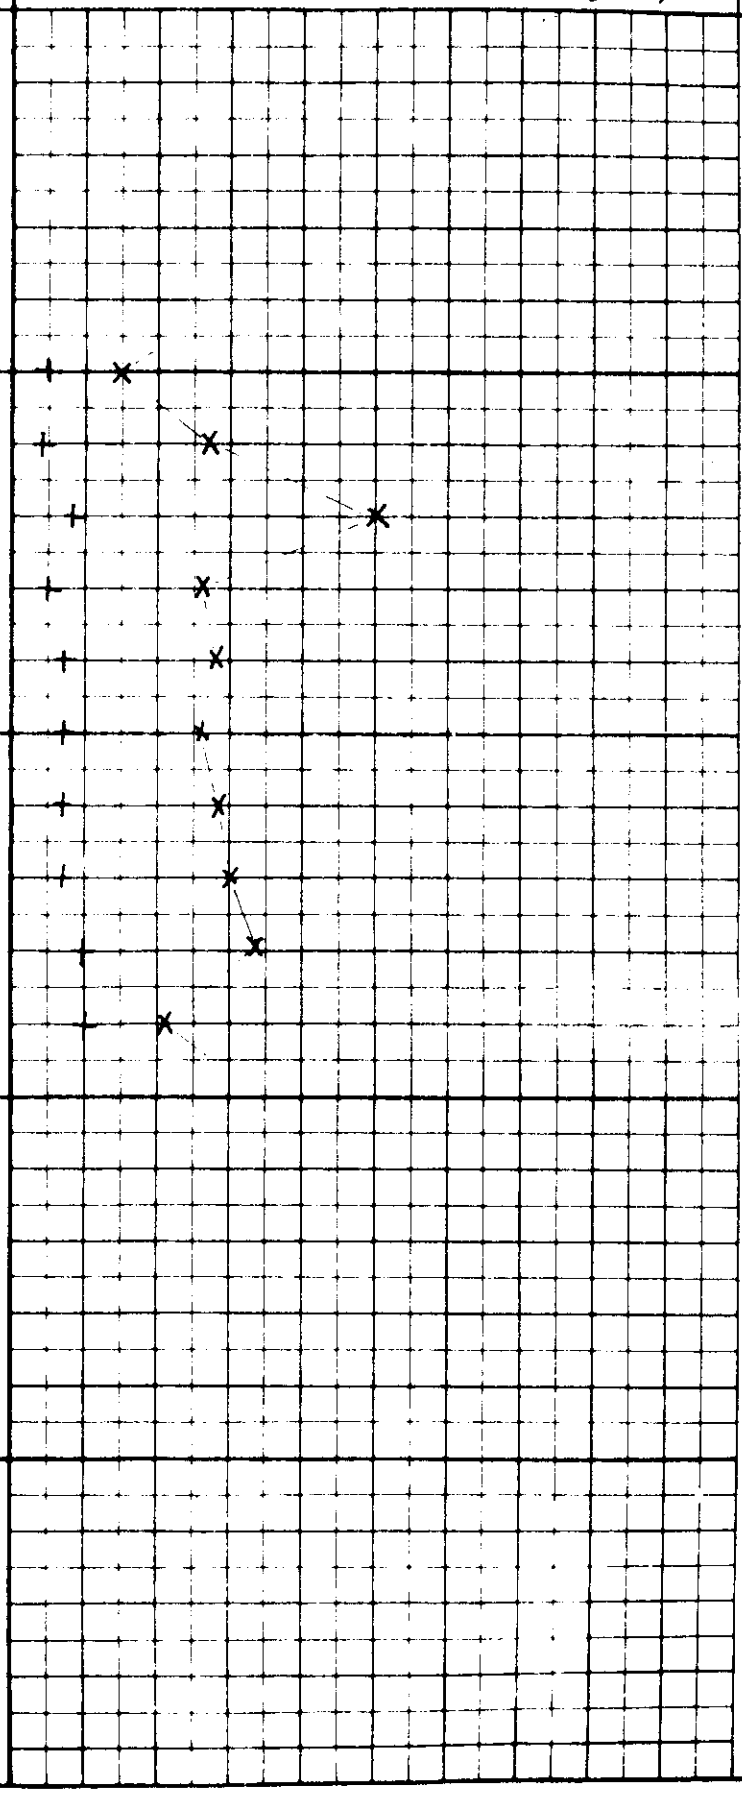
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
	5		3
			7
			6
			5
			4
	10		4
			4
			4
			3
	15		2
	20