310 U

8

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Trondheimsvn V/Veitvedt.

Hull: 8 Bilag: 29
Nivå: 163.68 Oppdr.: R-112-56
Pr. ϕ: 54mm Dato: 4-5-61.

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_l = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Tørrskorpeleire, siltig, m/stein.						
	——"——, —"—, —"— grlm.						
	——"——, —"—, —"—						
	Fyllmasse: Tørrskorpe: } Sand, grus og stein.						

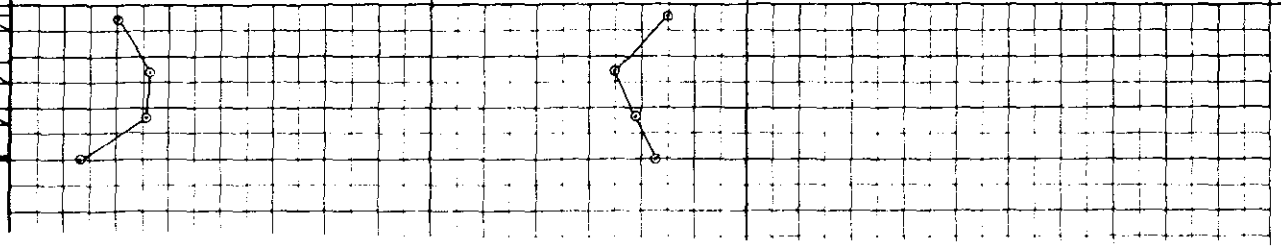

NOK7