


over 88

* NO: D4 IV

1975

Tarshoug. 15 (tidl. 19)

TORSHOVGATEN

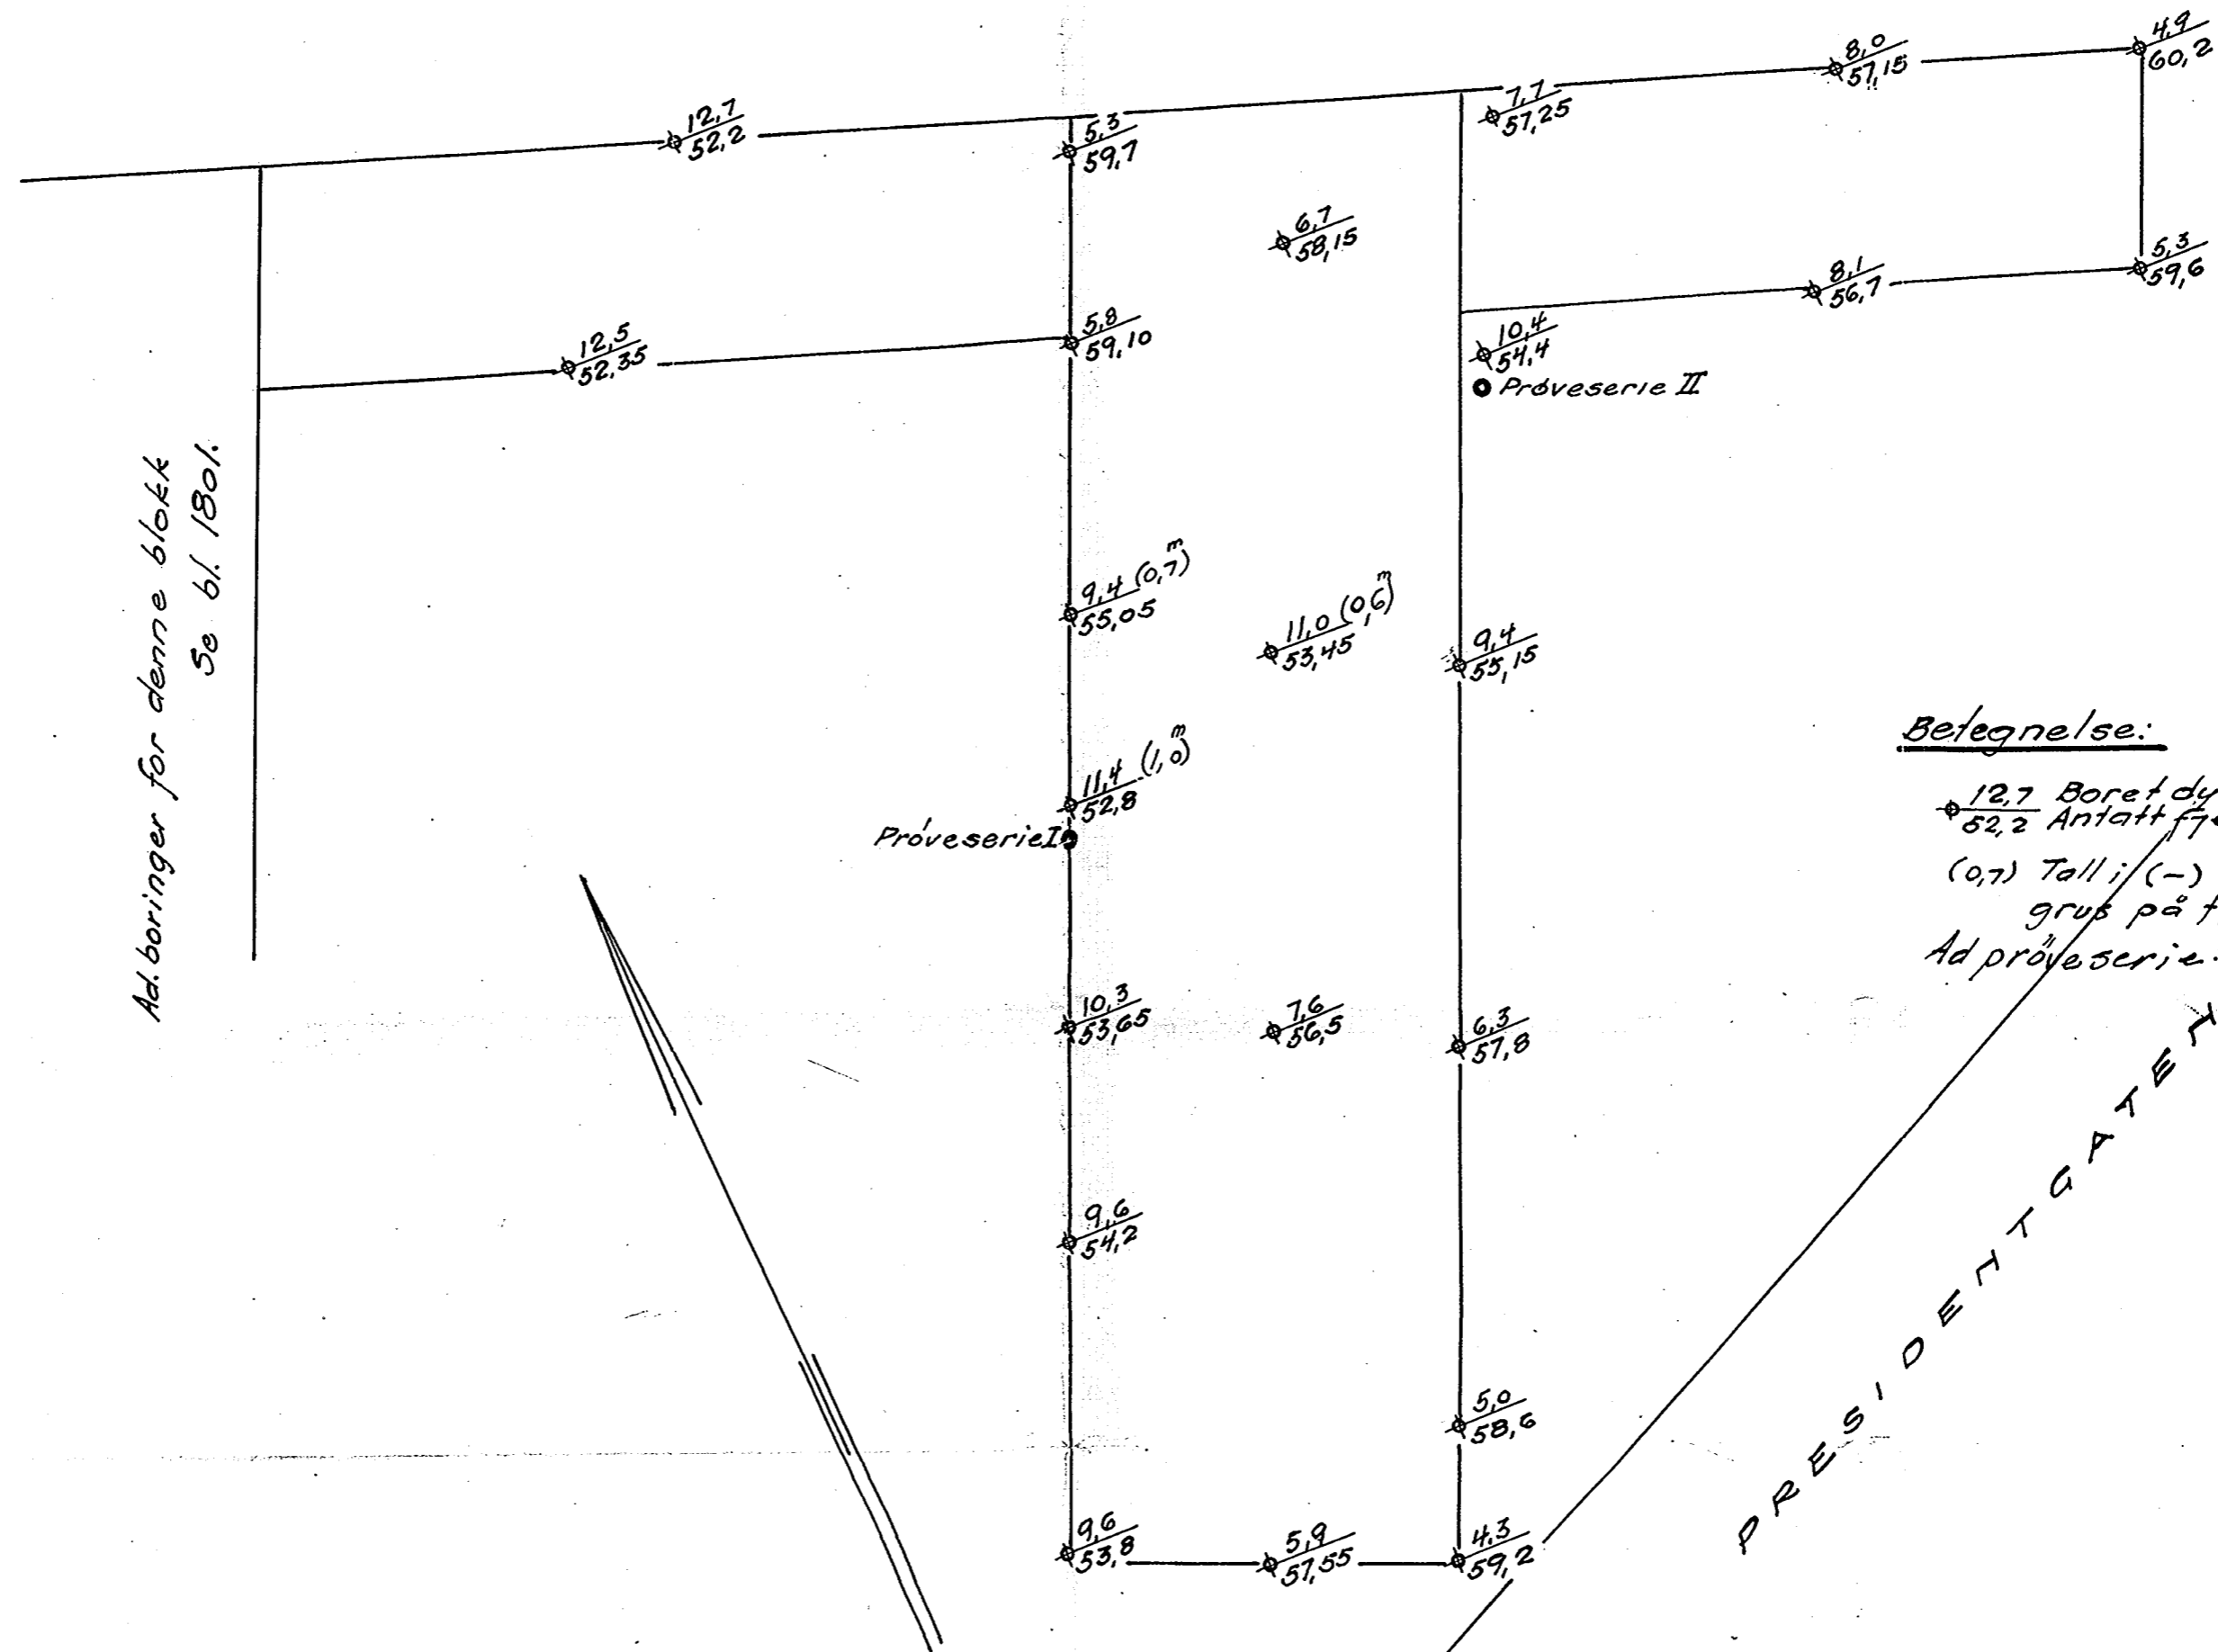

Betegnelse:

12.7 Boret dybde i m.
 52.2 Antatt fjellkote.
 (0.7) Tull i (-) angir
 grus på fjell.
 Ad prøveserie: Se bl. 1980

Oslo 18/5-38
 Oscar Lange

[Handwritten signature]

N.O. ⁹/₈

8. april 1938.

Ingeniørene Christie & Opsahl,

Kronprinsensgt. 17.

Ad Torshovgt. (19.) 15

I henhold til opdrag har jeg utført endel boringer, samt optatt 2 prøveserier for å bestemme holdfasthetstall og surhetsgrad for østre blokk på ovennevnte tomt. Jeg oversender hermed det utførte kart, blad 1975 hvor boringene og prøveseriens beliggenhet er inntegnet, samt tabell over de 2 serier, blad 1980.

Undersøkelsene av pH - verdien for de optatte prøver viser at massen overalt er alkalisk, det vil si: man kan anvende ubeskyttede stålpæler. Da man fant enkelte innleirede sure partier, bør man for å være sikker innstøpe pelene til 3,5 m. under terreng.

Æ r b ø d i g s t