

Oslo vann- og avløpsverk



SOD1 NO D1



Oslo kommune
Vann- og avløpsverket

Saksbeh.: H. Sem
R:\NOTAT\HS0415A.SAM

RAPPORT OVER:

NORBYGATEKVARTALET

R-3000-01 Dato: 15. 04. 97

Tilhører Undergrundskartverket
~~Må ikke tilhøre~~

BILAG- OG TEGNINGSOVERSIKT:

- Bilag 1: Beskrivelse av bormetoder
" 2: Beskrivelse av laboratoriearbeider
" 3 - 10 : Totalsonderinger

- Tegning nr.3000-01: Borprofil fra borpunkt 1
-- " -- " -- 02: Borprofil fra borpunkt 8
-- " -- " -- 03: Inspeksjonsgravinger
-- " -- " -- 04: Situasjons- og borplan

Postadresse: Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Norge	Besøksadresse: Herslebs gate 5 0561 Oslo	Telefon: 22 66 43 10	Telefax: 22 66 40 80	Bankkonto: 6045.05.20643	Org. nr.: 971 185 589 MVA
--	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

INNLEDNING

I henhold til bestilling fra OBOS Prosjekt A/S ved brev av 6. februar d. å. har OVA geoteknisk kontor utført grunnundersøkelser i Norbygatekvarteret. Hensikten med grunnundersøkelsen har vært å kartlegge fjelldybde og løsmasseforhold på tomta sett i relasjon til en skissert bebyggelsesplan. Videre er fundamenttilstanden på tilliggende nabobebyggelse undersøkt ved inspeksjons- gravinger.

MARKARBEID

På den aktuelle tomta ble det utført totalsonderinger i 8 punkter og i 2 av disse punktene ble det tatt opp uforstyrrede prøveserier ned til 10 m dybde. Det ble videre foretatt inspeksjonsgravinger i 2 punkter. På situasjons- og borplanen tegning nr. 3000 - 04 er de utførte borer angitt. Boringene ble utført av mannskap fra vår markavdeling i uke 12 og 14. Inspeksjonsgravingene ble utført med tung gravemaskin i uke 17 av firmaet R. Wilhelmsen A/S.

LABORATORIEARBEID

De opptatte prøveserier ble analysert ved vårt laboratorium der de vanlige rutineundersøkelsene ble gjennomført. Resultatet av undersøkelsene er angitt ved borprofiler på tegning nr. 3000 - 01 og - 02 henholdsvis prøveserie fra borpunktene 1 og 8.

GRUNNFORHOLD

Den undersøkte tomta ligger på Grønland innenfor Nobbygatekvarteret som avgrenses av Tøyengata, Nobbygata og Grønlandsleiret. Den gamle bebyggelsen på tomta er revet og terrengnivået varierer stort sett mellom kote 3,0 og 3,5. I forbindelse med fremføringen av T-banen over Grønland ble det utført omfattende grunnundersøkelser langs Grønlandsleiret i første del av 1950-årene og grunnforhodene ble her meget godt kartlagt.

Innenfor tomta varierer dybden til fjell stort sett mellom 35 og 50 m. De øvre 2 m består av rinvingsmasser eller delvis oppfylte blandingsmasser. Under disse massene er det middels fast siltig leire eller leirig silt. Fra ca. 15 m dybde er de siltige leiravsetningene sand og grusholdige og over fjell er det masser av moreneart. Grunnvannsspeilet ser ut til å ligge ca. 2m under terrenoverflaten over det meste av tomta, men dypere mot Grønlandsleiret.

PRØVEGRAVINGENE

Prøvegrop I

Prøvegropa ble gravet mot nabogavlen til Nobbygate 45. Bygningen er en teglbygning i 2 etasjer oppført i 1889. Inspeksjonsgravingen medførte oppgraving av grunnmuren under den tidligere Nobbygata 43. Denne grunnmuren består av meget solide steinblokker og det ser ut til at grunnmuren under nr. 45 som i sterkere grad bærer preg av røysmur, er stablet opp mot grunnmuren til nr. 43. Begge de tilliggende grunnmurene ser ut til å være fundamentert på tømmerflåter i 2,3 m dybde under terrengnivå d.v.s. på ca. kote + 1,1. Tømmerflåtene som lå ca. 40 cm. under grunnvannsspeilet virket faste og fine. Det kan ikke sees bort fra at tømmerflåtene under de to tilliggende grunnmurene henger sammen. Skisse fra prøvegrop I er vist på tegning 3000-03.

Prøvegrop II

Prøvegropa ble gravet mot nabogavlen på Grønlandsleiret 8. Bygningen som er bygget i tegl i 3 etasjer, skal være oppført 1887. Underkant teglmur ligger 1,80 m under terrengnivå hvor denne hviler på 0,25 cm tykke heller som igjen hviler på tømmerflåte. Treverket som så ut til å være av osp var intakt uten tegn til råteangrep. Tømmerflåten lå drenert, men godt nedpakket i plastisk siltig leire. Skisse fra prøvegrop II er vist på tegning 3000-03.

FUNDAMENTERINGSFORHOLD


Med de store dybdene en har til fjell på tomta bør både løsmassefundamentering og fundamentering til fjell vurderes for den aktuelle bebyggelsesplanen.

Inntilbygging mot Norbygata 45 må utføres med stor forsiktighet og det må tas hensyn til at tømmerflåtene under nr 43 og 45 kan henge sammen. Grønlandsleiret 14 skal derimot være fundamentert på hel betongplate og skulle således ikke være vanskelig å bygge inntilt.

Vi kommer gjerne tilbake til byggesaken ved den videre prosjektering og utførelse.

Oslo vann- og avløpsverk


Geoteknisk kontor



Helge Sem


Seksjonsleder

BESKRIVELSE AV BORMETODER



ENKEL SONDERING

Utstyret består av Ø22-25 mm stålstenger med buttspiss som slås ned uten måling av motstand, normalt ved hjelp av håndholdt slagbormaskin. Boringen gir usikker fjellbestemmelse i det boret ikke kan bore gjennom stein eller andre faste masser over fjell.

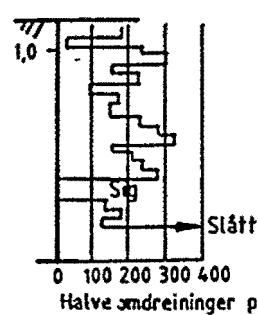


DREIESONDERING

Utstyret består av Ø22-25 mm stålstenger med en standardisert dreiet spiss. Boret presses ned med økende kraft inntil 1 kN. Hvis boret ikke synker med 1 kN belastning (siger), dreies boret og antall halve omdreininger pr. meter synk måles og angis i borprofilet. Belastningen på boret i kN angis på venstre side av profilet. Det kan benyttes både borerigger og bærbart dreieborutstyr. Boringen angir relativ fasthet i jorda, og gir usikker fjell-bestemmelse i det boret ikke kan bore gjennom stein eller andre faste masser over fjell (ref. NGF melding nr.3 av 1982).




FJELLKONTROLL

Utstyret består av en borerigg med topphammer og luft- eller vannspyling. Det benyttes normalt borstenger med Ø44mm og en kronediameter på 57mm. Det bores normalt 1-3m i fjell for sikker fjellbestemmelse.

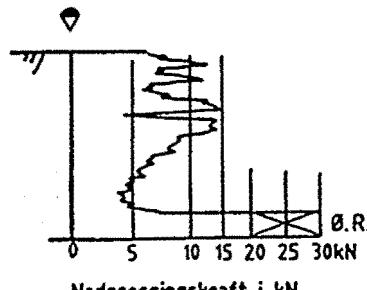


DREIETRYKKSONDERING

Utstyret består av Ø36mm borstenger på montert en standardisert dreiet spiss. Boret dreies ned med konstant rotasjon på 25 omdr./min. og nedpresnings- hastighet på 3m/min. Nedpresningskraften i kN måles kontinuerlig og angis i borprofilet. Ved faste masser kan rotasjonshastigheten økes. Dette angis med "ØR" på borprofilet. Boringene utføres med borerigg og angir relativ fasthet av jorda, men gir usikker fjellbestemmelse i det boret ikke kan bore gjennom stein eller andre faste masser over fjell (ref. NGF melding nr.7 av 1982).

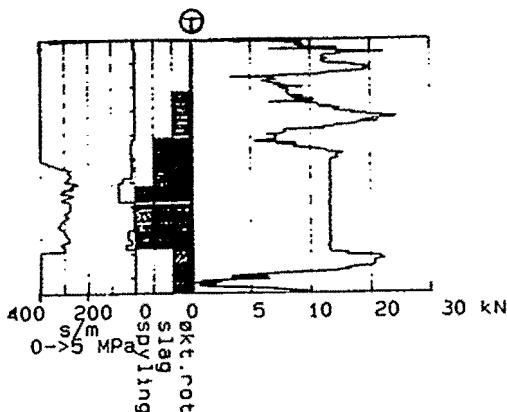

TOTALSONDERING

Bormetoden er en kombinasjon av de to foregående bormetodene. Utstyret består av Ø44mm borstenger påmontert en fjell-borkrone med kuleventil og Ø57mm. Boret dreies som ved en dreietrykk-sondering i løsmasser. Ved fastere masser kan ned-trengningsevnen økes ved å øke rotasjonen, spyle eller slå. Metode angis på borprofilet. Når borstengene kommer til fjell går bormetoden over til å bli en fjell-kontrollboring med topphammer og luft- eller vannspyling. Boringen utføres med borerigg og angir relativ fasthet av løsmassene og gir sikker fjellbestemmelse. Det bores normalt 1-3m i fjell for sikker fjellbestemmelse.

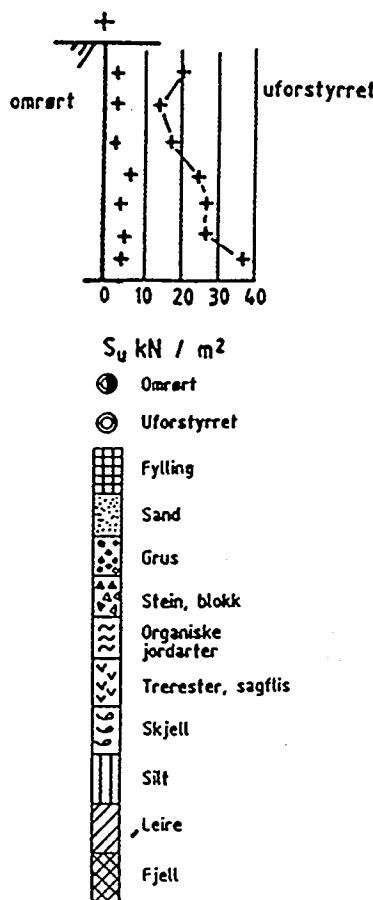

VINGEBORING

Utsyret benyttes kun i leire og består av et vingekors som presses ned i bakken. Korset roteres og dreiemomentet ved brudd i leiren måles (uforstyrret). Etter 25 hurtige om-dreininger måles dreiemomentet på nytt (omrørt). Uforstyrret dreie-moment gir grunnlag for bestemmelse av leiras udrenerte skjærstyrke. Boringene utføres normalt med borerigg, men det kan også benyttes bærbart utstyr (ref. NGF melding nr 4 av 1982).

PRØVETAKING

Det skiller mellom uforstyrrede og omrørte prøver. Begge typer tas normalt opp med borerigg, men det kan også benyttes bærbart utstyr.


Omrørte prøver tas ved hjelp av en skovl-boring med Ø75mm eller Ø100mm stål-skrue. Jordprøver tas av de massene som følger med når ståskruen trekkes opp. Metoden er behftet med noe usikkerhet ved at masser fra flere steder langs bør-hullveggen kan blandes sammen. Prøvene tas med inn til laboratoriet for nærmere undersøkelse.

Uforstyrrede prøver tas med NGI Ø54 mm stempelprøvetager. Det brukes prøve-sylinder av stål eller glassfiber. Prøvelengden er normalt 80cm. Prøven forsegles og tas med inn til laboratoriet for rutine- og eventuelt andre undersøkelser.

Jordartene angis på borprofilet ved hjelp av de viste signaturer (skravur).

PORETRYKKSMÅLING

Poretrykket (vanntrykket) i angitte nivåer registreres ved hjelp av elektriske eller hydrauliske poretrykksmålere. Målerspissen med filter presses ned til ønsket nivå, normalt med borerigg. Poretrykket angis enten som den kotehøyde vannet vil stige til i et vannstandsør eller som trykk i kpa. Poretrykket fra et nivå vil ikke uten videre angi grunnvannstandsnivået, idet poretrykket ofte ikke øker hydrostatisk med dybden (ref. NGF melding nr.6 av 1982).

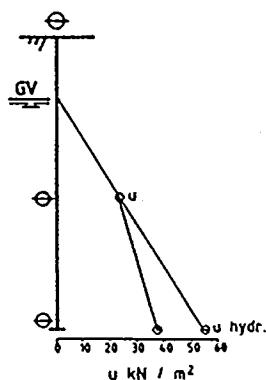


LABORATORIEUNDERSØKELSER

RUTINEUNDERSØKELSER

Uforstyrrede prøver blir skjøvet ut av sylinderen, visuelt klassifisert og deretter beskrevet med hensyn på materiale og lagdeling før de deles opp for videre undersøkelser.

En rutineundersøkelse omfatter bestemmelse av:

- densitet av hel prøve
 - vanninnhold i 3 nivåer
 - udrenert skjærstyrke, konusforsøk i 3 nivåer
 - udrenert skjærstyrke, enaks. trykkforsøk i 2 niv.
- Rutineundersøkelsen inkluderer opptegning av borprofil.

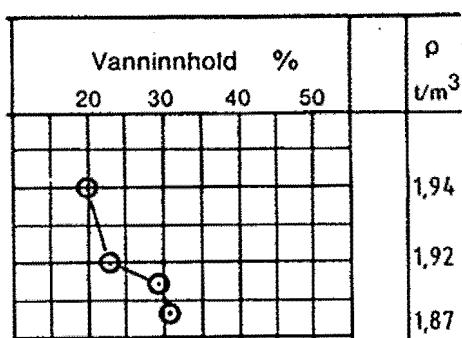

DENSITET

Densitet ($\rho \text{ t/m}^3$) bestemmes ved at densiteten av hele prøven måles. Densiteten bestemmes som forholdet mellom hele prøvens vekt og volum (ref.NS8011).

VANNINNHOLD

Vanninnhold ($w_i\%$) bestemmes som forholdet mellom vekt av vann og tørrvekt (ref.NS8002).

UDRENERT SKJÆRSTYRKE

Udrenert skjærstyrke ($S_u \text{ i kN/m}^2$) bestemmes ved hjelp av konusforsøk og enaksialt trykkforsøk.

Konusforsøk utføres på uforstyrret og omrørt materiale. Innsynkningen av konusen relateres til udrenert skjærstyrke ved hjelp av tabell utarbeidet av Skaven-Haug (ref.NS8015).

Trykkforsøk (enaksialt) utføres på en prøve med fullt tverrsnitt og høyde 10cm. Udrenert skjærstyrke bestemmes som halve trykkstyrken. Tilhørende tøyning angis på borprofilet (ref.NS8016).

$S_u < 25 \text{ kN/m}^2$ bløt leire

$S_u 25 - 50 \text{ kN/m}^2$ middels fast leire

$S_u > 50 \text{ kN/m}^2$ fast leire

SENSITIVITET


Sensitiviteten er forholdet mellom uforstyrret og omrørt udrenert skjærstyrke bestemt ved hjelp av konusforsøk eller vingeborforsøk (ref.NS8015).

$St < 8$ lite sensitiv leire

$St 8 - 30$ middels sensitiv leire

$St > 30$ meget sensitiv leire

KVIKKLEIRE: $S_u (\text{omrørt}) < 0,5 \text{ kN/m}^2$

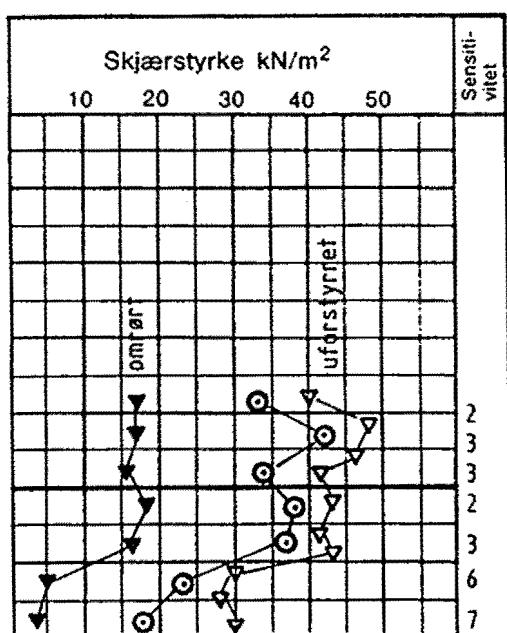

- enaksialt trykkforsøk
- bruddeformasjon %
- ▽ konus utorstyrret
- ▼ konus omrørt
- + vingebor

ØVRIGE UNDERSØKELSER

FLYTEGRENSE

Flytegrensen (wl i %) angir høyeste vanninnhold for det plastiske området for en leire. Flytegrensen bestemmes ved hjelp av konusforsøk (ref.8002).

UTRULLINGSGRENSE

Utrullingsgrensen (wp i %) angir laveste vanninnhold for det plastiske området for en leire (ref.NS8003).

PLASTISITETSINDEKS

Plastisitetsindeksen (Ip i %) er differansen mellom flytegrensen og utrullingsgrensen (ref.NS8000).


Ip < 10 lite plastisk leire

Ip 10–20 middels plastisk leire

Ip > 20 meget plastisk leire

KORNFORDELINGSANALYSE

Jordartene inndeles i hovedfraksjoner etter kornstørrelsen. Kornfordelingen av de grove fraksjonene fra og med sand bestemmes ved siktning. Inneholder massene en del finere stoff blir den våtsiktet. For silt og leire benyttes "Falling drop" analyse.

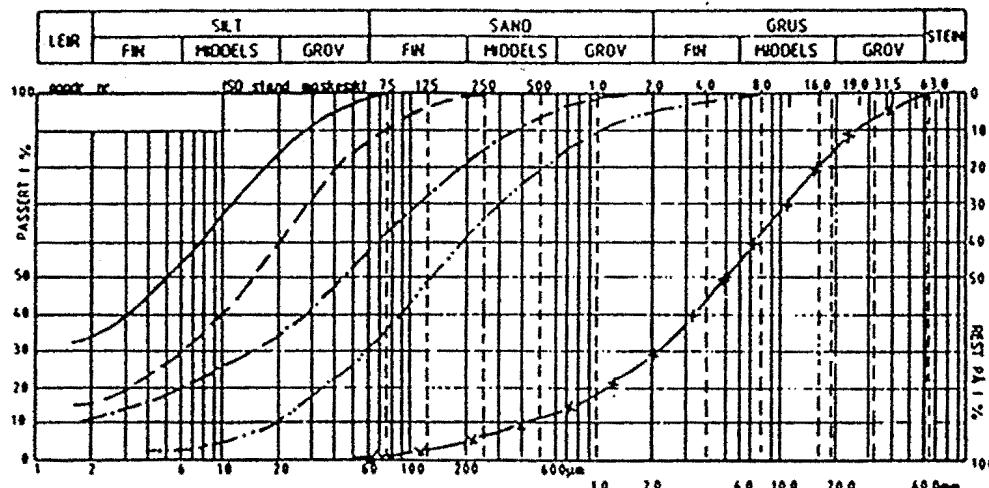


HUMUSINNHOLD

Organisk (humus) innhold (%) bestemmes ved glødetapsmåling. Glødetapet (vekttapet) angis i % av tørt materiale.

SALTINNHOLD


Saltinnholdet måles på utpresset porevann og tas ut av en kalibreringskurve fra NTH på grunnlag av utslag på et "Conductivity meter" i MHO.

Bilag 3

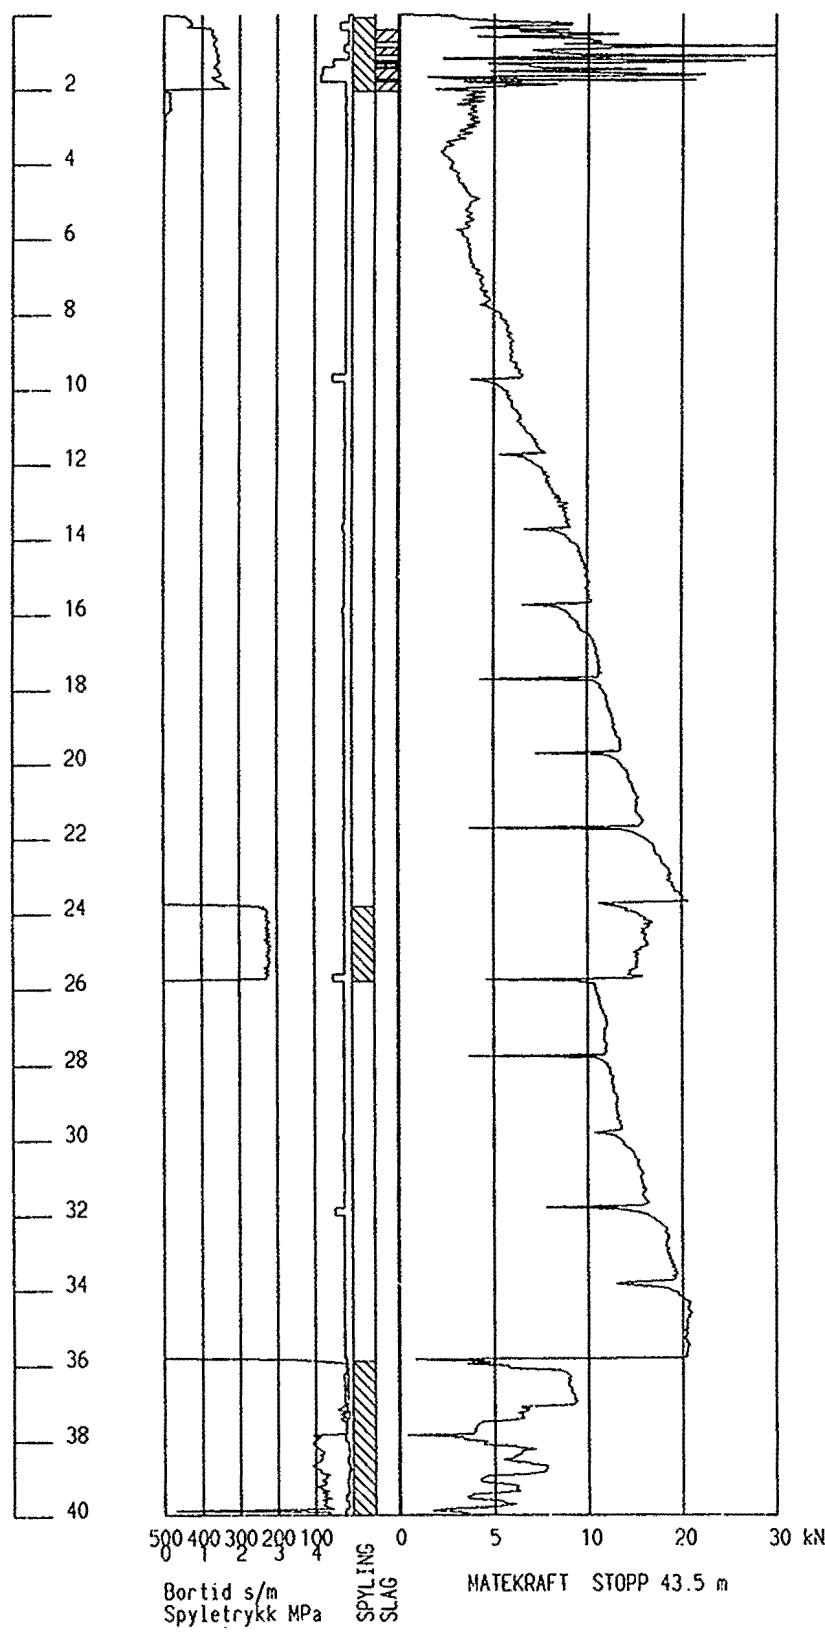


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 1	Høyde 3.0
Prosjektnavn Norbygatekvarteret	Dato 1997-04-01	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (2)	Hålnr (GP) 1514
	Fil	R300001.STD

Bilag 4

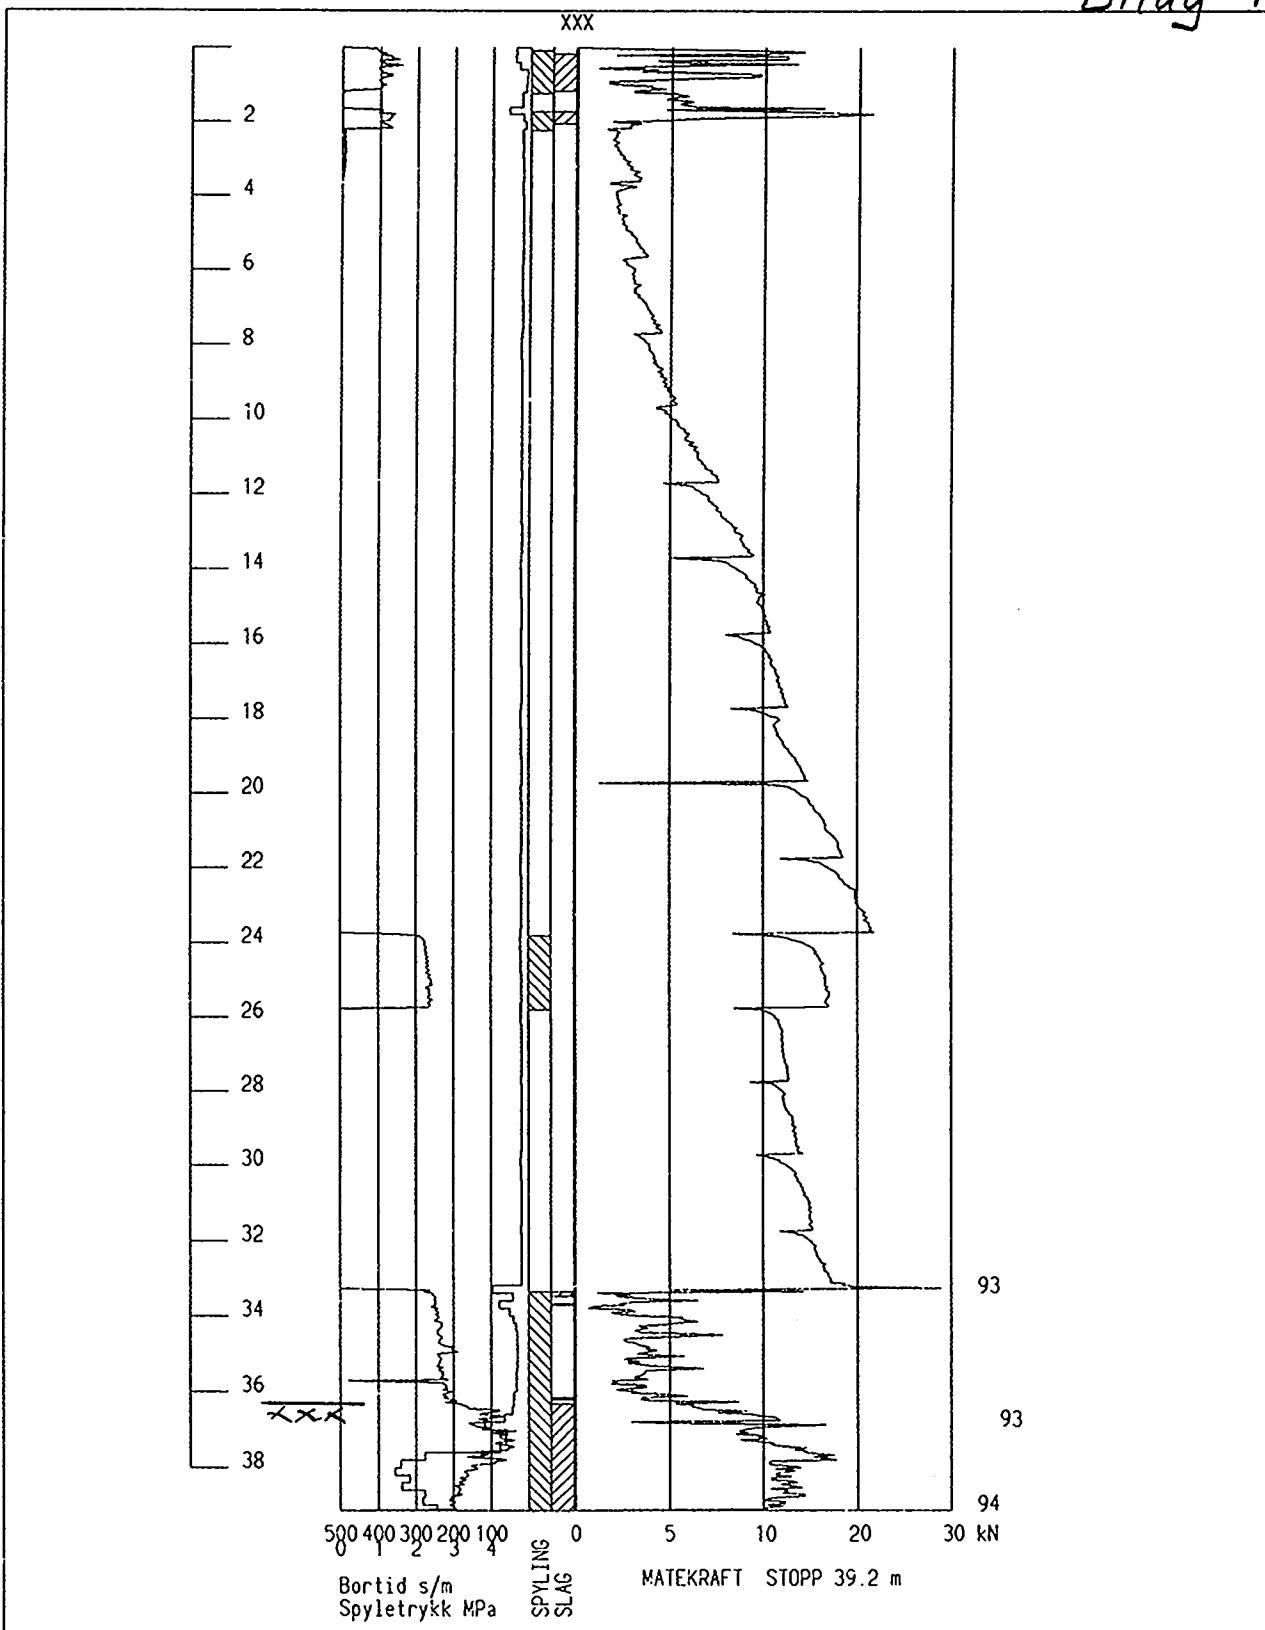

Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 2	Høyde 3.2
Prosjektnavn Norbygatekvartalet	Dato 1997-03-19	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 1507
	Fil:	R3000.STD


Bilag 5

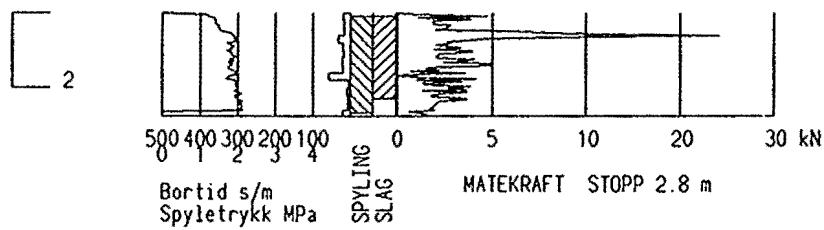

Videre registrering falt ut.


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 3	Heyde
Prosjektnavn Norbygatekvartalet	Dato 1997-04-01	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 1515
	Fil:	R300001 STD

Bilag 6

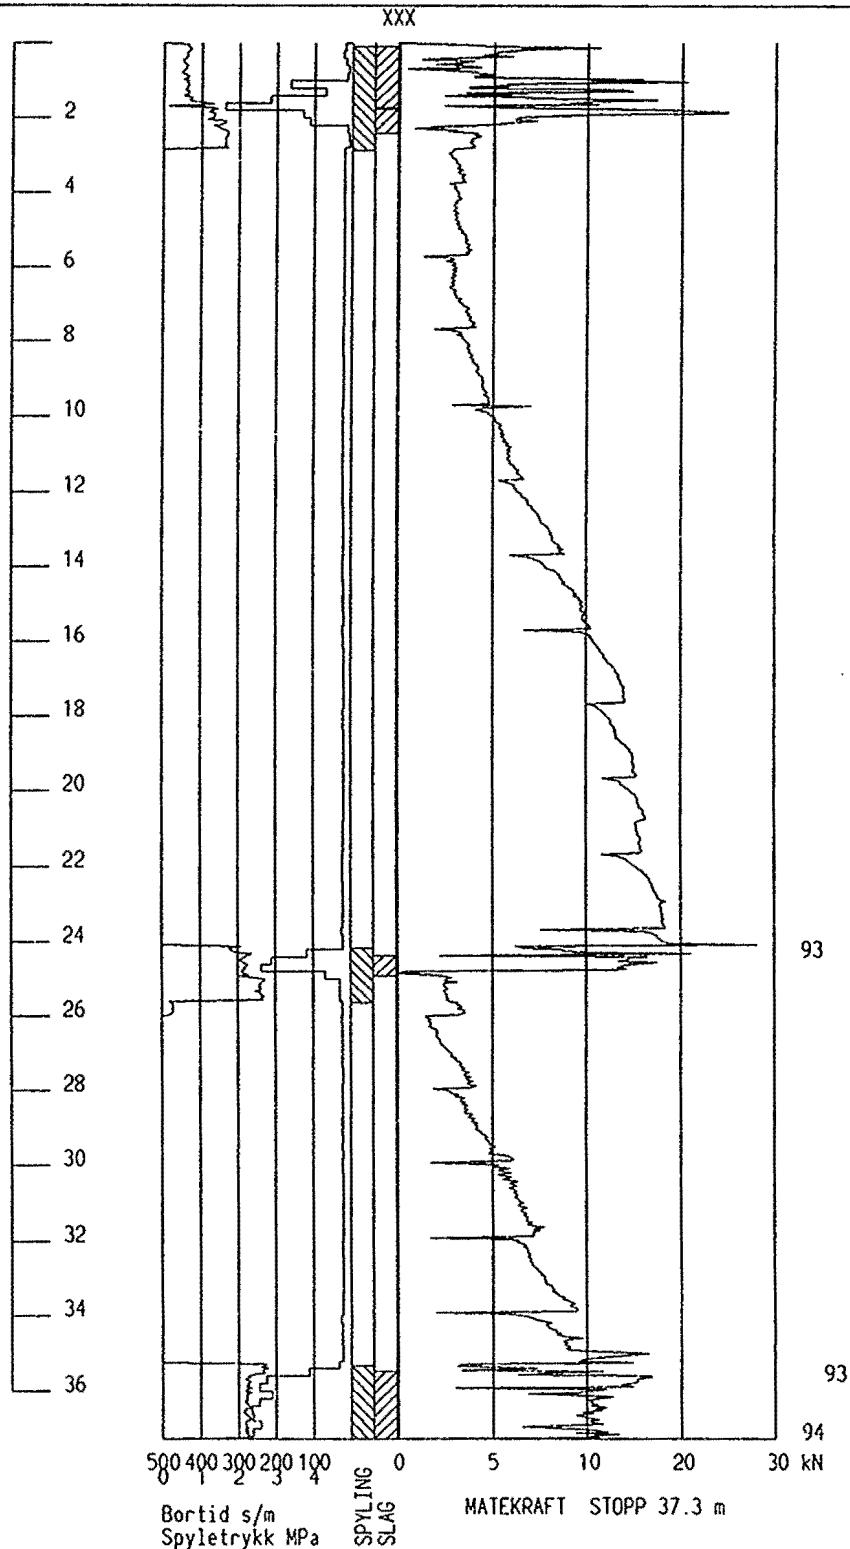


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 4	Høyde
Prosjektnavn Norbygatekvartalet	Dato 1997-03-17	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 1504
	Fil: R3000.STD	

Bilag 7

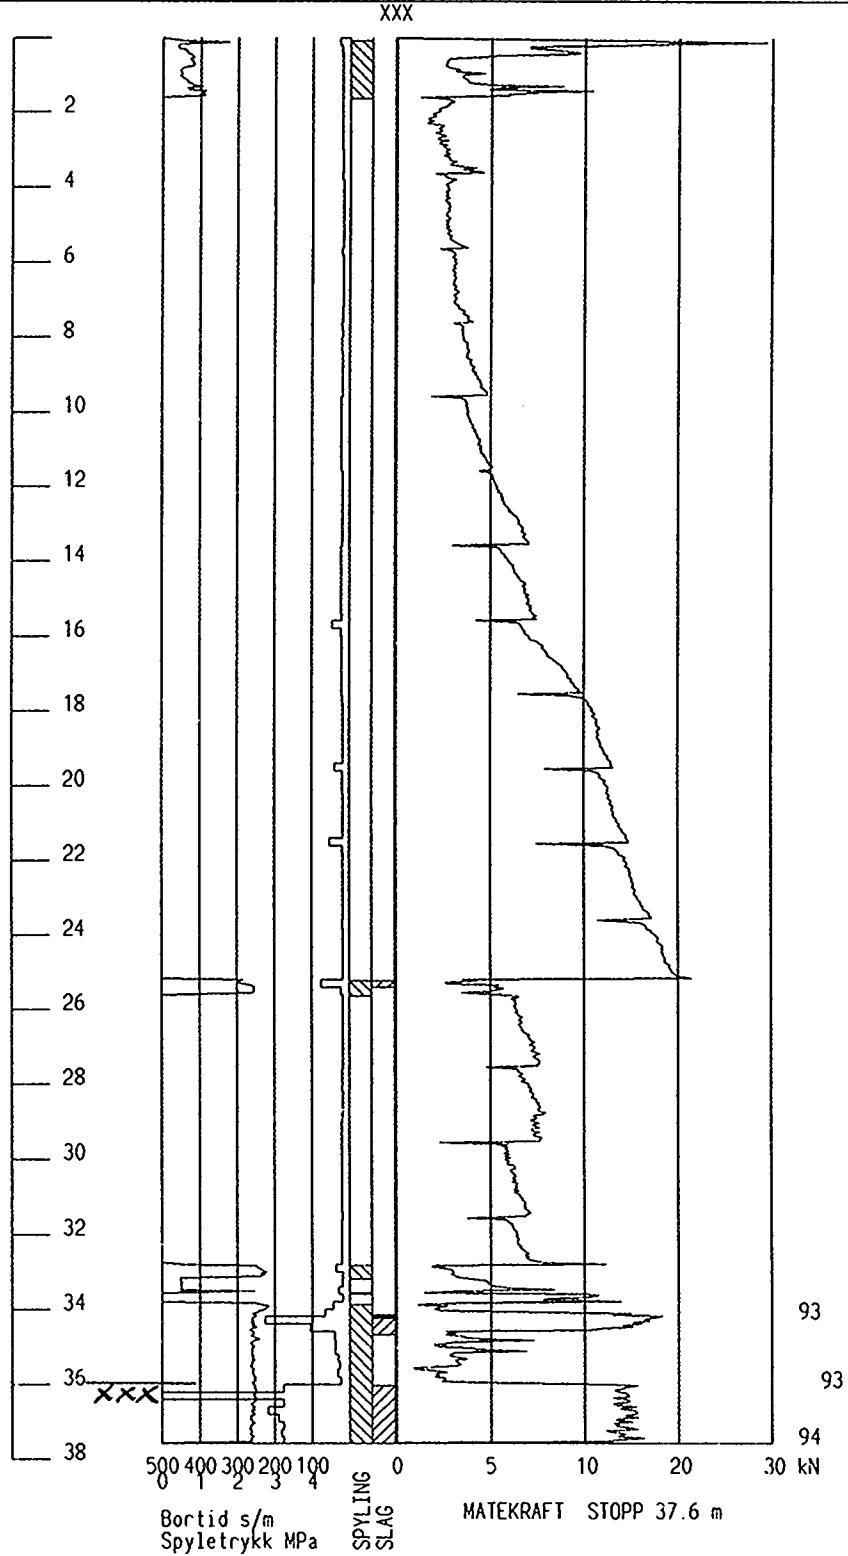


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 5	Høyde
Prosjektnavn <u>Norbygatekvartalet</u>		Dato 1997-03-19
Firmanavn <u>Oslo vann- og avløpsverk</u>		Målestokk 1:200
		Side 1 (1)
		Fil: R3000.STD

Bilag 8/17

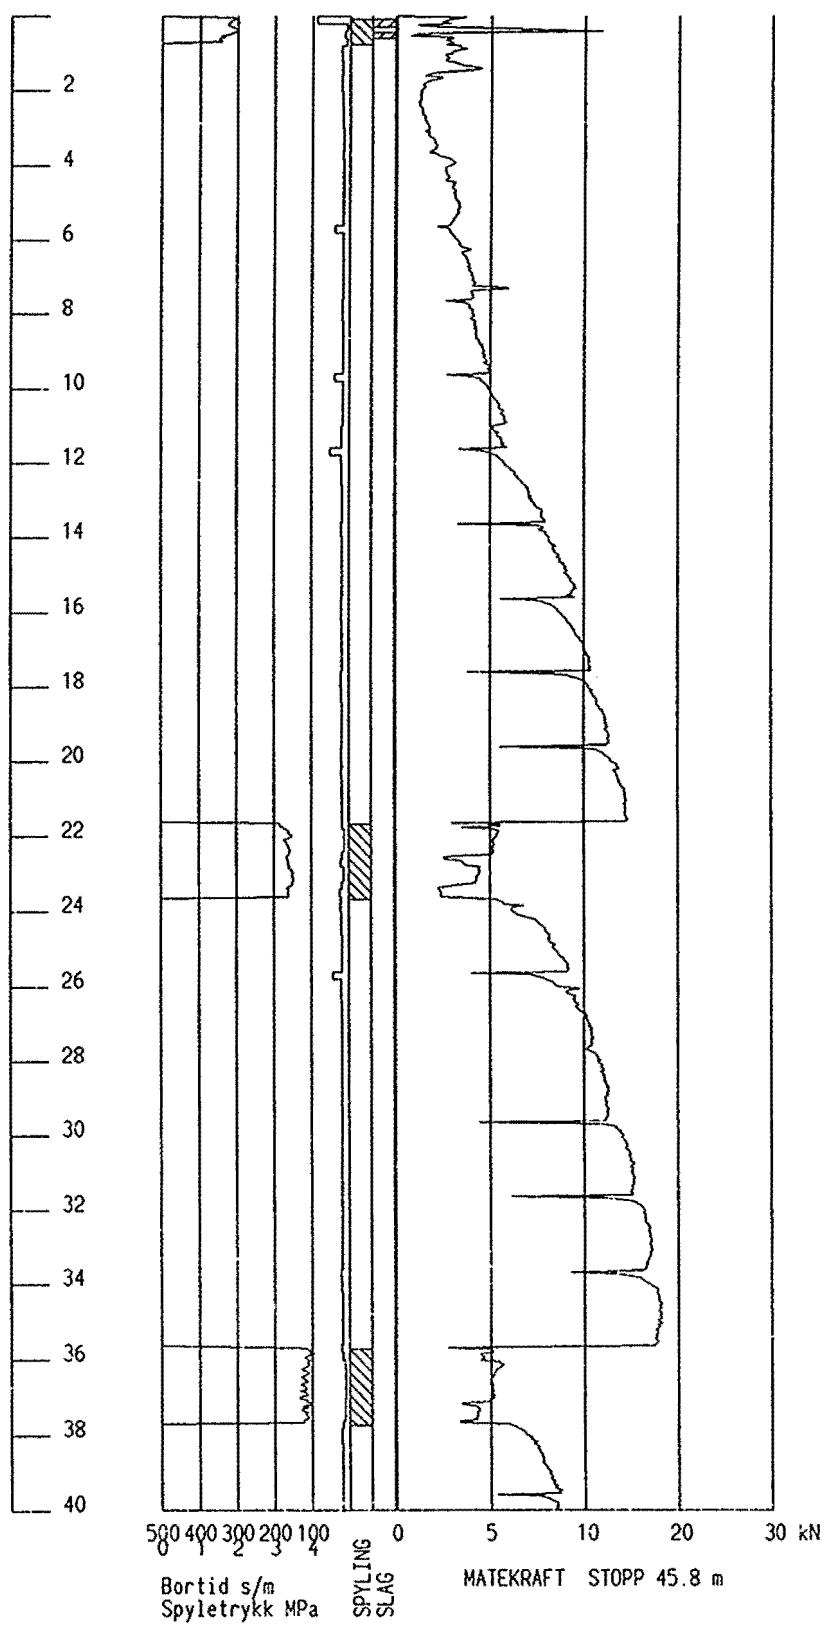


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 6	Høyde
Prosjektnavn Nordbygatekvarтаlet	Dato 1997-04-01	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (2)	Hålnr (GP) 1516
	Fil:	R300006.STD

Bilag 8B

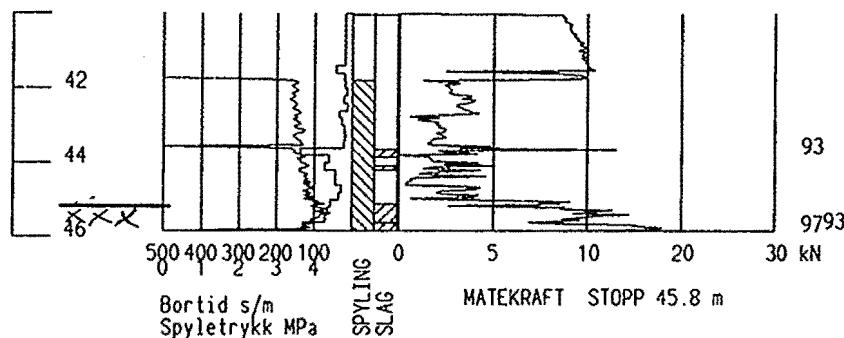


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 6	Høyde
Prosjektnavn Nordbygatekvarteret	Dato 1997-04-01	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 2 (2)	Hålnr (GP) 1516
	Fil: R300006.STD	

Bilag 9

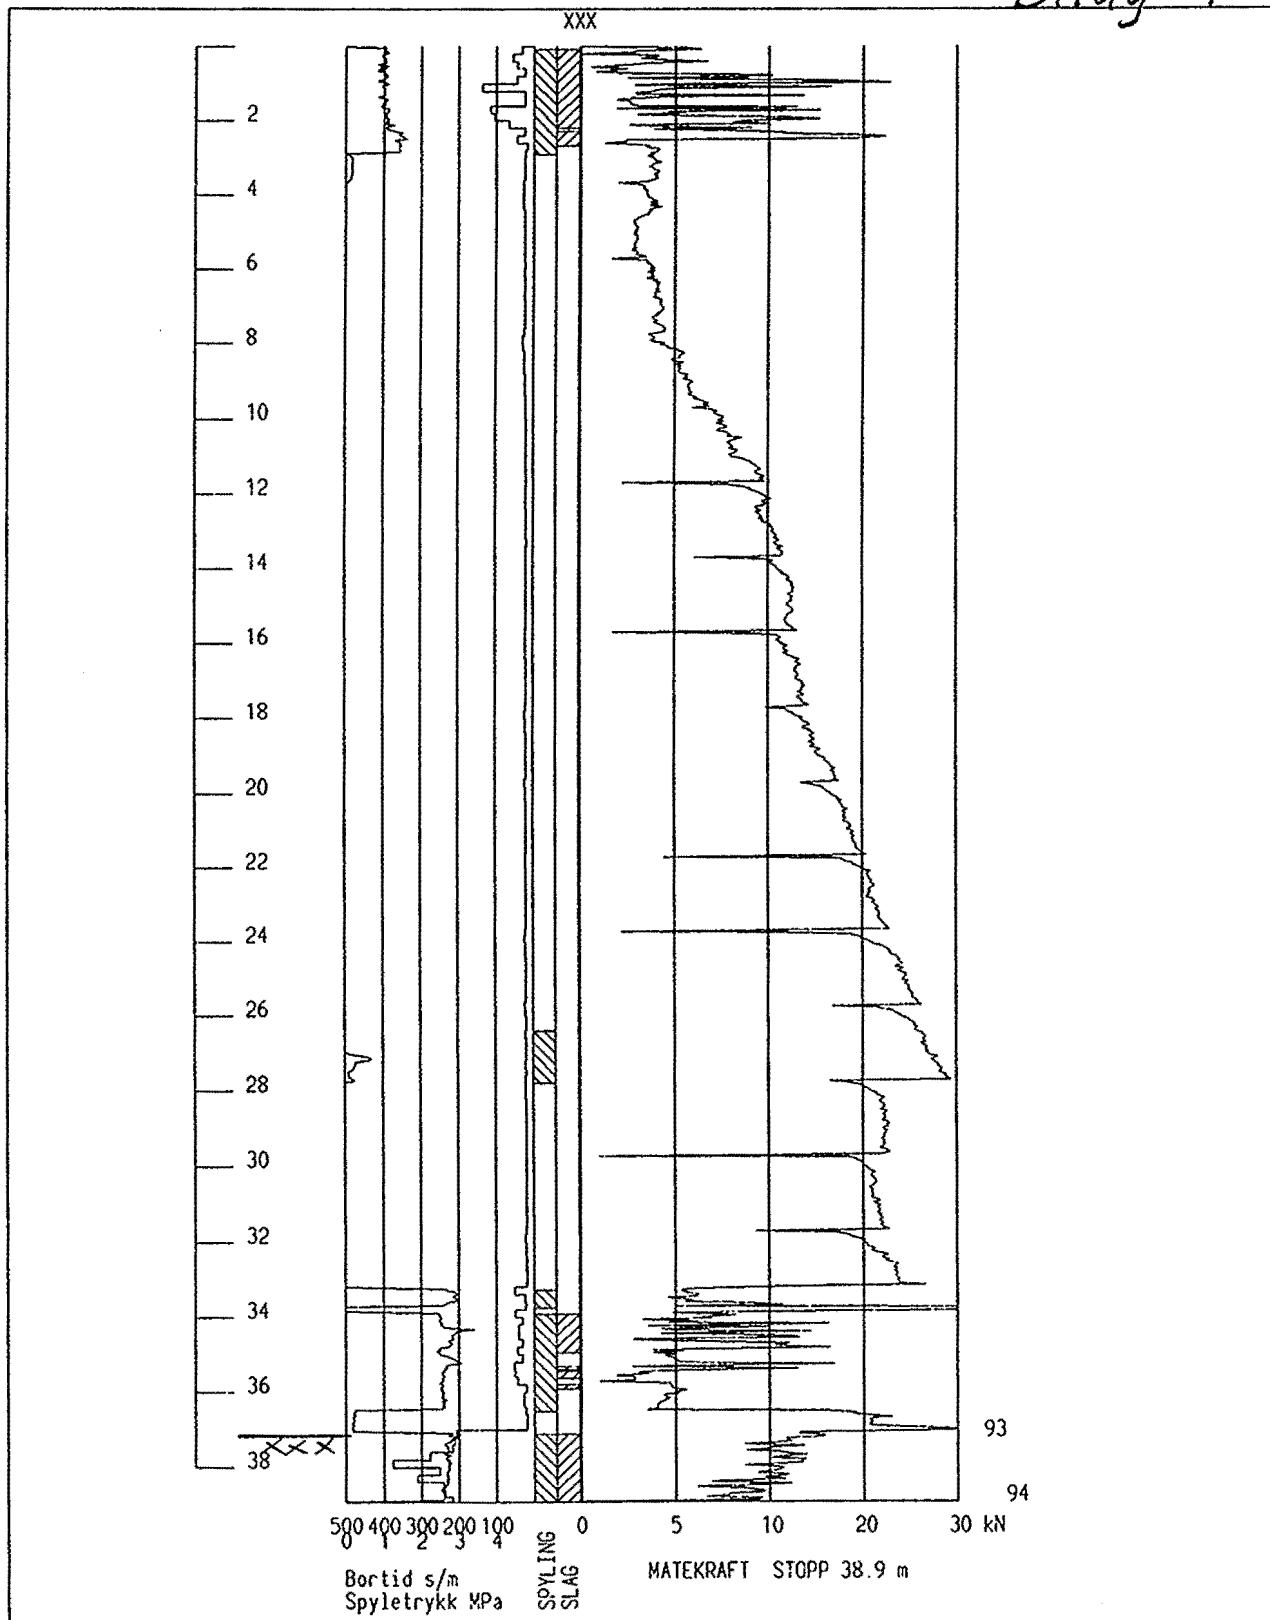


Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 7	Høyde
Prosjektnavn Norbygatekvartalet	Dato 1997-03-19	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 1506
	Fil: R3000.STD	

Bilag 10

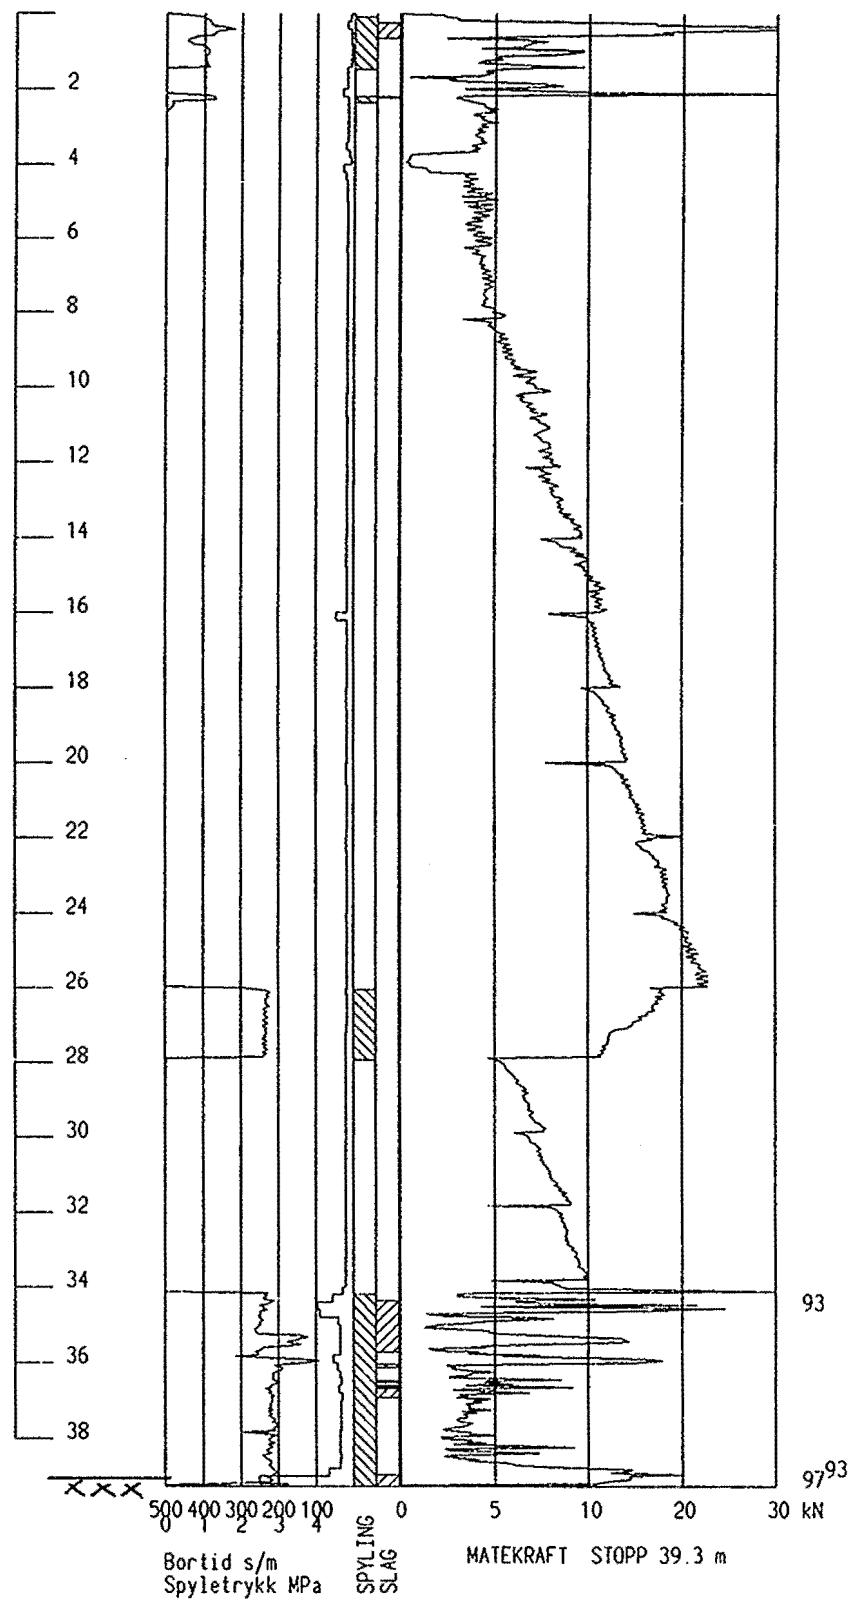

Prosjekt R-3000	Identifisering Totalsondering nr 8	Høyde
Prosjektnavn Nordbykvartalet	Dato 1997-03-14	Målestokk 1:200
Firmanavn Oslo vann- og avløpsverk	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 1503
	Fil: R3000.STD	

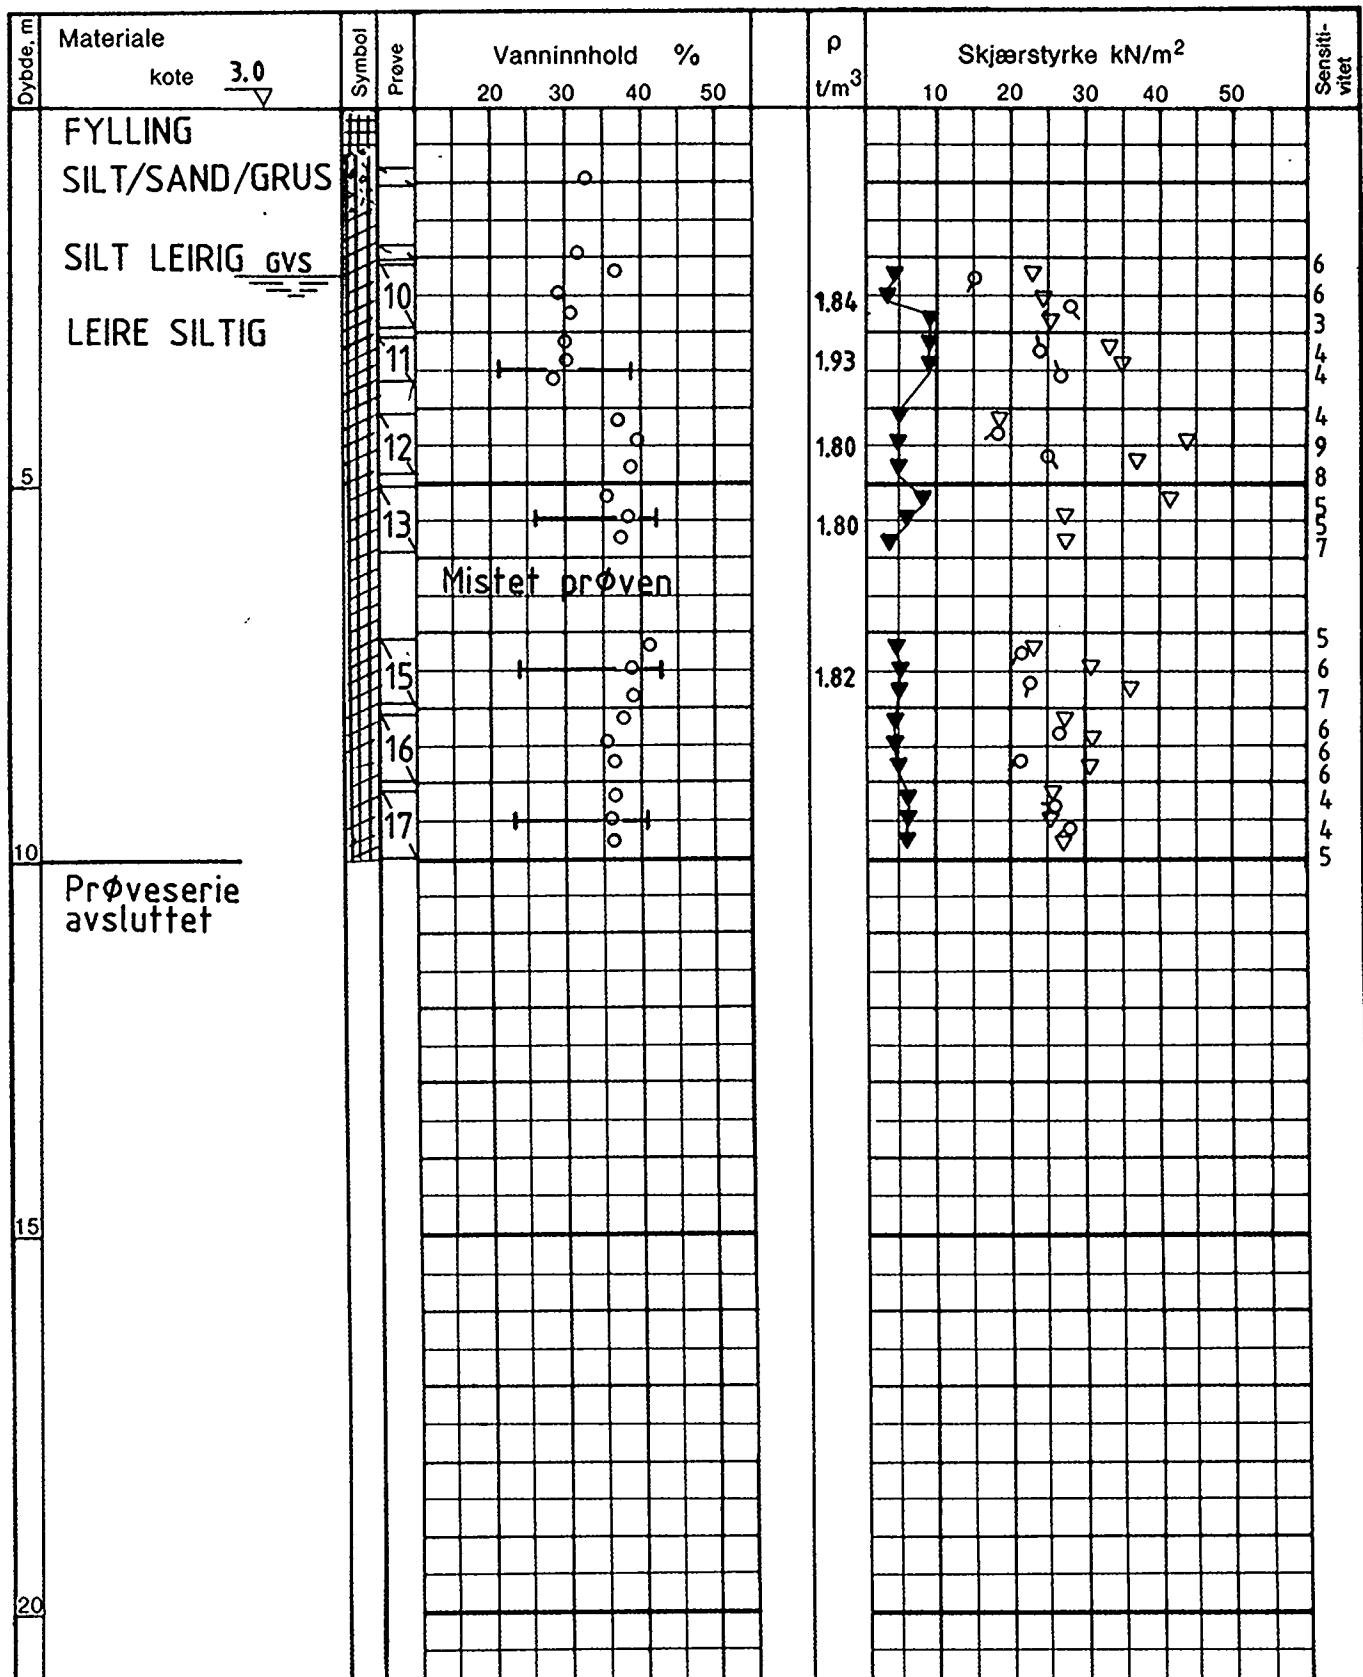

GV : grunnvannstand

Ø : ödometer

T : treaksialforsøk

K : kornfordeling

○ naturlig vanninnhold

— (W_p) plastisitetsgrense— (W_L) flytegrense

ρ densitet

○ enaksialt trykkforsøk

15—○—5 bruddeformasjon %

10 ▽ konus uforstyrret

▼ konus omrørt

+ vingebor

BORPROFIL
NORBYGATEKVARTALET

Type boring Prøveserie 54mm

Tegn. K. T Dato 18.04.97

Dato boret 02.04.97

Kartref.




OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

1

Boring nr. Undergr. Kart.

Tegn. nr.

3000-01

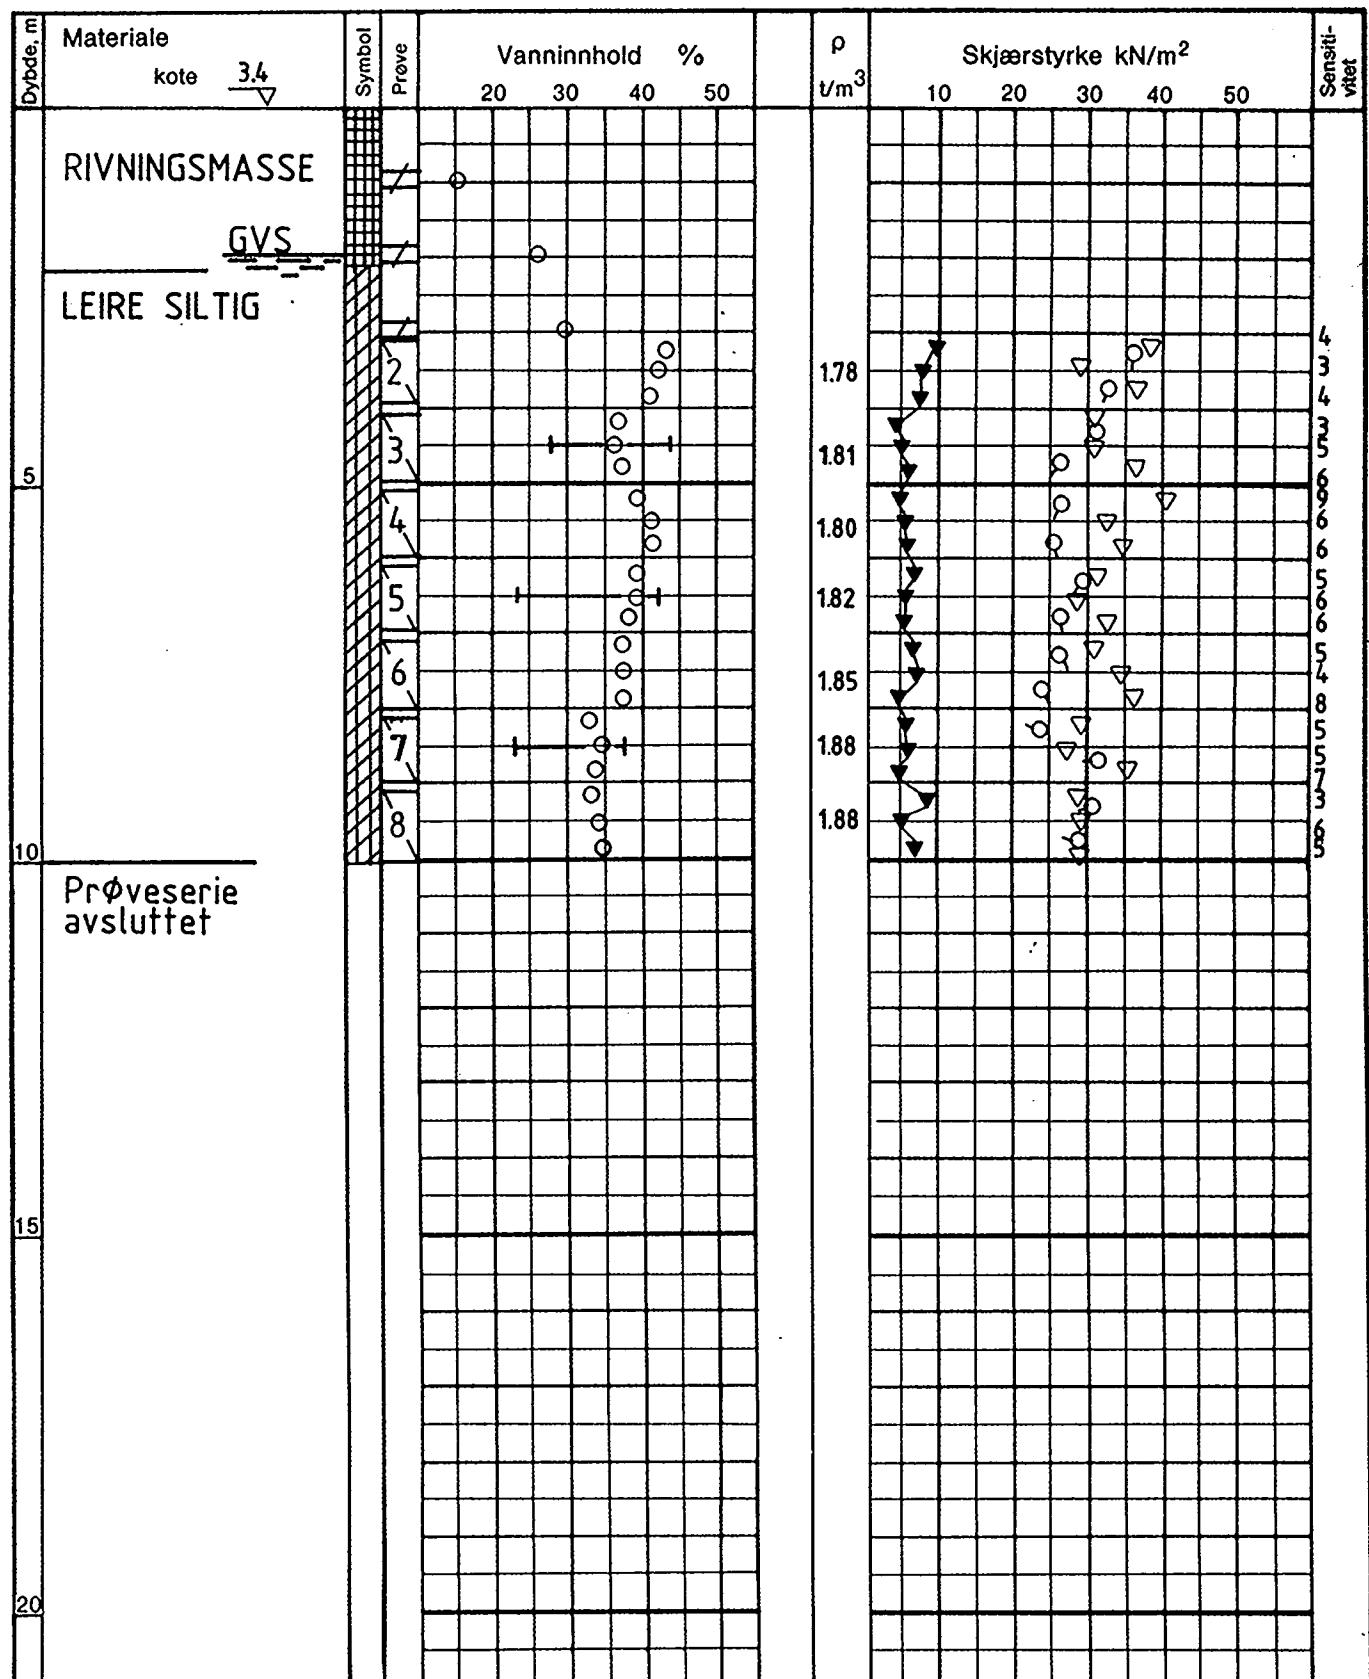

GV : grunnvannstand

ODO : Odometer

T : treaksialforsok

K : kornfordeling

11

○ naturlig vanninnhold

$\text{--- (W_u) plastisitetsgrense}$

→ (W₁) flytegrense

ρ densitet

○ enaksialt trykkforsøk

15-5 bruddeformasjon %

10 konus uforstyrret

▼ konus omrört

BORPROFIL NORBYGATEKVARTALET

Type boring Prøvetaking 54mm

Dato boret 17.04.97

Tegn. K


Dato 17.04.97



OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor


NORBYGATA 43

NORBYGATA 45

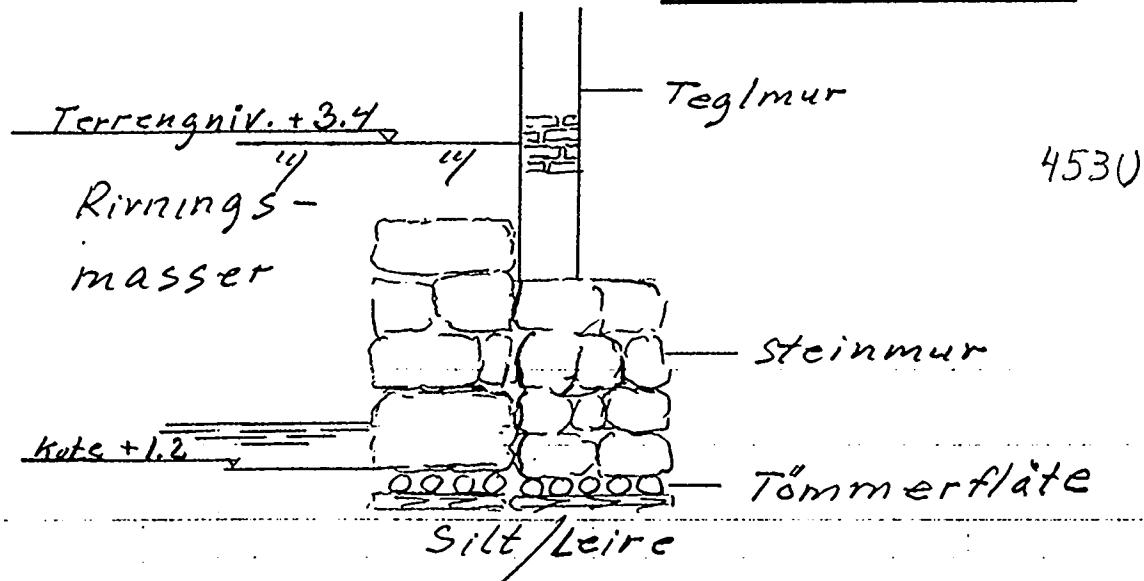


INSPEKSJONSGROP I

GRØNLANDSLEIRET 8

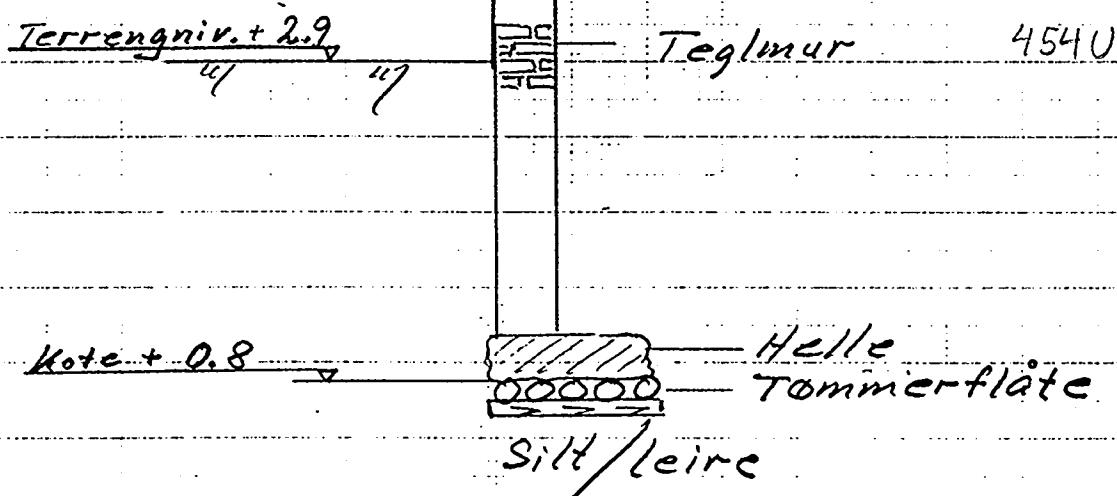

INSPEKSJONSGROP II

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato	
NORBYGATEKVARTALET Fundamentsnitt/inspeksjonspkt.					Tegn.	Dato
					Målestokk	Kartref.
					1:50	
					Tegn. nr.	
					3000-03	
		OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor				

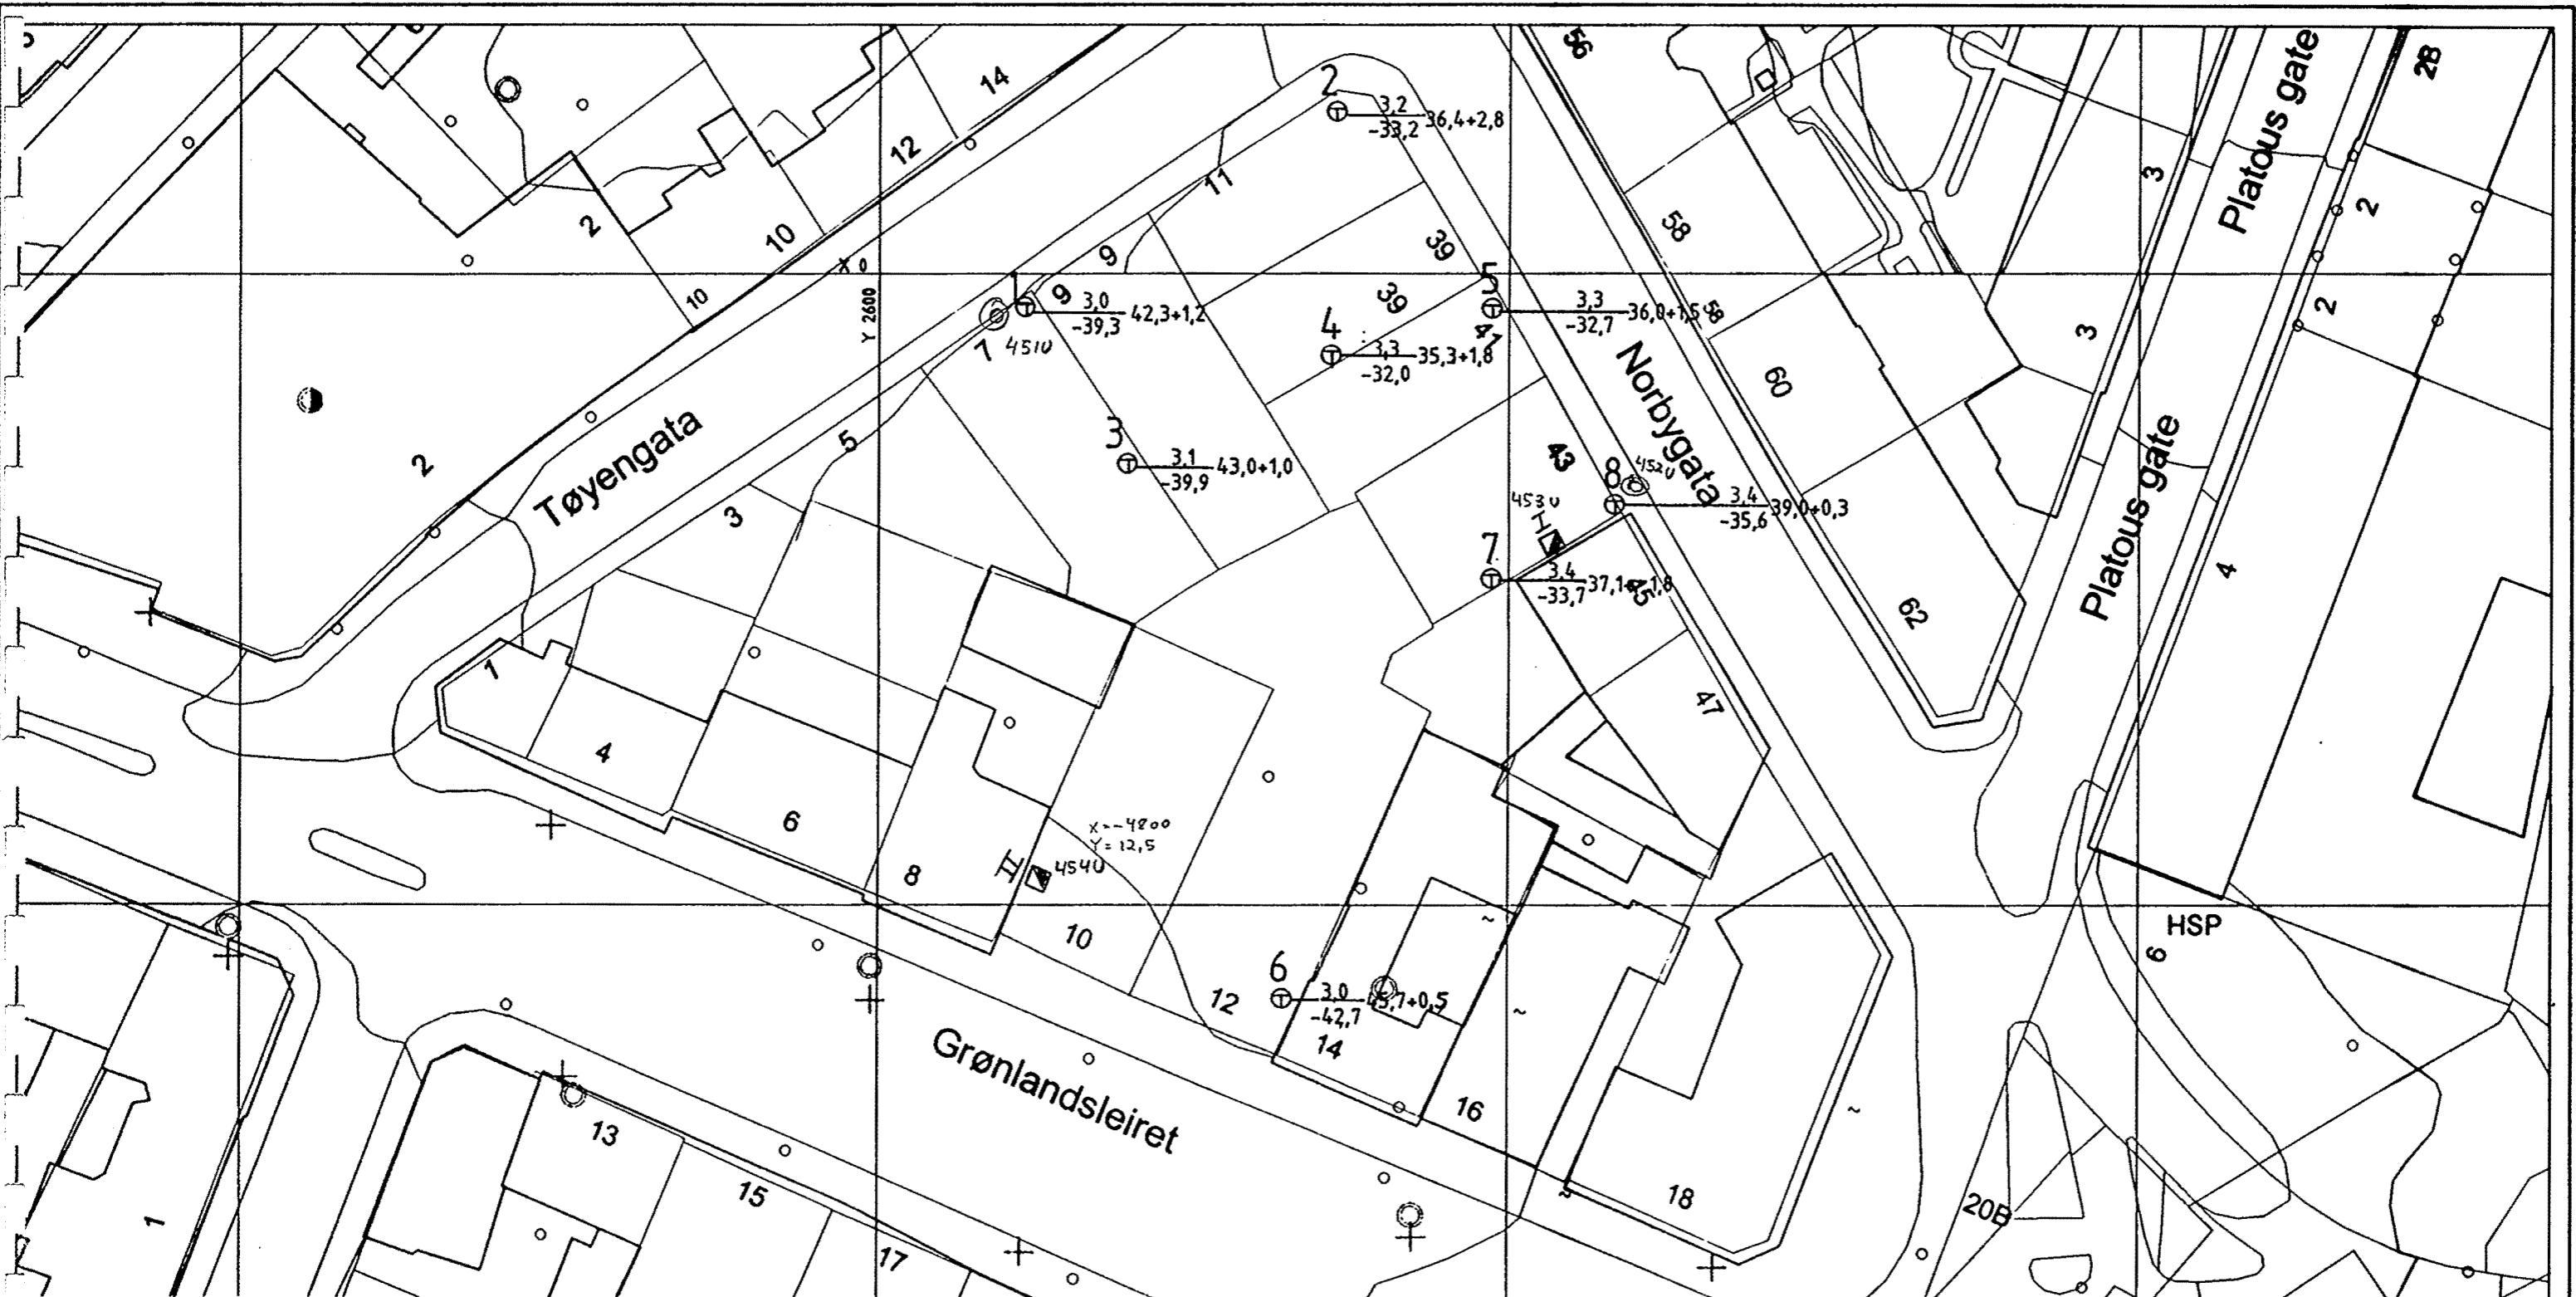

Tegnforklaring

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ① 1230 Totalesondering | 1111 Prevegrop |
| ○ 1238 Enkel sondering | 1112 Preveserie |
| ★ 1232 Fjellkontrollboring | 1113 Skovboring |
| ~ 1233 Borpunkt avsl. Issemasser | + 1115 Vingeborning |
| ● 1235 Dreiesondering | Terrenkote
Ant. fjellkote |
| ◆ 1236 Dreietrykksondering | Boredybde |
| ▲ 1239 Fjell i dagen | |



Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato
					Tegn. T.S. 17.04.97
NORBYGATAKVARTALET Situasjons- og borplan					Målestokk Kartref.
					1:500 SO D1
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor					Tegn. nr. 3000-04