SO: C 2 II

GRUNNUNDERSØKELSER

Observ.bok nr. 6 side 1-2
Lab.bok nr. 45 side 6-25
Borhull nr. 2.

Boringsplass Bispehavna, Prof E-E, Borhull nr. 2

Terrengkote: ..... m. **Bunnkote:** −1.9 m. **Fjellkote** −48.1 m.

Kote	V	F	H_1	H_3	H_3/H_1	K	O	K_o	pH	Gl.t.	γ	Anmerkninger
												Fra bunn til kote −9.0 er det sagflis med mange hårde grusklog, umulig å få prøver før på kote −9.0 m.
−9.0	56.0	(38)	9.0	79	9.8	(2.0)	1.5	(1.8)	7.0		1.71	Melsand, finmoig og leirhld.
−10.0												Prøven mistet
−11.0	53.0	(41)	8.6	100	11.6	(2.6)	1.5	(2.3)	7.0		1.78	Leire med mosandgrupper
−12.0	52.7	(44)	11	113	10.3	(2.8)	1.4	(2.6)	7.0		1.79	Leire, melsandig
−13.0	50.6	(39)	12	79	6.6	(2.0)	1.2	(1.8)	7.0		1.85	Meget grov leire
−14.0	50.8	42	15	144	9.6	3.5	1.7	3.1	7.0		1.82	Grov leire
−14.8	53.1	45	14	104	7.4	2.6	1.4	2.4	7.0		1.80	Grov leire
−16.0	53.0	47	20	153	7.7	3.6	1.2	3.3	7.5		1.82	Leire
−17.0	52.2	49	33	179	5.4	4.1	1.2	3.8	7.5		1.84	Leire
−19.0	45.4						2.1		7.5		1.92	Mosand m/skikt av leire
−21.0	55.3	54	28	153	5.5	3.6	1.0	3.4	7.5		1.80	Leire
−23.0	41.9	35	34	230	6.8	4.8	0.8	4.5	7.5		1.84	Leire
−25.0												Prøven mistet
−27.0	47.0	43	44	220	5.0	4.7	1.0	4.4	7.5		1.92	Leire
−29.0	48.1	43	38	202	5.3	4.5	Sp	4.5	7.5		1.92	Leire
−31.0	49.6	49	55	220	4.0	4.7	Sp	4.7	7.5		1.89	Leire
−33.0	48.8	44	38	202	5.3	4.5	Sp	4.5	7.5		1.90	Leire
−35.0	43.2	34	33	172	5.2	4.0	Sp	4.0	7.5		1.97	Leire med sandkorn
−37.0	45.6	40	44	189	4.3	4.3	0	4.3	7.5		1.95	Leire
−39.0	43.4	34	37	189	5.1	4.3	Sp	4.3	7.5		1.97	Leire
−41.0	52.0	50	37	281	7.6	5.4	Sp	5.4	7.5		1.84	Leire
−43.0												Prøven mistet
−45.0	48.3	41	27	184	6.8	4.2	Sp	4.2	7.5		1.89	Leire

Grafisk opptegning av prøveresultater.

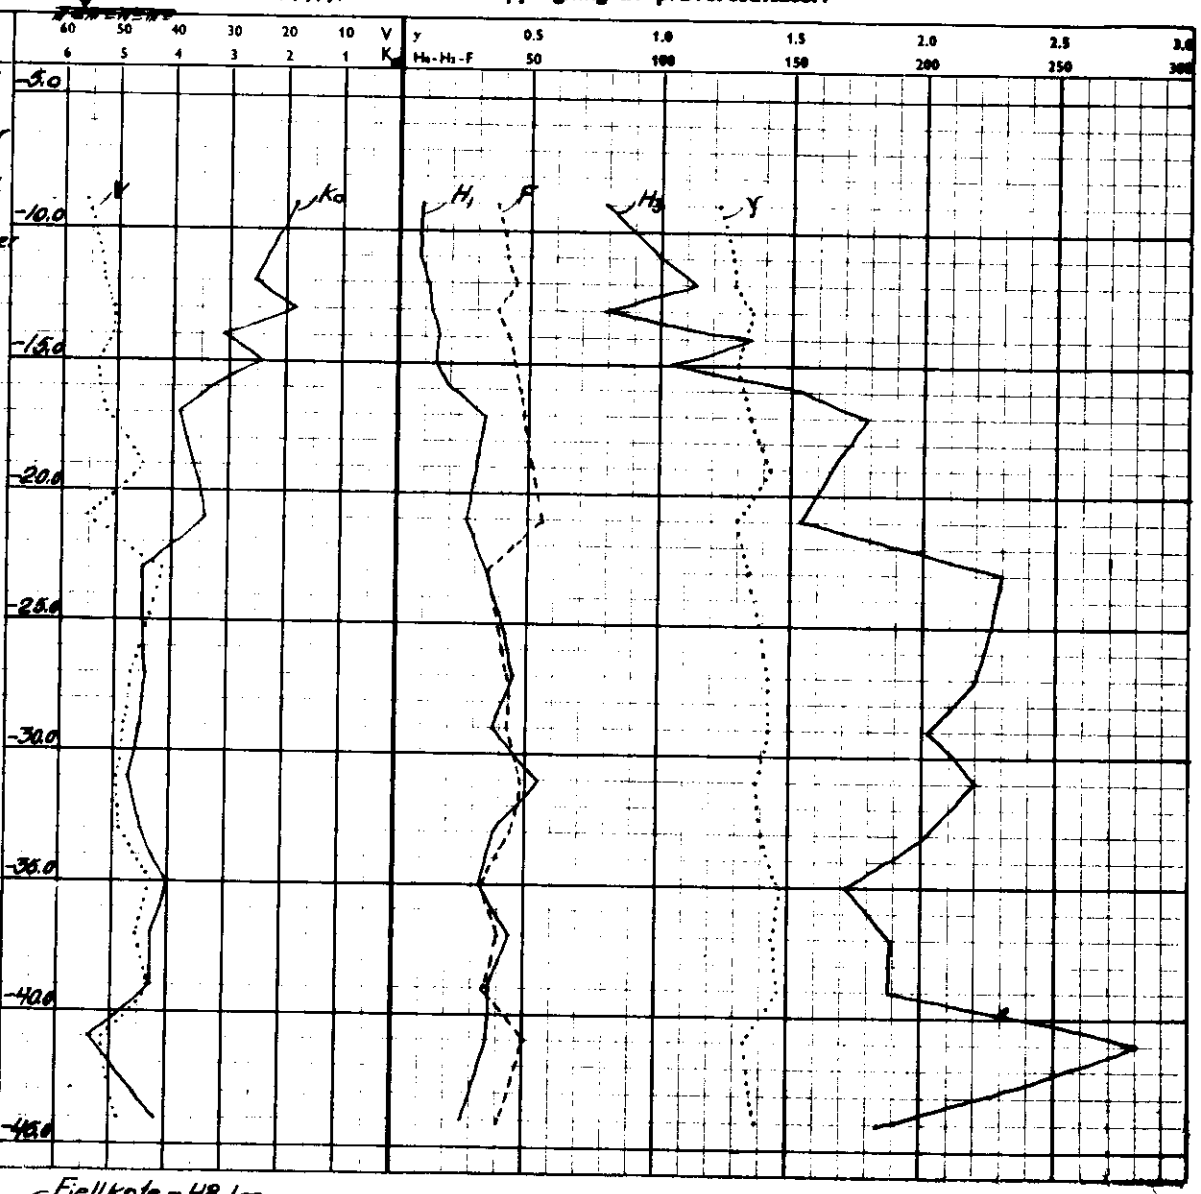

V = vanninnhold i volumprosent
F = relativ fukthet
H_1 = relativ fukthet i omrørt prøve
H_3 = relativ fukthet i uomrørt prøve
K = [illegible] i volumprosent av [illegible]
K_o = [illegible] i tonn pr. m² [illegible] i f.t. [illegible]
pH = [illegible] (< 7 sterk syrekjelder, > 7 svakt basisk reaksjon)
Gl.t. = [illegible] i volumprosent av [illegible]
γ = [illegible] i tonn pr. m³

Arbeidet utført for: Oslo havnevesen

tegn nr.: 1023

Oslo, 9 mars 1944

2/3 N

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL