403U

NV: A3 IV

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Lukking av Majorstubekken

Hull: 55 + 15 Bilag: 3
Nivå: Oppdr.: R-328-59
Pr. ϕ: 55 mm Dato: 1-2-57

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok
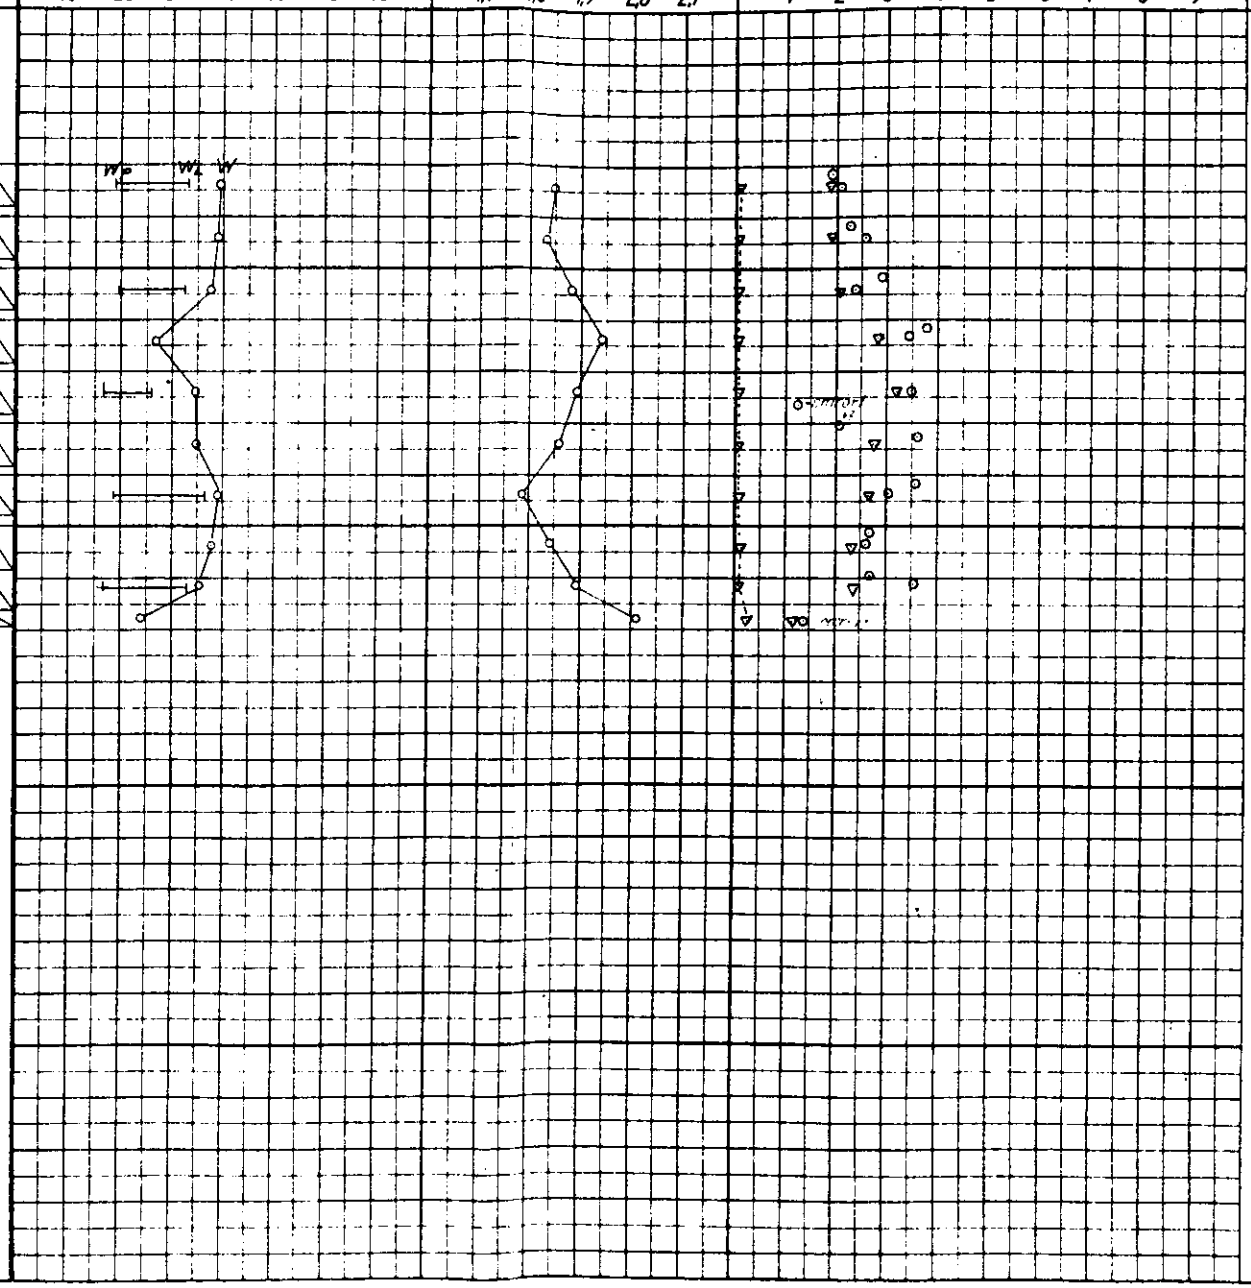
Dybde	Jordart	Sign.	Pröve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Skovlet						
	fyllmasse, koksgrus og murstein						
	Leire, kvikk, humus, litt skjellrester						15
5							24
	Leire, m. kvikk, humus, sand og gruskorn.						41
	Leire, kvikk, sand og gruskorn						70
	Leire, m. kvikk, siltig, sandig, noe grus, skjellrester, noen sprekker						107
	Leire, m kvikk, noe sand og grus, enk steiner, sprekker						92
	Leire, m kvikk, sand, grus, tykt siltsjikt						33
10	Leire, m. kvikk, sand og grus, en stein siltsjikt						21
	Leire, kvikk, litt grus og sand et siltsjikt						22
	Leire, noen sandkorn, noen siltsjikt						5
	Leire, siltig, sandig, litt grus						
	Ant fjell						
15							
20