HAUKELID 70-71 PLAN 3

414H NOC3

PRØVEHULL NR. 1

Nr	JORDART	Vannprosent av TØRR SUBST.	Vannprosent av TOTAL SUBST.	Vannprosent av VOLUM	H_1	H_3	PRØVE-TYPE
1	FYLLING						
2	"						
3	"						
4	"						
5	"						
6	OPPFYLT LERE.	6.5	27.5	37.9.	150.	508.	53.
7	TØRSKORPE LER.	7.4	18.0.	21.9.	201.	526.	54.
8	Dº	7.4	10.4.	25.1	120.	526.	51
9	Dº	7.4	13.5.	24.2.	100.	526.	52
10	LERE	5.4	22.8.	29.6	58.6	261.	25.
11	Dº	4.3	24.4.	32.8.	36.5	189.	39.
12	Dº SPARSETE GRUNNORN	4.5.	21.5	27.1.	50.7.	202.	55
13	Dº. "	3.5.	24.1.	31.7	20.2.	150	55

Diagram: Løs lere H_1<150; Middels fast H_1=150-200; Meget fast ler H_3>200

MERK
LEREN FRA PRØVEHULL 1 HVIS EGENSKAPER ER FREMSTILLET I OVENSTÅENDE DIAGRAM KAN TAALE EN TRYKKPÅVIRKNING AV 25 KG PR. CM².

PRØVEHULL Nº 1

Nr	JORDART	Vannprosent av TØRR SUBST.	Vannprosent av TOTAL SUBST.	Vannprosent av VOLUM	H_1	H_3	PRØVE-TYPE
1	FYLLING.						
2							
3							
4							
5							
6							
7	TØRSKORPELER	5.1	18.6.	23.2	403.	625.	37
8	Dº	11.7	22.3.	28.0.	150.	350.	41.
	Dº	11.2	22.9.	29.8	188.	1250.	43
9	Dº	9.1.	25.1.	30.0	124.	625.	41.
10							
11	LERE	3.5	27.6.	38.6	47.5	145.	42.
12	Dº.	3.3	21.0	26.6	12.1	150.	27
13	Dº.	3.5	23.3.	33.9	18.7	150.	37.

Diagram: Løs lere H_1<150; Middels fast H_1=150-200; Meget fast ler H_3>200

MERK
LEREN FRA PRØVEHULL 2 HVIS EGENSKAPER ER FREMSTILLET I OVENSTÅENDE DIAGRAM KAN TAALE EN TRYKKPÅVIRKNING AV 30 KG PR CM².

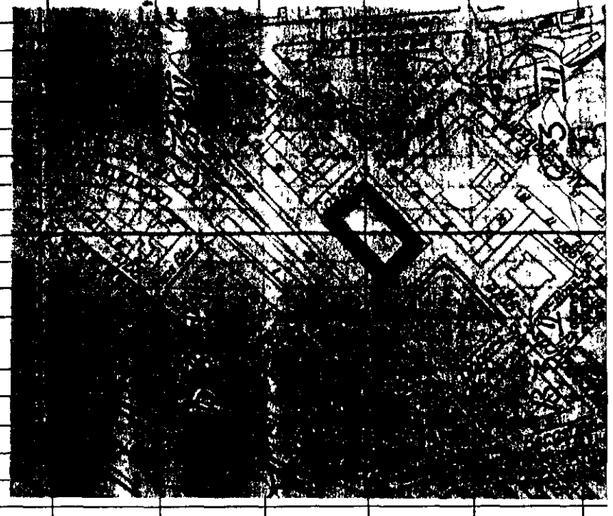

Presis beliggenhet av disse to prøver er ukjent pr. i dag. Derfor avmerket tilfeldigst på alle fire kvadranter. Situasjonsplan og profiler er på tgn. 70 og 71 som er kommet på avvei.

mai 86

GRUNNUNDERSØKELSE
PAA TOMT -
BJERREGAARDS GATE 5.
PLAN Nº 5.
MARS 1934