NO 08 3180

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: LEDNINSGRØFT I HAUGENSLETTVN.

Hull: 2 Bilag: 3
Nivå: ~ 128.5 Oppdr.: R-733
Ving: 65×130 Dato: April 66
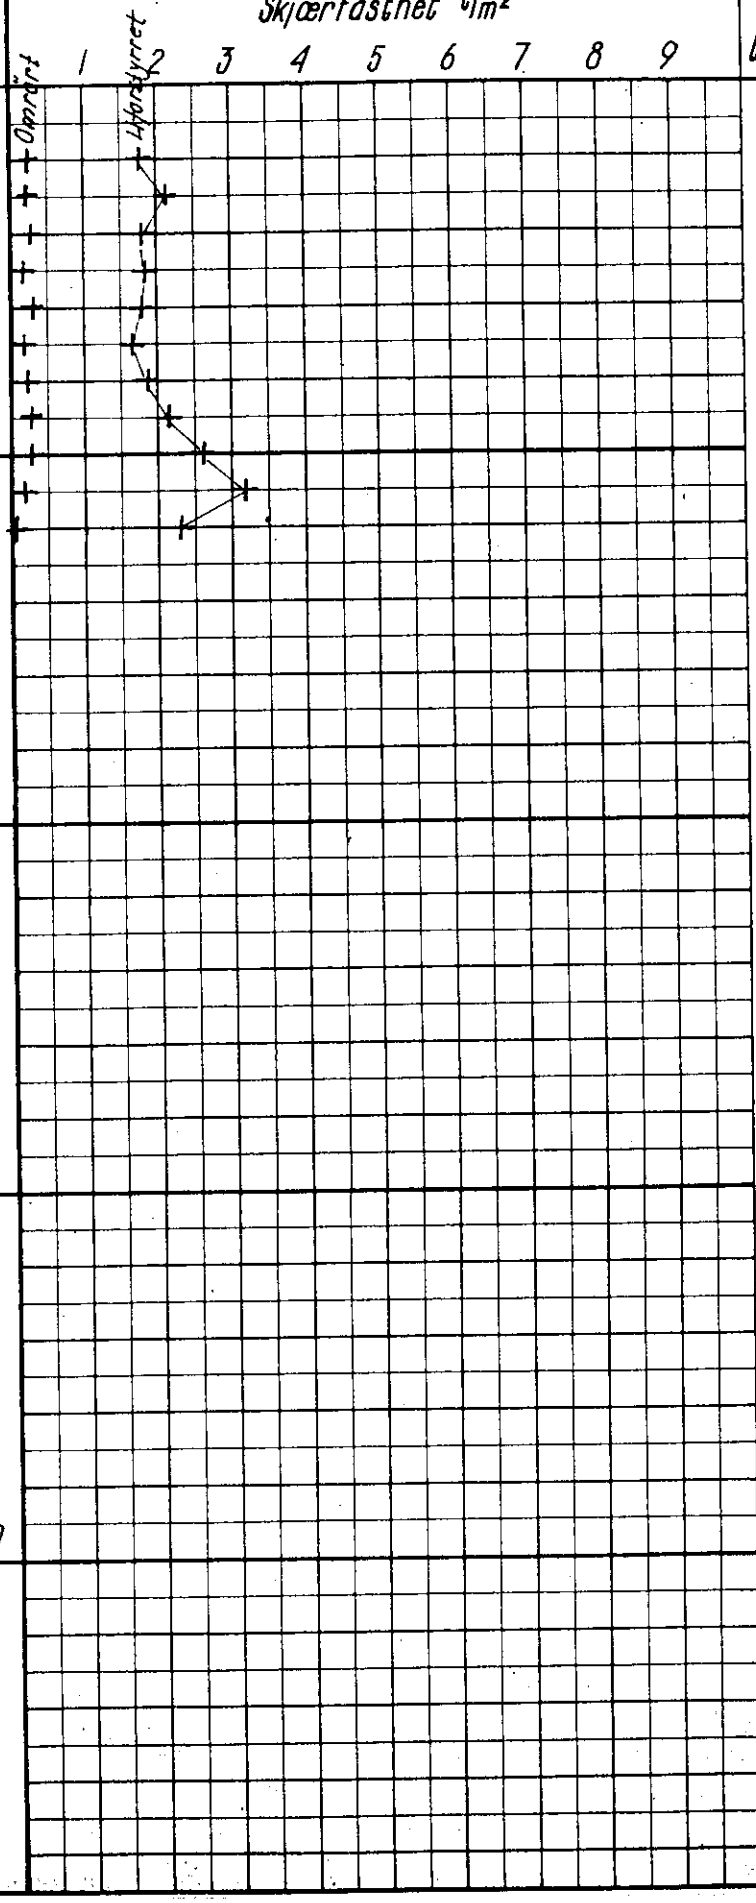
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (Omrørt / Uforstyrret)	Sensitivitet
			7
			8
			6
			11
			6
			9
			10
			9
	5		10
			15
			26
Sand, grus, stein Ikke fjell			
	10		
	15		
	20