305 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING SO: B1 III
Sted: Kontraskjæret

Hull: II Bilag: 6
Nivå: 9.28 Oppdr.: R-533
Ving: 55 × 110 Dato: Okt. 64
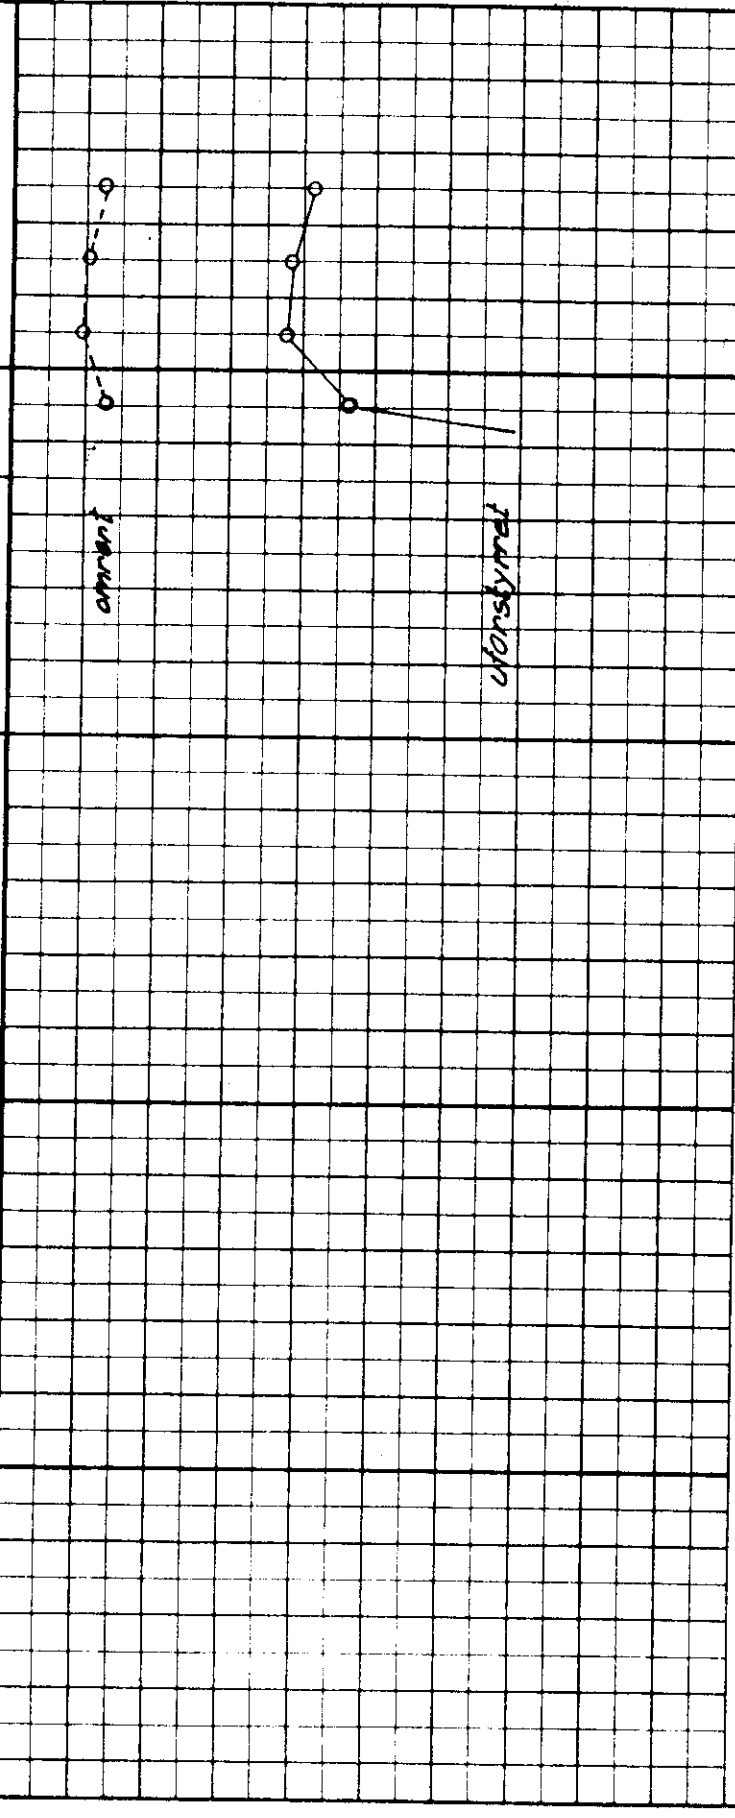
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	5		
Avsluttet. (hard masse)	10		
	15		
	20