NOD3 IV

4030

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: FALSENSGATE

Hull: 1 Bilag: 2
Nivå: 33.9 Oppdr.: R-738
Ving: 65 x 130 Dato: Febr. 66
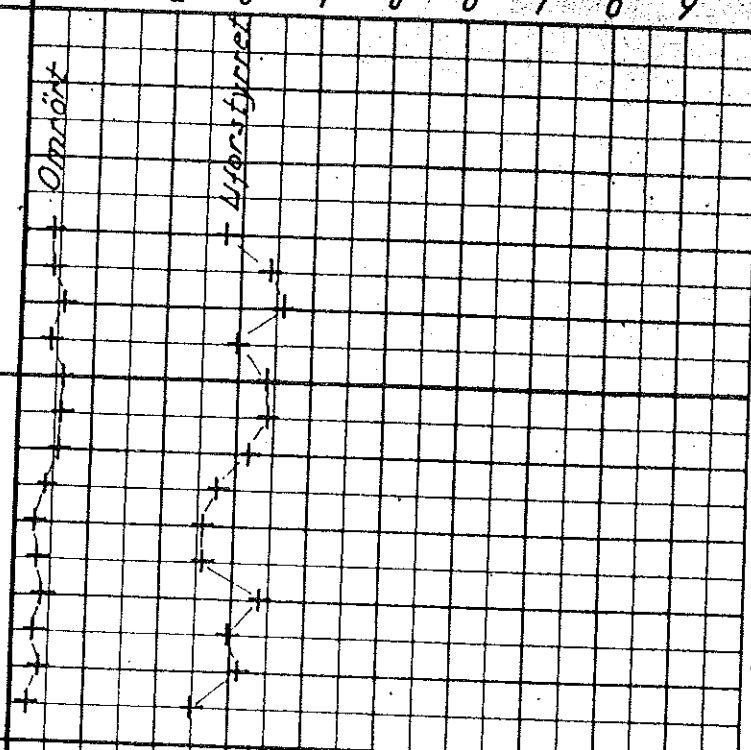
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
FYLLMASSE og TØRRSKORPE	?		
ANT. LEIRE	5		6 7 7 6 6 5 6 7 9 7 8 10 8 10
ANT. FJELL	10		
	15		
	20