2250

NO 11

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Tveten Turveiundergang.

Hull: 1 Bilag: 2
Nivå: Oppdr.: R-687
Ving: 65×130 Dato: Mai 65
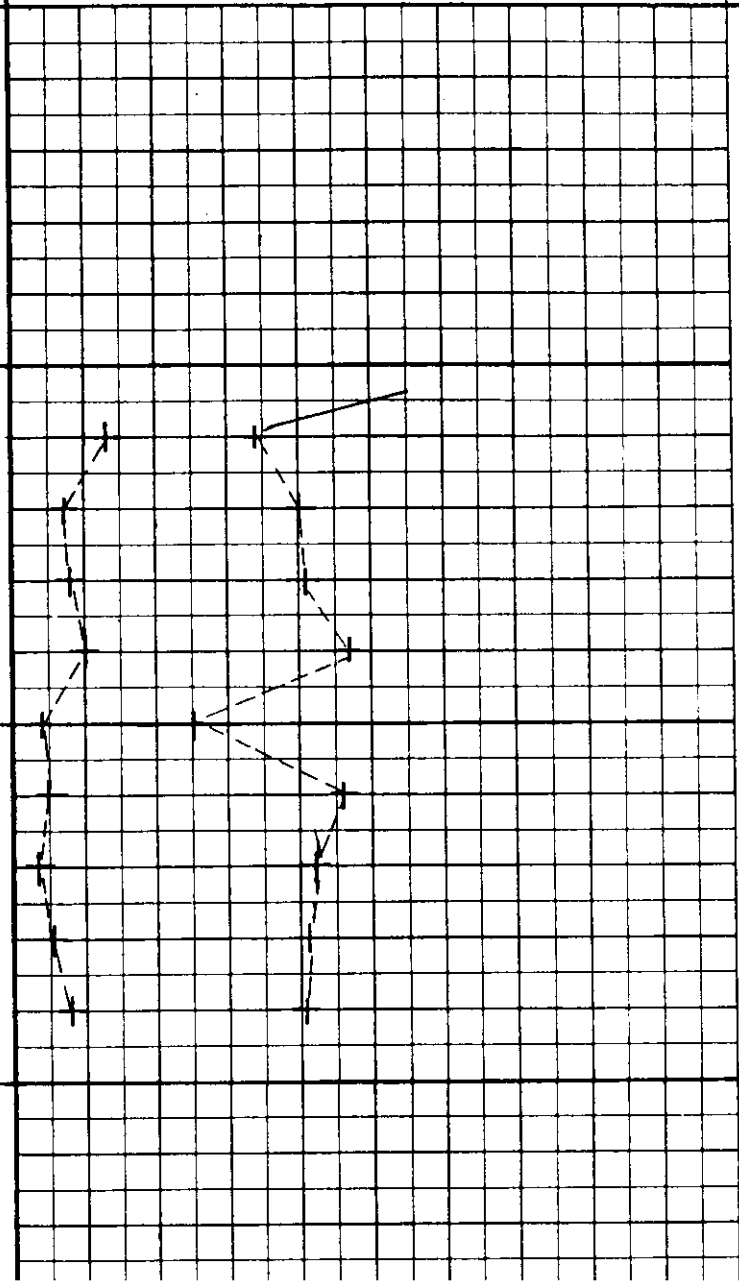
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Tørrskorpe og fast leire.	5		
Middelfast leire	10		3 6 5 5 6
	15		9 11 7 5
Avsluttet, hardt, mulig fjell