OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Smalvollen

Hull: 4 Bilag: 2
Nivå: 76 Oppdr.: R-674
Pr. ϕ: 54mm Dato: Juni 66

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
Flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	TÖRRSKORPELEIRE		24				2
	SKJELLRESTER		25				12
5			26				11
	LEIRE		27				11
			28				9
10			29				9
			30				7
			31				10
15			32				11
20							

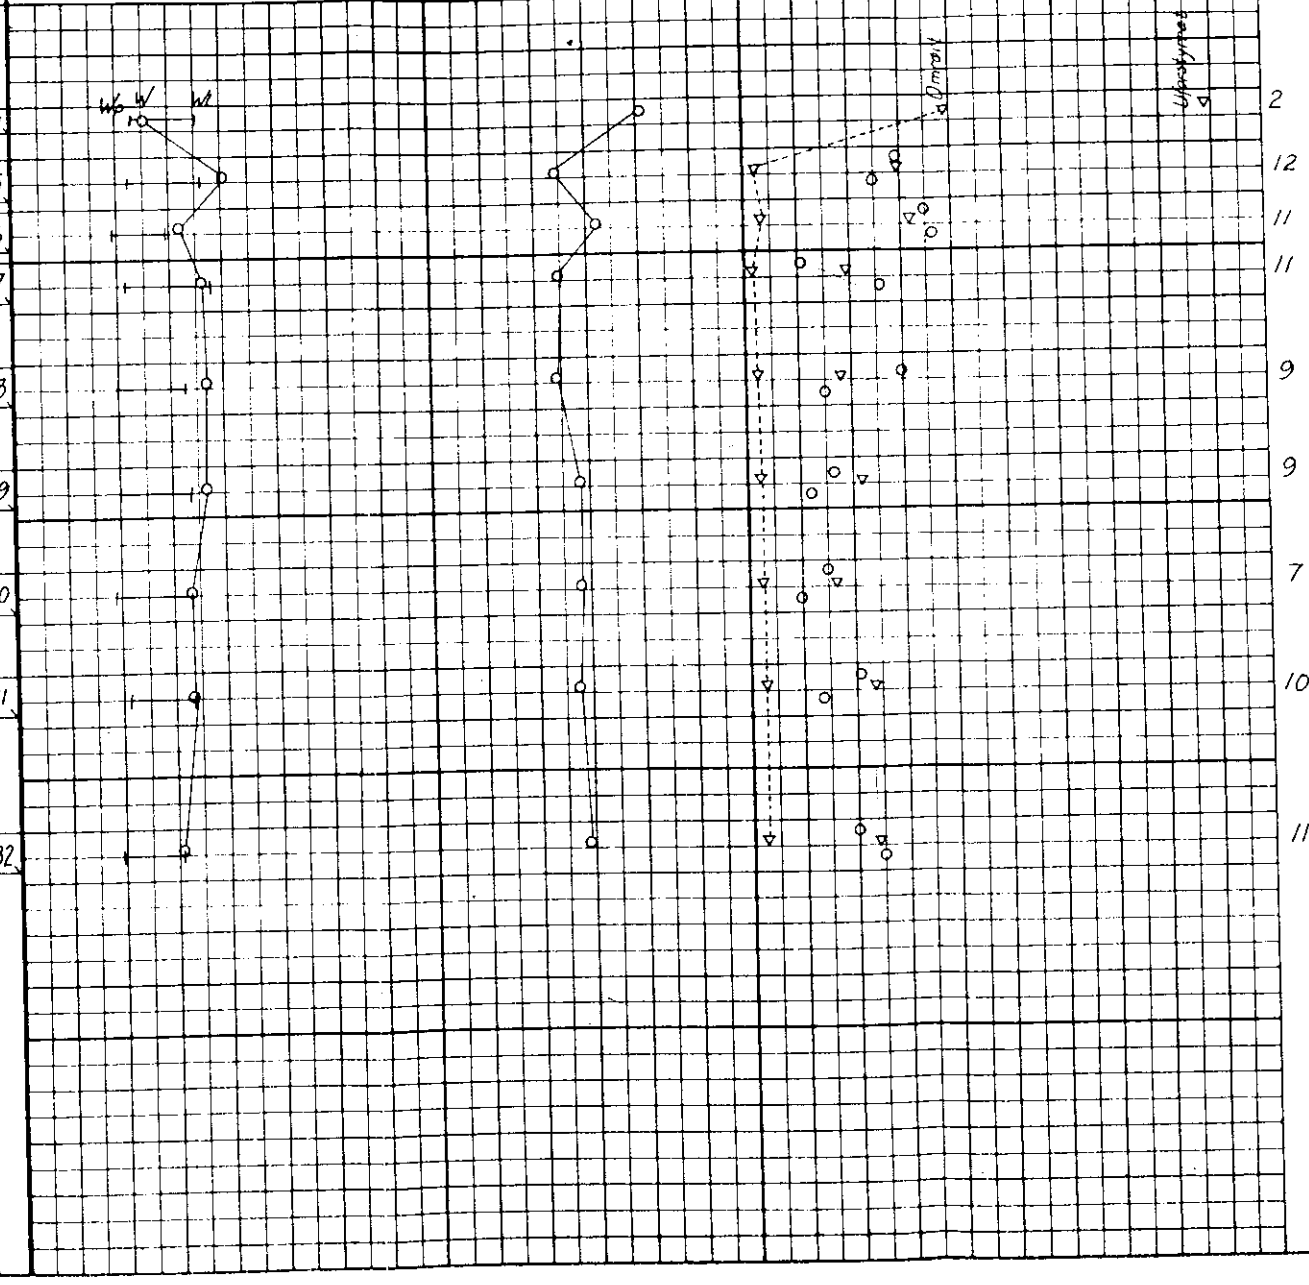

NO 2

313U