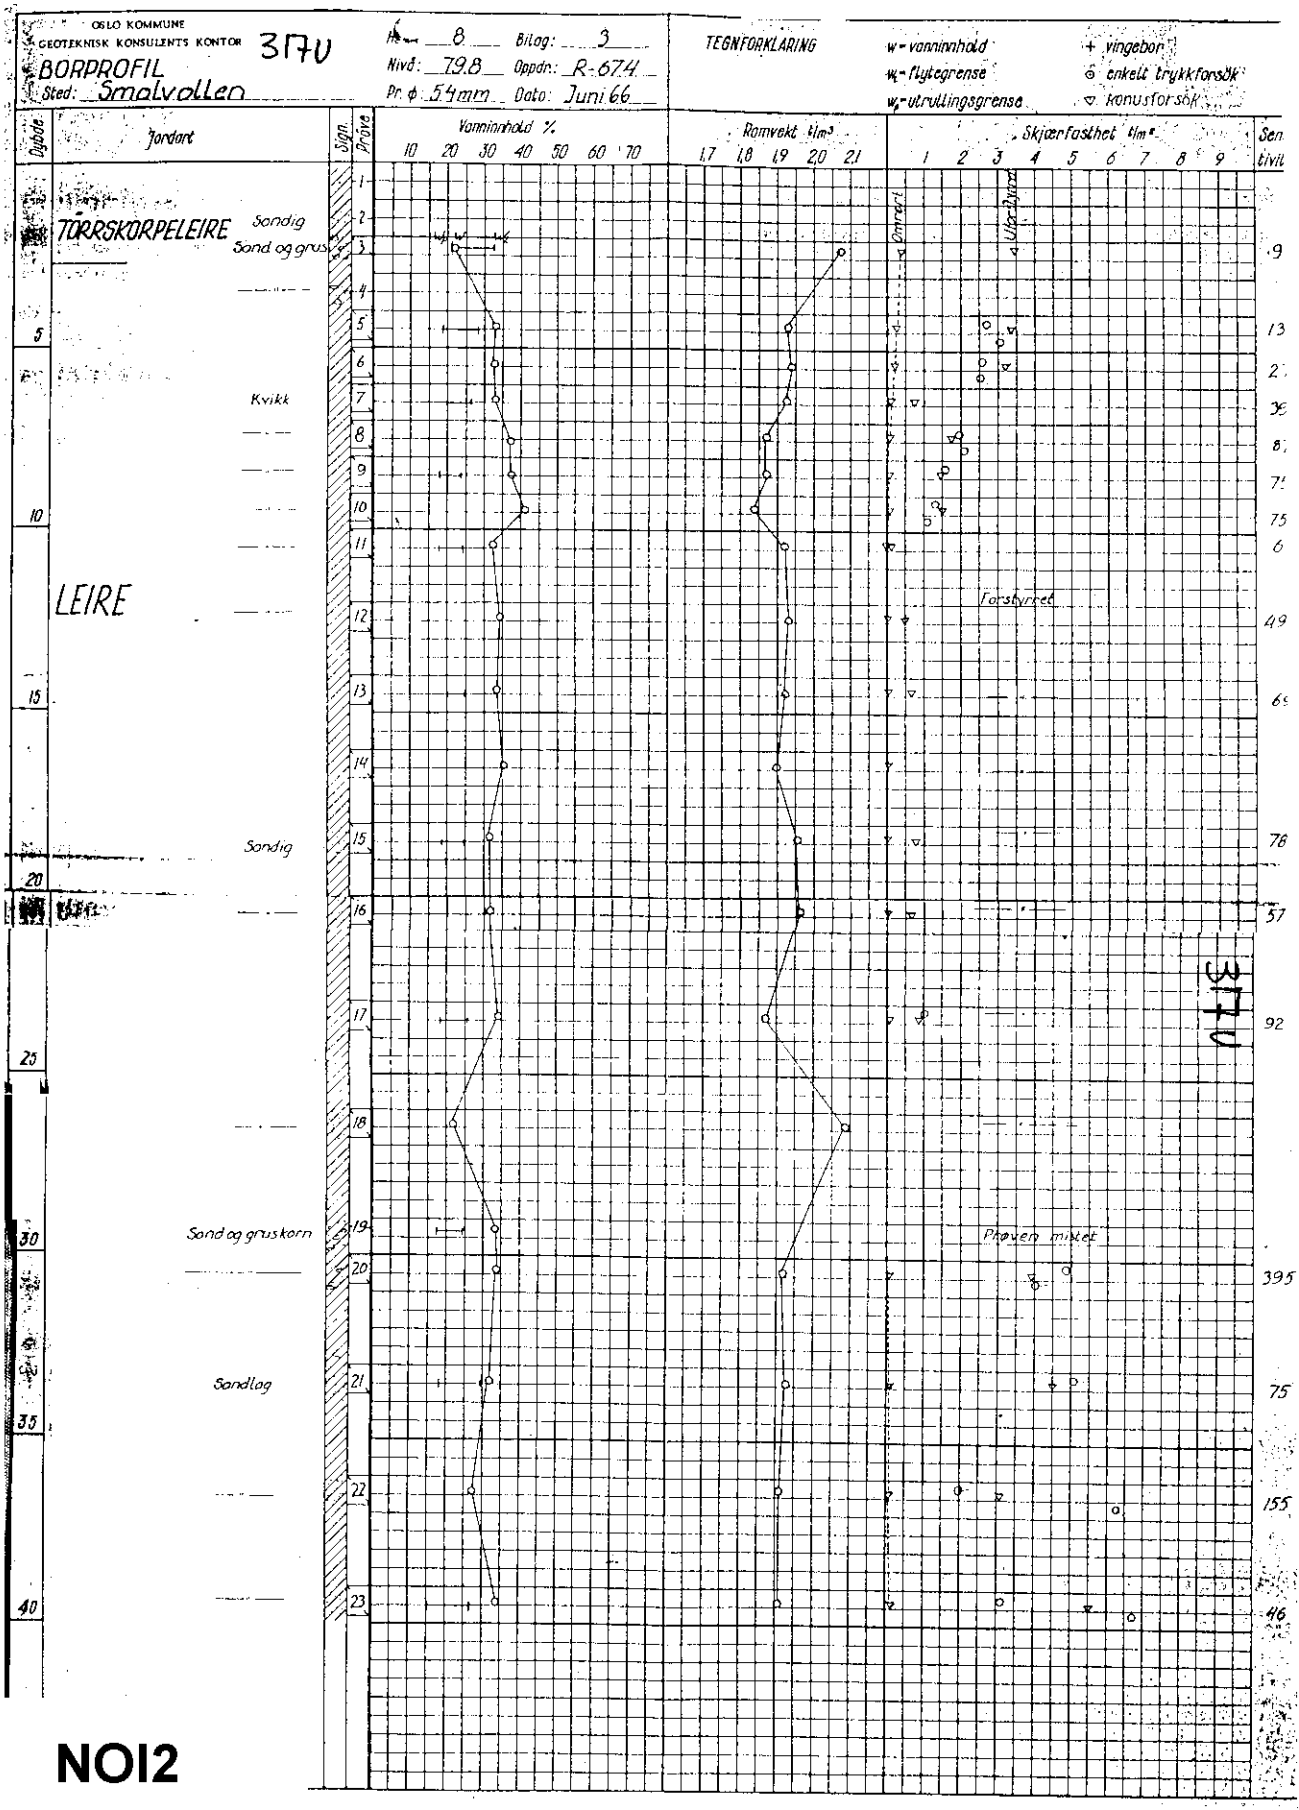
OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
317U
BORPROFIL
Sted: Smalvollen
Nivå: 79.8
Bilag: 3
Oppdr.: R-674
Pr. ø 54mm
Dato: Juni 66
TEGNFORKLARING
w - vanninnhold
w_l - flytegrense
w_p - utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk
Dybde
Jordart
Sign.
Prøve
Vanninnhold %
10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³
1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sensitivit
TØRRSKORPELEIRE
Sandig
Sand og grus
Kvikk
LEIRE
Sandig
Sand og gruskorn
Sandlag
Omrørt
Uterdyrret
Forstyrret
Prøven mistet
5
10
15
20
25
30
35
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
9
13
39
75
6
49
78
57
92
395
75
155
46
317U

NO12