Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring NV: B4 I
Sted: Sørkedalsveien 37

Hull: 2 Bilag: 2
Nivå: 58.4 Oppdr.: R-873
Ving: 65×130 Dato: Juni 68

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Fyllmasse (Skovlet)	5	omrørt; urørt; 103U	
Leire	10		4 4 4 3 2 5

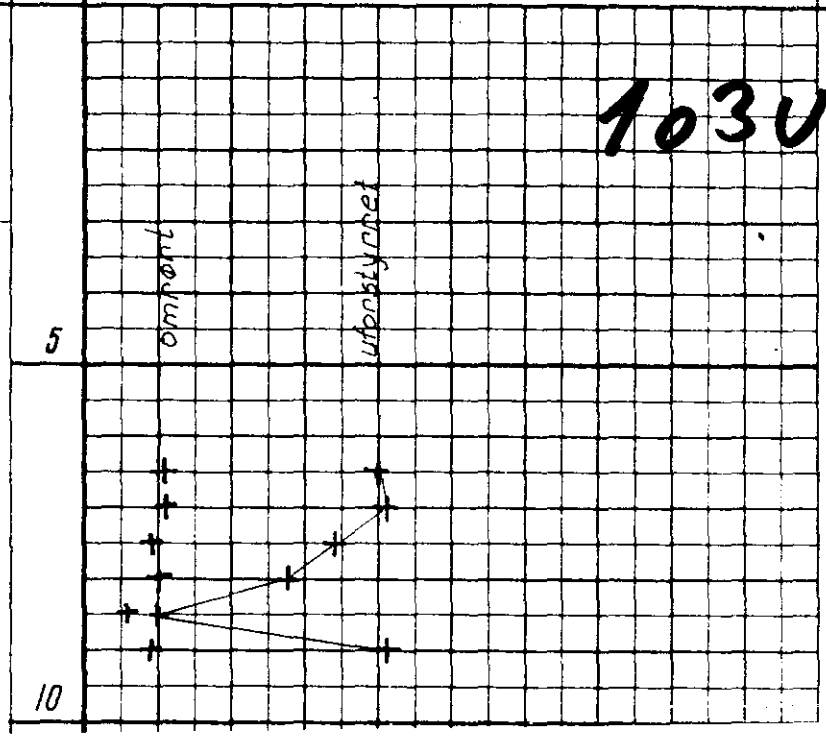

også skovlet 7m. ikke avmerket på U-kurvt