1240

Oslo kommune SO: B2 I
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring GRUNNLINJEN
Sted: GREV WEDELS PLASS

Hull: 35 ° Bilag: 18
Nivå: 2.4 Oppdr.: R-533
Ving: 65×130 Dato: APR. 68
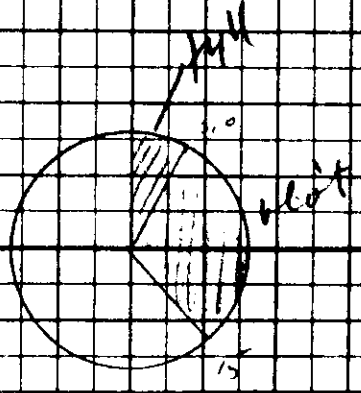
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
FYLLING		Omrørt / Uforstyrret	
	5		6 5 5 4
LEIRE			6 3 4 4 4 6 6 5 3 3 3 3 4 4 6 9 8 3 2 7
	10		
	15		
ANT. FJELL			
	20