

Arbeid
 nr. 15/56
 Byre Vollebakk
 / Brobekkvegen
 Tekniske etaters
 verksted
 Tomt I
Pr. II
 Oslo Hamm.
 Den geotekniske
 konsulent
 Deres nr R65-55

Sonderbor
 Belastn. Antall
 kg omdreining

Opptatte prøver
 Jordart

1 Tørskorpe, moig T sandkorn Oxydert.
 2 " " " " "
 3 " " " " "
 4 Grovmo, finsand, sand, og grus Brun
 5 Mo, sand og grus Gråblå.
 Sand, grus og mo Rødbrun

Naturlig vanninnhold-w
 Konsistensgrenser:
 W_L = flytegrense
 W_p = utvållingsgrense
 10 20 30

Romvekt
 g/m³
 18 19 20 21 22



Relative fuktighet
 %

Skjærfasthet i t/m
 Bestemt ved kompresjonsforsøk
 --- enkelte trykktorsjonsforsøk

Akstatdeforma-
 sjon ved tryk-
 forsøk i %

Sensitivitet
 5 10 102U

1
2
3
4
5

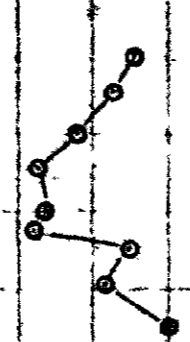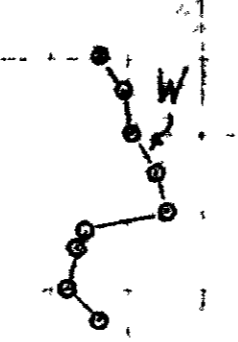

47

område

> 10 g/m²
 > 10 g/m²
 > 10 g/m²
 11,5 g/m²
 > 10 g/m²

Ljorstedet

0 10

5 10