Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring

Sted: MOSSEVN. HERREGÅRDSVN.

IOIU

Hull: 224 Bilag: 42
Nivå: 21.3 Oppdr.: R-805
Ving: 65×130 Dato: Jan. 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
LEIRE			7
			7
	5		8
			17
			26
			23
			20
	10		30
			27
			14
			15
			15
	15		
AVSLUTTET			
ANT. FJELL	20		

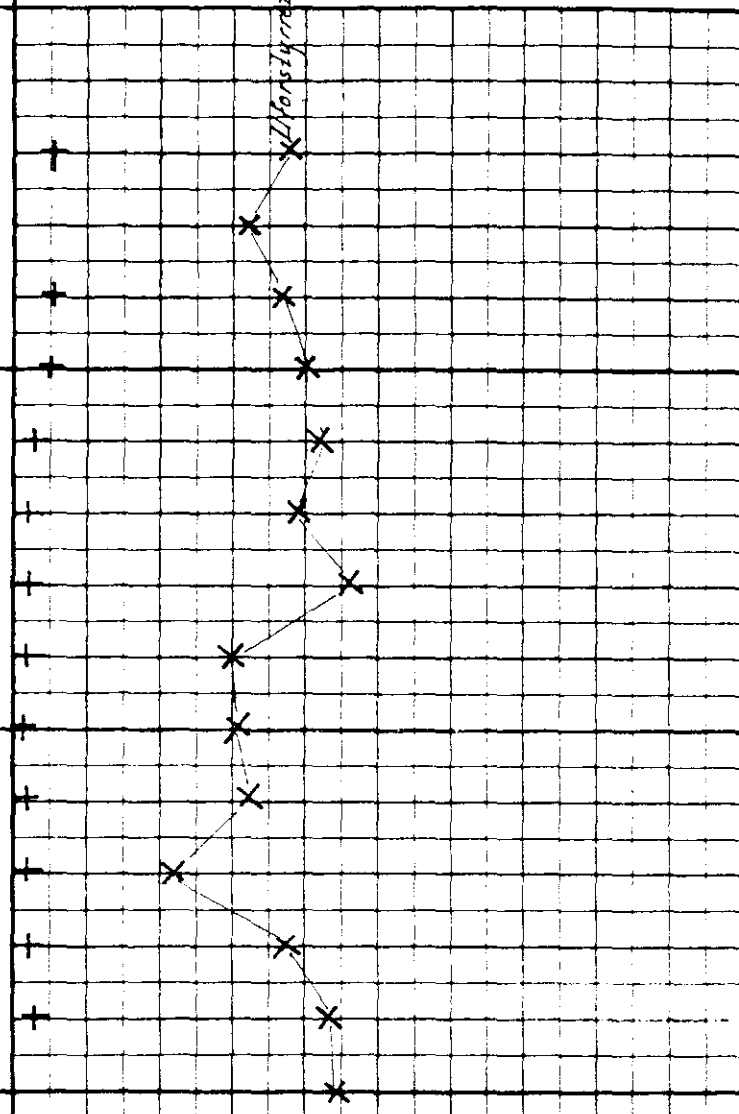

SOE14