60 E14 III 3120

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring

Sted: MOSSEVN. V/HERREGÅRDSVN.

Hull: 25 Bilag: 24
Nivå: 18.5 Oppdr.: R-805
Ving: 65 x 130 Dato: Apr. 67
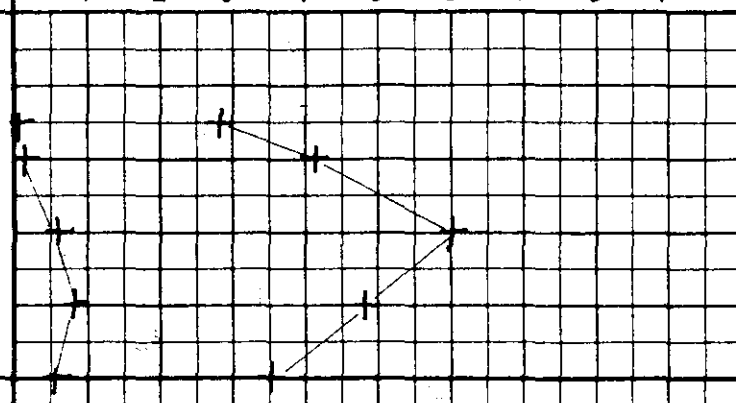
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Skovlet			
LEIRE			56
			3
			10
			6
	5		6
Får ikke ut vingen			
GRUS			
	10		
ANT. FJELL			
	15		
	20