NO B5 IV

452U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Ullevål sykehus

Hull: 8 0.5mm. 5 Bilag: 4
Nivå: Oppdr.: R-155-57
Ving: 55 x 110 Dato: 27/8-57
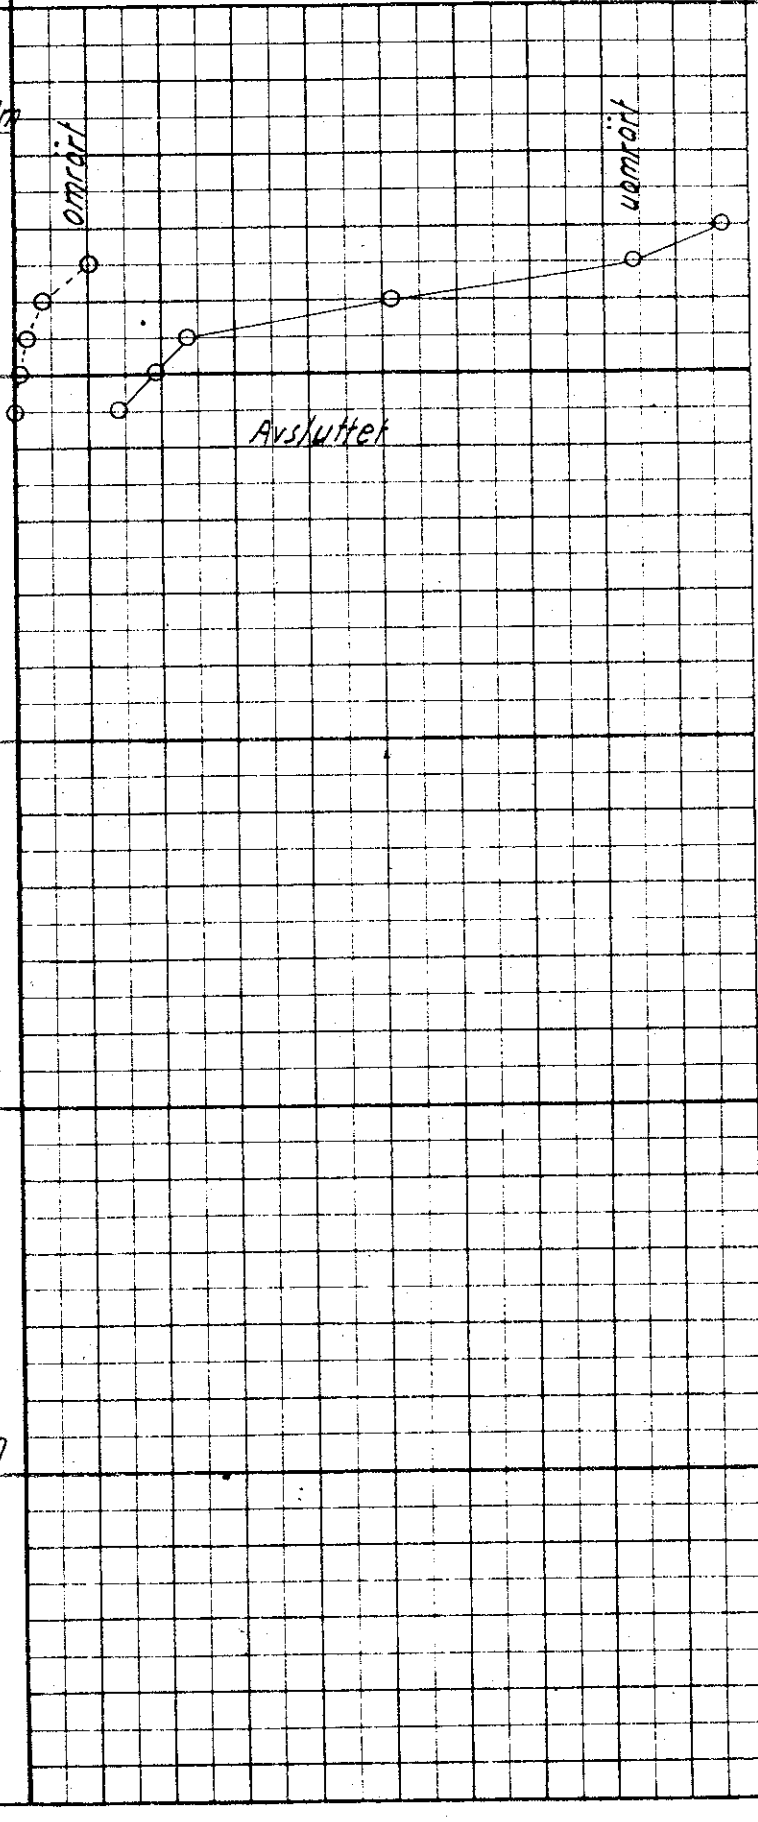
Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
Grunnvannst. 1.7m			
Skovlet			
	5		8
			15
			16
			17
			23
	10		
	15		
	20